

การศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใช้ในการบูรณะทาง
ผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling

นายวรรณพงศ์ คล่องแกล้ว

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิគฤตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารงานก่อสร้างและสารเคมีป้องกัน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาครี
ปีการศึกษา 2553

การศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใช้ในการบูรณะทาง ผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับโครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบโครงการ

(ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพินิจสุข)

ประธานกรรมการ

(ศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโภพ)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

(ศ. ดร.ปริยาพร โภค)

กรรมการ

(รศ. น.อ. ดร.วรพจน์ บำเพ็ชร)

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วรรณพงศ์ คล่องแฉล่ว : การศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุวัสดุที่ใช้ในการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLE (A COMPRESSION TEST OF RESTORED MATERIALS FROM THE PAVEMENT IN-PLACE RECYCLE) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโภพ

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุบ่ำของวัสดุทางเดินที่ใช้ในงานบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ โดยวัสดุทางเดินประกอบด้วยผิวทาง Asphalt concrete และพื้นทางหินคลุก ผสมรวมกันแล้วนำวัสดุทางเดินผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ได้อัตราส่วนที่สามารถทำให้ปรับปรุงคุณภาพวัสดุพื้นทางเดินให้มีกำลังรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในอายุบ่ำที่ 7 วันตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุทางเดินจาก 4 สายทาง ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุบ่ำที่ 24,72,120,168 และ 216 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดตามอายุบ่ำของแผนกราฟทดลองมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับข้อกำหนดตามมาตรฐานการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดินกลับมาใช้งานใหม่

จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทั้ง 4 สายทาง ในห้องปฏิบัติการ จะได้สมการกำลังอัดเฉลี่ย $y = 0.087x + 21.07$ และค่า $R^2 = 0.533$ ซึ่งพยากรณ์ได้ว่ากำลังรับแรงอัดที่อายุบ่ำ 168 ชั่วโมง มีค่าเป็น 1.23 เท่าของกำลังรับแรงอัดที่อายุบ่ำ 72 ชั่วโมง และสมการกำลังอัดต่ำที่สุด $y = 0.040x + 16.03$ มีค่า $R^2 = 0.960$ อัตราส่วนเท่ากับ 1.20 เท่า ผลการศึกษานี้ได้ค่าพยากรณ์ กำลังรับแรงอัด เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ ในการบริหารจัดการงานสนามในโอกาสต่อไป

WANNAPONG KHLONGKHLAEO : A COMPRESSION TEST OF RESTORED MATERIALS FROM THE PAVEMENT IN-PLACE RECYCLE.
THESIS ADVISER: ASST. PROF. VACHARAPOOM BENJAORAN, Ph.D.

The research studies the relationships of compressive strength with ages of recycling pavement materials. The restored materials consist of asphalt-concrete pavement and base – course aggregate. These restored materials are then mixed with Portland cement using a suitable ratio to improve the compressive strength of the original base-course aggregate. The acceptable strength standard is not less than 24.5 kg./cm.² at the curing age of 7 days. This research conducted a test that use the restored materials from 4 different highways. The compression test of these restored materials way conducted at the curing ages of 24, 72, 120, 168 and 216 hours in laboratory. The test results were compared and analyzed with the highway standard of the pavement in- place recycling.

The test results indicate the relationship equation of the average compressive strength as $y = 0.087x+21.07$ and $R^2 = 0.533$. This provided the ratio of compressive strength at 168 hours to 72 hours of ages as 1.23. The relationship equation of the lowest compressive strength is $y = 0.040x+16.03$ and $R^2 = 0.960$ and the ratio of compressive strength at 168 hours to 72 hours of ages is 1.20. The finding from this research can be use for forecasting the compressive strength of the restored pavement materials at the early age of 168 hours using the strength at the age of 72 hours .This can reduce the waiting time for the strength test in the field and expedite the renovation of the highway.

School of Civil Engineering
Academic Year 2010

Student's Signature _____
Advisor's Signature _____

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบคุณ กลุ่มนักศึกษาต่างๆ ที่กรุณาแนะนำให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและการดำเนินโครงการวิจัย อาทิเช่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ หอพินิจสุข ประธานกรรมการ ที่กรุณาให้การแนะนำให้คำปรึกษา และตรวจทานเนื้อหาโครงการงานจนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจ โอพารา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากที่คอยแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือจนโครงการลับบันนีสำเร็จด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาพร โภญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ คงกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวีรุทธิ์ ชินกุลกิจนิเวตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาวงศ์ รัตนวนาราห รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ บำพิษ อาจารย์ ดร.ณัตรเพชร ทศพล อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอขอบพระคุณกรมทางหลวงที่ได้ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และนายช่างวิศวส
หล่อโฉต้อนนั้น ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงที่ 8 ที่ให้
คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนตลอดมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงที่ 8 ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างวัสดุในสนามและทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ นางสิงห์ทองผู้เป็น มารดา ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริม ด้านการศึกษา เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งขอบคุณ คุณพ่อใจ คล่องแคล่ว ภรรยา และบุตร ทึ้ง ส่องคือ ค.ช. เมฆาสิทธิ์ คล่องแคล่ว และ ค.ญ. สวิตตรา คล่องแคล่ว ที่ให้การสนับสนุน และเป็น กำลังใจให้จนกระทั่ง โกร่งงานนับนี้สำเร็จ

วารณพงศ์ คล่องแคล่ว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	น
สารบัญรูปภาพ	ณ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	ฉ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตการทำโครงการ	3
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	3
1.5 แผนการดำเนินโครงการ	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2 ปริทศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 บทนำ	5
2.2 มาตรฐานงานทาง	5
2.2.1 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก	5
2.2.2 มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)	7
2.2.3 การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมใช้งานใหม่ (Pavement Recycling)	10
2.3 มาตรฐานวิธีการทดสอบ	14
2.3.1 วิธีการทดสอบ Compaction Test และสูงกว่ามาตรฐาน	14
2.3.2 วิธีการทดสอบหารค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน	18
2.4 กลไกของการปรับปรุงคุณสมบัติของดินซึ่เมนต์	22

2.5 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อกำลังของคืนซีเมนต์	24
2.5.1 ปริมาณซีเมนต์และประเภทของซีเมนต์	24
2.6 การบ่มคืนซีเมนต์	26
2.7 กำลังของคืนซีเมนต์	27
3 วิธีดำเนินการทำโครงการ	28
3.1 บทนำ	28
3.2 แผนงาน	28
3.2.1 การเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ	29
3.2.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ	29
3.3 ขั้นตอนการทดลองในห้องปฏิบัติ	33
4 การศึกษาผลทดลองและวิเคราะห์ผล	34
4.1 บทนำ	34
4.2 วิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ	34
4.3 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2	40
4.4 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 205	45
4.5 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2090	51
4.6 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2247	56
4.7 ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ	60
4.8 ผลการทดลองในสนาม	61
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	62
5.1 สรุปผลการวิจัย	62
5.2 ข้อเสนอแนะ	62
เอกสารอ้างอิง	64
ภาคผนวก	65
ประวัติผู้เขียน	102

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนดำเนินการโครงการ	3
2.1 ขนาดคละของสัดส่วนทางหินคลุก	6
2.2 ขนาดคละของมวลและปริมาณแอลฟ์ล็อกซ์เมนต์ที่ใช้	8
2.3 ขนาดคละสัดสูตร 4.1 Job mix design for pavement in-place recycling HW 2..... 4.2 Unconfined compressive strength HW 2..... 4.3 Sieve analysis 0f fine and coarse aggregates HW 2..... 4.4 Compaction test HW 2	10 35 35 36 37
4.5 Summary job mix design percent cement HW 2	38
4.6 Summary unconfined compressive strength HW 2..... 4.7 Job mix design for pavement in-place recycling HW 205..... 4.8 Unconfined compressive strength HW 205..... 4.9 Sieve analysis 0f fine and coarse aggregates HW 205..... 4.10 Compaction test HW 205	39 40 41 42 43
4.11 Summary job mix design percent cement HW 205..... 4.12 Summary unconfined compressive strength HW 205..... 4.13 Job mix design for pavement in-place recycling HW 2090..... 4.14 Unconfined compressive strength HW 2090..... 4.15 Sieve analysis 0f fine and coarse aggregates HW 2090..... 4.16 Compaction test HW 2090	44 44 46 46 47 48
4.17 Summary job mix design percent cement HW 2090..... 4.18 Summary job mix design percent cement HW 2090..... 4.19 Job mix design for pavement in-place recycling HW 2247..... 4.20 Unconfined compressive strength HW 2247..... 4.21 Sieve analysis 0f fine and coarse aggregates HW 2247..... 4.22 Compaction test HW 2247..... 4.23 Summary job mix design percent cement HW 2247.....	49 50 51 52 53 54 55

4.24	Summary job mix design percent cement HW 2247	55
4.25	Unconfined compressive strength HW 2 cement 1.0 %.....	66
4.26	Unconfined compressive strength HW 2 cement 2.0 %.....	67
4.27	Unconfined compressive strength HW 2 cement 3.0 %.....	68
4.28	Unconfined compressive strength HW 2 cement 4.0 %.....	69
4.29	Unconfined compressive strength HW 2 ខាង 24 ឆ្នាំ មិន.....	70
4.30	Unconfined compressive strength HW 2 ខាង 72 ឆ្នាំ មិន.....	71
4.31	Unconfined compressive strength HW 2 ខាង 120 ឆ្នាំ មិន.....	72
4.32	Unconfined compressive strength HW 2 ខាង 168 ឆ្នាំ មិន.....	73
4.33	Unconfined compressive strength HW 2 ខាង 216 ឆ្នាំ មិន.....	74
4.34	Unconfined compressive strength HW 205 cement 1.0 %.....	75
4.35	Unconfined compressive strength HW 205 cement 2.0 %.....	76
4.36	Unconfined compressive strength HW 205 cement 3.0 %.....	77
4.37	Unconfined compressive strength HW 205 cement 4.0 %.....	78
4.38	Unconfined compressive strength HW 205 ខាង 24 ឆ្នាំ មិន.....	79
4.39	Unconfined compressive strength HW 205 ខាង 72 ឆ្នាំ មិន.....	80
4.40	Unconfined compressive strength HW 205 ខាង 120 ឆ្នាំ មិន.....	81
4.41	Unconfined compressive strength HW 205 ខាង 168 ឆ្នាំ មិន.....	82
4.42	Unconfined compressive strength HW 205 ខាង 216 ឆ្នាំ មិន.....	83
4.43	Unconfined compressive strength HW 2090 cement 1.0 %.....	84
4.44	Unconfined compressive strength HW 2090 cement 2.0 %.....	85
4.45	Unconfined compressive strength HW 2090 cement 3.0 %.....	86
4.46	Unconfined compressive strength HW 2090 cement 4.0 %.....	87
4.47	Unconfined compressive strength HW 2090 ខាង 24 ឆ្នាំ មិន.....	88
4.48	Unconfined compressive strength HW 2090 ខាង 72 ឆ្នាំ មិន.....	89
4.49	Unconfined compressive strength HW 2090 ខាង 120 ឆ្នាំ មិន.....	90
4.50	Unconfined compressive strength HW 2090 ខាង 168 ឆ្នាំ មិន.....	91
4.51	Unconfined compressive strength HW 2090 ខាង 216 ឆ្នាំ មិន.....	92
4.52	Unconfined compressive strength HW 2247 cement 1.0 %.....	93
4.53	Unconfined compressive strength HW 2247 cement 2.0 %.....	94

4.54	Unconfined compressive strength HW 2247 cement 3.0 %.....	95
4.55	Unconfined compressive strength HW 2247 cement 4.0 %.....	96
4.56	Unconfined compressive strength HW 2247 อายุ 24 ชั่วโมง	97
4.57	Unconfined compressive strength HW 2247 อายุ 72 ชั่วโมง	98
4.58	Unconfined compressive strength HW 2247 อายุ 120 ชั่วโมง	99
4.59	Unconfined compressive strength HW 2247 อายุ 168 ชั่วโมง	100
4.60	Unconfined compressive strength HW 2247 อายุ 216 ชั่วโมง	101

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 สภาพความเสียหายของถนน	2
1.2 เครื่องขึ้กรุดตัดผิวทางและพื้นทາง	2
3.1 การตากตัวอย่าง	30
3.2 การแบ่งตัวอย่าง	30
3.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดลอง	31
3.4 การบ่มก้อนตัวอย่าง	31
3.5 การทดสอบกำลังรับแรงอัด	32
3.6 แผนการค่าเนินโครงการในห้องปฏิบัติการ	33
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด HW 2	36
4.2 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทາงเดิม HW 2	37
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับความแน่นสูงสุดของวัสดุ HW 2	38
4.4 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับกระบวนการบ่ม HW 2	39
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด HW 205	41
4.6 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทາงเดิม HW 205	42
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับความแน่นสูงสุดของวัสดุ HW 205	43
4.8 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับกระบวนการบ่ม HW 205	45
4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด HW 2090	47
4.10 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทາงเดิม HW 2090	48
4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับความแน่นสูงสุดของวัสดุ HW 2090	49
4.12 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับกระบวนการบ่ม HW 2090	50
4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด HW 2247	52
4.14 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทາงเดิม HW 2247	53
4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำกับความแน่นสูงสุดของวัสดุ HW 2247	54
4.16 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับกระบวนการบ่ม HW 2247	56
4.17 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยตามกระบวนการบ่มของ 4 สายทาง	57
4.18 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ HW 2	57
4.19 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ HW 205	58

4.20 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ HW 2090	58
4.21 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ HW 2247	59
4.22 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยและสมการ	59
4.23 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดต่ำสุดและสมการ	60

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

ทล.ท.	=	มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง
ทล.ม.	=	มาตรฐานวิธีการทดลอง กรมทางหลวง
A	=	พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยที่แรงกด
AC	=	Asphalt cement
AO	=	พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยของแท่งตัวอย่าง
ASSHTO	=	American Association of State Highway and Transportation Officials
CBR	=	California bearing ratio
HW	=	Highway
LL	=	จุดจำกัดความเหลว (Liquid limit)
LO	=	ความเยาว์เดิมของแท่งตัวอย่าง
M1	=	มวลของดินเปียก
M2	=	มวลของดินอบแห้ง
OMC	=	ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (maximum moisture content)
P	=	แรงกด
PI	=	ดัชนีสภาพพลาสติก (plasticity index)
PL	=	จุดจำกัดพลาสติก (plasticity limit)
R ²	=	สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
UCS	=	Unconfined compressive strength
V	=	ปริมาตรของแบบหรือปริมาตรของดินเปียกที่บดทับในแบบ
W	=	ปริมาณน้ำในดิน
x	=	ระยะการบ่ม
y	=	กำลังอัด
ρ_d	=	ความแน่นแห้ง
ρ_t	=	ความแน่นเปียก

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ถนนผิวทางลาดยางแอสฟัลต์หรือ Asphalt Concrete เป็นถนนที่ใช้งานอยู่โดยทั่วไป กรมทางหลวงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา คิดเป็นระยะทาง 57,328 กิโลเมตรซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี เพื่อให้ทางหลวงสามารถรองรับปริมาณจราจร ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามเวลาที่ออกแนบไว้ แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณ และทรัพยากร ประกอบกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ถนนผิวทางแอสฟัลต์ที่มีอยู่ เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องได้รับการบูรณะบำรุงรักษา ดังรูปที่ 1.1 และ รูปที่ 1.2

ปี 2537 กรมทางหลวง ได้กำหนดมาตรฐานงานทาง ใช้ในการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ตาม มาตรฐานที่ กล.ม.213/2537 เรื่องมาตรฐานการปรับปรุงชั้นทางเดินในที่ (Pavement In – Place Recycling) เป็นการปรับปรุงชั้นทางเดิน ให้เป็นชั้นทางที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้เครื่องจักรบุคคลตัดร่องชั้นทางเดิน ให้ร่วนชุบ พร้อมผสมคุณภาพเดิมให้เข้ากันกับวัสดุที่ผสมเพิ่ม เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แล้วทำการบดอัดให้ได้ความแน่น และกำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานที่กำหนด การทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยทั่วไปกระทำเมื่อตัวอย่างมีอายุบ่ม 7 วันเพื่อหาค่ากำลังรับแรงอัดที่มีค่าได้ตาม มาตรฐาน จึงจะดำเนินงานในชั้นต่อไปคืองาน Prime Coat และงานปูผิวทาง Asphalt Concrete ของสายทาง

เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้นวิศวกรจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังรับแรงอัด ของแท่งตัวอย่างวัสดุชั้นทางเดินผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับอายุบ่ม ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณากำลังรับแรงอัดที่อายุบ่ม 7 วัน โดยอาศัยกำลังอัดที่อายุบ่ม 3 วัน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทำความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างกับอายุบ่มในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น



รูปที่ 1.1 สภาพความเสียหายของถนน



รูปที่ 1.2 เครื่องจักรชุดตัดผิวทางและพื้นทาง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างกำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างวัสดุชั้นทาง และผิวทางเดิม ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับระยะเวลาปั๊มน้ำในช่วงต้น โดยเฉพาะที่อายุปั๊มน้ำ 72 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการและนำมาทำนายค่ากำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างที่อายุปั๊มน้ำ 168 ชั่วโมง จากหน้างาน

1.3 ขอบเขตของการทำโครงการ

โครงการนี้เลือกคุณที่ทำการบูรณะที่เป็นพิวทางแอสฟลต์ ที่มีชั้นพื้นทางเดินเป็นหินคลุก และมีพิวทางแอสฟลต์หนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องขุดตัดลีก 20 เซนติเมตร ผสมกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามอัตราส่วนที่ออกแบบไว้และทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุบ่ำ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงจำนวนตัวอย่าง (วัสดุพื้นทางเดินผสมปูนซีเมนต์) ในแต่ละสายทางที่ใช้ในการทดสอบกำลังรับแรงอัด ในแต่ละช่วงอายุบ่ำ ใช้ตัวอย่างจำนวน 7 ตัวอย่าง แล้วนำมาหาเป็นค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับอายุบ่ำที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมง

1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

- 1.4.1 แบบ (Mold) ชุดการทดลอง Compaction test แบบสูงกว่ามาตรฐาน
- 1.4.2 เครื่องดันตัวอย่าง (Sample extruder)
- 1.4.3 ตาชั่ง
- 1.4.4 เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample splitter)
- 1.4.5 เตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส
- 1.4.6 เหล็กปาง (Straight edge)
- 1.4.7 ตะแกรงร่อนตัวอย่าง ขนาด 19.0 มม. และ 4.75 มม.
- 1.4.8 เครื่องกด (Loading machine)

1.5 แผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 แผนดำเนินการโครงการ

รายละเอียดแผนดำเนินการ	ต.ค. 2553	พ.ย. 2553	ธ.ค. 2553	ม.ค. 2554	ก.พ. 2554	มี.ค. 2554
ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมข้อมูล						
เก็บตัวอย่างจากสายทางและเตรียมตัวอย่าง						
ทดลองและออกแบบส่วนผสมปูนซีเมนต์						
ทดลองและทดสอบกำลังรับแรงอัด						
สรุปผลการทดลองและรายงานผล						

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติกำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างที่อายุ 72 ชั่วโมง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์
2. เป็นข้อมูลประกอบการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บทที่ 2

ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ

การศึกษากำลังรับแรงอัดในงานบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงชั้นทางเดินในที่ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้การบูรณะทางหลวงเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับระยะการบ่ม และทดสอบกำลังรับแรงอัดที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงเป็นการพัฒนาการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์อีกทางหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานก่อสร้างในสนามและสามารถคืนสภาพของถนนได้เร็วขึ้น

2.2 มาตรฐานงานทาง

2.2.1 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก

งานนี้ประกอบด้วย หินไม่นวลดรวมซึ่งมีขนาดคละอย่างสม่ำเสมอ จากหินไปหาเล็ก โดยจะก่อสร้างเป็นชั้นเดียว หรือหลายชั้น ไปบนชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้ และได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว โดยการเกลี่ยแต่งและบดอัดให้ถูกต้องตาม规范ระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปปัตต์ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ วัสดุหินไม่นวลดรวม (Crush rock soil aggregate typebase) ต้องเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็งเหนียว สะอาด ไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน จากแหล่งที่ได้รับความเห็นชอบจากการทางหลวงแล้ว วัสดุจำพวก Shale ห้ามน้ำมาน้ำใช้ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของวัสดุพื้นทางหินคลุกไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุที่ใช้ทำหินคลุกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีค่าความลึกหรอ เมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 202/2515 “วิธีการทดสอบหาค่าความสึกหรอของ Coarse aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion” ไม่เกินร้อยละ 40
- มีค่าของส่วนที่ไม่คงทน (Loss) เมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 213/2531 “วิธีการทดสอบหาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม” โดยใช้โซเดียมซัลเฟตจำนวน 5 รอบ มีค่าไม่เกินร้อยละ 9 ให้มีการทดสอบทุกครั้งที่นำมาใช้

- ส่วนละเอียด (Fine Aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับส่วนหยาบ (Coarse Aggregate) การใช้วัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเจือปน เพื่อปรับปรุงคุณภาพจะต้องได้รับความคิดเห็นชอบจากการทางหลวงก่อน
- มีขนาดคละที่ดี และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.205/2517“วิธีการทดลองทางนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล่าง” ต้องมีขนาดไดขนาดหนึ่งตารางที่ 2.1
- ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ต้องไม่นอกกว่าสองในสาม(2/3) ของส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.425 มิลลิเมตร (เบอร์ 40)
- มีค่า Liquid Limit เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 102/2515“วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (L.L.) ของดิน” ไม่เกินร้อยละ 25
- มีค่า Plasticity Index เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.103/2515“วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit (P.L.) และ Plasticity Index (P.I.)ของดิน” ไม่เกินร้อยละ 6

ตารางที่ 2.1 ขนาดคละของวัสดุพื้นทางหินคลุก

ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร	ร้อยละที่ผ่านตะแกรง โดยมวล	
	A	B
50 (2 นิ้ว)	100	100
25.0 (1 นิ้ว)	-	75-95
9.5 (3/8 นิ้ว)	30-65	40-75
4.75 (เบอร์ 4)	25-55	30-60
2.00 (เบอร์ 10)	15-40	20-45
0.425 (เบอร์ 40)	8-20	15-30
0.075 (เบอร์ 200)	2-8	5-20

- มีค่า CBR เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 109/2517“วิธีการทดลองเพื่อหาค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สำหรับผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีดเม้นต์ที่ความแน่นแห้งของการบดอัด ร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุด ที่ได้จากการทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517“วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

ขยะก่อสร้างการก่อสร้างพื้นท่างหินคลุกให้ก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาเท่าๆ กัน และแต่ละชั้นไม่เกิน 150 มิลลิเมตร เมื่อได้ก่อสร้างพื้นท่างหินคลุก ซึ่งแบบกำหนดไว้หนาไม่เกิน 150 มิลลิเมตร จะได้ความยาวพอเหมาะสมในแต่ละวันแล้ว ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับและทดสอบความแน่นของการบดทับ หากผลที่ได้ เป็นไปตามข้อกำหนดก็ให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นถัดไปได้ ในกรณีที่แบบพื้นท่างหิน คลุกกำหนดไว้หนา 200 มิลลิเมตร ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างพื้นท่างเป็น 2 ชั้น หนาชั้นละ ประมาณ 100 มิลลิเมตร โดยที่เมื่อได้ก่อสร้างพื้นท่างชั้นแรกจะได้พอกเหมาะสมที่จะ ก่อสร้างพื้นท่างในชั้นถัดไปแล้ว ให้ดำเนินการทดลองความแน่นของการบดทับ หาก ผลทดลองเป็นไปตามข้อกำหนด ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างพื้นท่างหินคลุกชั้นถัดไปได้ ตามข้อกำหนดก่อนการปูพื้นท่างหินคลุกชั้นถัดไป ให้ทำการพ่นน้ำให้พิวน้ำของพื้น ท่างหินคลุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วซึ่ง ถ้าพิวน้ำของพื้นท่างหินคลุกเรียบเป็นมัน ให้ ผู้รับจ้างทำการครุดพิวน้ำของชั้นพื้นท่างหินคลุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้เป็นริ้วอย ก่อน และวิถีการพ่นน้ำให้ชุ่มน้ำ ผิวน้ำของพื้นท่างหินคลุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วควรมี ความชุ่มน้ำพอควร ในขณะที่ทำการปูพื้นท่างหินคลุกในชั้นถัดไป เพื่อช่วยให้ชั้นหิน คลุกแต่ละชั้นยึดกันดี พิวน้ำที่ขยายของพื้นท่างหินคลุกที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วที่มี ความชุ่มน้ำจะช่วยให้เกิดการเกาะยึดที่ดีกับชั้นพื้นท่างหินคลุกที่กำลังจะ ก่อสร้างทับลงไป การทดสอบความแน่นของการบดทับ งานพื้นท่างหินคลุกจะต้องทำการบดทับให้ได้ความแน่นแห้งสม่ำเสมอตลอดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 หรือตามที่กำหนด ไว้ในแบบของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตัวอย่างหินคลุกเก็บจากหน้า งานในสถานที่ห้องทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” การทดสอบความ แน่นของการบดทับ ให้ดำเนินการทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 “วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” การทดสอบความ แน่นของการบดทับ ให้ดำเนินการทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 “ วิธีการทดลองหาค่าความแน่นของวัสดุในสถานโดยใช้ทราย” ทุกรยะประมาณ 100 เมตร ต่อ 1 ช่องจราจร หรือ ประมาณพื้นที่ 500 ตารางเมตร ต่อ 1 หลุม ตัวอย่างหรือ ตามที่กำหนดไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น

2.2.2 มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

แอสฟัลต์คอนกรีตคือวัสดุผสมที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม (Aggregate) กับ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่โรงงานผสม (Asphalt Concrete Mixing Plant) โดยการควบคุมอัตราส่วนผสม และอุณหภูมิตามที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงท่าง โดย การปูหรือเกลี่ยแห้งและบดทับบนชั้นท่างที่ได้เตรียมไว้และผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ถูกต้องตาม

แนวระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัดที่ได้แสดงไว้ในแบบมวลรวมประกอบด้วยมวลหิน (Coarse Aggregate) และมวลละเอียด (Fine Aggregate) กรณีที่มวลรวมละเอียดไม่พอ หรือต้องการปรับปรุงคุณภาพและความแข็งแรงของแอสฟัลต์คอนกรีต อาจเพิ่มวัสดุแทรก (Mineral Filler) ด้วยก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของมวลหินไว้เป็นอย่างอื่น มวลหินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 ขนาดคละของมวลและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้

ขนาดที่ใช้เรียก (นิ้ว)	มิลลิเมตร	9.5 (3/8)	12.5 (1/2)	19.0 (3/4)	25.0 (1)
สำหรับชั้นทาง		Wearing Course	Wearing Course	Binder Course	Base Course
ความหนา	มิลลิเมตร	25-35	40-70	40-80	70-100
ขนาดตะแกรง	มิลลิเมตร (นิ้ว)	ปริมาณผ่านตะแกรงร้อยละ โดยมวล			
37.5 (1 1/2)					100
25.0 (1)				100	90-100
19.0 (3/4)			100	90-100	-
12.5 (1/2)		100	80-100	-	56-80
9.5 (3/8)		90-100	-	56-80	-
4.75 (เบอร์ 4)		55-85	44-74	35-65	29-59
2.36 (เบอร์ 8)		32-67	28-58	23-49	19-45
1.18 (เบอร์ 16)		-	-	-	-
0.600 (เบอร์ 30)		-	-	-	-
0.300 (เบอร์ 50)		7-23	5-21	5-19	5-17
0.150 (เบอร์ 100)		-	-	-	-
0.075 (เบอร์ 200)		2-10	2-10	2-8	1-7
ปริมาณแอสฟัลต์ ร้อยละ โดยมวลของมวลรวม		4.0-8.0	3.0-7.0	3.0-6.5	3.0-6.0

หมายเหตุ กรรมทางหลวงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงขนาดคละของมวลรวม และปริมาณแอลฟ์ล็อตที่ใช้แตกต่างจาก ตารางที่ 2.2 ได้ ทั้งนี้แอลฟ์ล็อตค่อนกรีตที่ได้ต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงถูกต้อง

- เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.ท.202/2515 วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion ความสึกหรอต้องไม่เกินร้อยละ 40
- เมื่อทดลองตามวิธีที่ ทล.-ท. 213/2531 วิธีการทดลองหาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยใช้โซเดียมซัลเฟต จำนวน 5 รอบ ส่วนที่ไม่คงทน (Loss) ต้องไม่เกินร้อยละ 9
 - เมื่อทดลองตามวิธีการทดลอง AASHTO T 182-84 Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixtures ผิวของมวลหยาบต้องมีแอลฟ์ล็อตเคลือบไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- มวลละเอียด หมายถึงส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) เป็นพินฝุ่นหรือรายที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัสดุอันไม่พึงประสงค์ใด ๆ ปะปนอยู่ซึ่งอาจทำให้แอลฟ์ล็อตค่อนกรีตมีคุณภาพด้อยลงในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของมวลละเอียดไว้เป็นอย่างอื่นมวลละเอียดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 203/2515 วิธีการทดลองหาค่า Sand Equivalent ต้องมีค่า Sand Equivalent ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 213/2531 วิธีการทดลองหาความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยใช้โซเดียมซัลเฟต จำนวน 5 รอบ ส่วนที่ไม่คงทน (Loss) ต้องไม่เกินร้อยละ 9 มวลละเอียดจากแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองหาความคงทนว่าใช้ได้อาจจะเก็บไม่ต้องทดลองอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพของกรรมทางหลวง
 - วัสดุผสมแทรก ใช้ผสมเพิ่มในกรณีเมื่อผสมมวลหยาบกับมวลละเอียดเป็นมวลรวมแล้ว ส่วนละเอียดในมวลรวมยังมิได้พอ หรือใช้ผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแอลฟ์ล็อตค่อนกรีต วัสดุผสมแทรกอาจเป็น Stone Dust, Portland Cement, Silica Cement, Hydrated Lime หรือวัสดุอื่นที่กรรมทางหลวงอนุมัติให้ใช้ได้ วัสดุผสมแทรกต้องแห้ง ไม่จับกันเป็นก้อน เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205/2517 วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบถ้าง ต้องมีขนาด

คละตาม ตารางที่ 2.3 ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชนิดของแอสฟัลต์ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60-70 ตามข้อกำหนดที่ ทล.ก. 401/2531 “ Specification for Asphalt Cement ” การใช้แอสฟัลต์อื่นๆหรือแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใดๆจากเนื้อจากนี้ต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากรัฐบาลกลางเป็นกรณีไป

ตารางที่ 2.3 ขนาดคละวัสดุแทรก

ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร	ปริมาณผ่านตะแกรง ร้อยละ โดยมวล
0.600 (เบอร์ 30)	100
0.300 (เบอร์ 50)	75 - 100
0.075 (เบอร์ 200)	55 - 100

ในกรณีที่กรรมทางหลวงเห็นว่าวัสดุที่มีขนาดคละแตกต่างไปจากตารางที่ 2.2 แต่เมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุผสมแทรกแล้ว จะทำให้แอสฟัลต์คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้น ก็จะอนุมัติให้ใช้วัสดุนั้น เป็นวัสดุแทรกได้

แอสฟัลต์ใช้ในงานซ่อมผิวทาง (Patching) เพื่อปะซ่อง (Skin Patching) ชุดซ่อง (Deep Patching) งานปรับระดับ (Leveling) เพื่อปรับผิวถนนเดิมให้ได้ระดับตามที่ต้องการ งานเสริม (Overlay) เพื่อเสริมความแข็งแรงของผิวทางเดิม หรือเพิ่มความฝืดให้กับผิวทางเดิม

งานก่อสร้างทางและงานบูรณะก่อสร้างทาง งานพื้นทาง (Base Course) โดยปูแอสฟัลต์ คอนกรีตบนชั้นรองพื้นทาง (Subbase) หรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วงานชั้นรองผิวทาง (Binder Course) โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตบนชั้นพื้นทางที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว หรือปูบนผิวทางเดิมที่จะบูรณะก่อสร้างใหม่ งานชั้นผิวทาง (Wearing Course) โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตบนชั้นรองผิวทางชั้นพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว งานไหล่ทาง (Shoulder) ที่มีผิวไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตบนไหล่ทางหรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้เรียบร้อย

2.2.3 การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling)

การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ หมายถึง การนำวัสดุจากชั้นทางเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วนำไปใช้งานใหม่ โดยให้มีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกำหนด ในการนี้อาจจะ

เพิ่มเติมวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละและเพิ่มปริมาณ เช่น หิน ทราย Soil Aggregate ฯลฯ และวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Stabilizing Agents) เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว แอสฟัลต์ และสารผสมเพิ่ม (Admixture) อื่นๆ ในการปรับปรุงอาจจะกระทำได้ทั้งในที่ (In – Place) หรือที่โรงงาน (Central Plant) หรือทั้งในที่และที่โรงงานด้วย ขึ้นอยู่กับการกำหนดไว้ในรูปแบบ โดยจะต้องก่อสร้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนและปิดทับด้วยผิวทางใหม่ การปรับปรุงชั้นทางอาจทำการปรับปรุงเพียงชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ การใช้งานใช้ในงานปรับปรุงหรือก่อสร้างชั้นทางใดๆ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนด วัสดุซึ่งกับวัสดุที่ผสมเพิ่มจะต้องมีคุณภาพตามรูปแบบและข้อกำหนด ในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของวัสดุไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุที่ใช้งานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

วัสดุชั้นทางเดิม หมายถึง วัสดุที่ได้จากการขุดหรือ บด ไสจากชั้นทางเดิมแล้วทำให้ร่วน ในกรณีที่วัสดุชั้นทางเดิมหลังจากขุดหรือ บด ไสและทำให้ร่วนแล้วมีขนาดคละ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนด ให้แก้ไขปรับปรุงหรือนำวัสดุผสมเพิ่มมาผสมเพื่อให้ได้ตามรูปแบบและข้อกำหนด วัสดุที่นำมารวบเพิ่มจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่นกัน ได้แก่ กับวัสดุชั้นทางเดิมหรือวัสดุผสมเพิ่มนิยมอื่นที่นำมาใช้ เพื่อทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของส่วนผสมมีความแข็งแรงเป็นไปตาม ข้อกำหนดในรูปแบบที่ผู้ออกแบบระบุไว้ วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละ และเพิ่มปริมาณ หมายถึง วัสดุจากที่อื่นที่นำมาผสมเพิ่มกับวัสดุชั้นทางเดิม เพื่อปรับปรุงขนาดคละ และเพิ่มปริมาณตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและข้อกำหนด เช่น หิน ทราย Soil Aggregate วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง วัสดุจากที่อื่นที่นำมาผสมเพิ่มกับวัสดุชั้นทางเดิมเพื่อปรับปรุงคุณภาพต้องเป็นชนิดที่กรมทางหลวงกำหนดต่อไปนี้ หากเป็นชนิดอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทาง ก่อนนำไปใช้งาน เป็นแต่ละกรณี

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนใหม่ บรรจุอยู่ในไซโลหรือเป็นแบบบรรจุถุงก็ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำสถานที่เก็บให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้หินปูนซีเมนต์ชื้นหรือเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องระบุตราปูนซีเมนต์ที่ใช้ ซึ่งควรเป็นตราเดียวกันตลอดงาน หากในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนไปใช้ปูนซีเมนต์ตราอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้เดิม ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดการออกแบบส่วนผสมใหม่ต่อนายช่างผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาในกรณีที่ปูนซีเมนต์ที่ใช้งานนั้นเก็บไว้นานเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน หรือในกรณีนายช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่า วิธีการเก็บรักษาไว้ไม่เหมาะสมอาจทำให้หินปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพได้ หากนายช่างผู้ควบคุมงานระงับการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนไว้

หากประสงค์จะนำมาใช้งาน ให้นำปูนซีเมนต์นั้นไปตรวจสอบคุณภาพใหม่หรือให้ออกแบบส่วนผสมใหม่ก็ได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ปูนขาวที่ใช้ หมายถึง ไฮเดรตเต็ดไลม์ [Hydrated Lime : Ca(OH)₂] หรือ ควิกไลม์ [Quick Lime : CaO] ที่มีคุณสมบัติดังนี้ ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ [Calcium Oxide : CaO] และแมgnีเซียมออกไซด์ [Magnesium Oxide : MgO] รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ขนาดของเม็ดปูนขาวต้องผ่านตะแกรงขนาด 0.425 มิลลิเมตร (เบอร์ 40) ร้อยละ 100 ปูนขาวที่ใช้ต้องเป็นปูนใหม่ และจะต้องจัดทำสถานที่เก็บรักษาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ปูนขาวชื้นหรือเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องระบุแหล่งปูนขาวที่นำมาใช้ต้องระยะเวลาการก่อสร้างด้วย หากในระหว่างเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนไปใช้ปูนขาวจากแหล่งอื่นนอกเหนือที่แจ้งไว้เดิม ให้ผู้รับจ้างเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาว่าจะให้ใช้งานตามที่ออกแบบไว้เดิมต่อไป หรือต้องออกแบบส่วนผสมใหม่ในกรณีที่ปูนขาวที่ใช้งานนั้นเก็บไวนานหรือนายช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างเก็บรักษาไว้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ปูนขาวเสื่อมคุณภาพได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ถ้าถอยที่นำมาใช้จะต้องมีคุณสมบัติสม่ำเสมอ ขนาดของเม็ดถ้าถอยต้องผ่านตะแกรงขนาด 0.600 มิลลิเมตร (เบอร์ 30) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และต้องผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แหล่งถ้าถอยต้องมีปริมาณมากพอที่จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง หากในระหว่างการก่อสร้างถ้าถอยที่ใช้มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป ผู้รับจ้างจะต้องเสนอต่อนายช่างผู้ควบคุมงานพิจารณาว่าจะให้ใช้งานตามที่ออกแบบไว้เดิมหรือต้องออกแบบส่วนผสมใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแหล่งถ้าถอย จะต้องทำการออกแบบส่วนผสมใหม่ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

แอสฟัลต์ที่นำมาใช้งาน อาจเป็นแอสฟัลต์ชนิดใด ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพางานผู้รับจ้างต้องระบุแหล่งผลิตแอสฟัลต์และชนิดแอสฟัลต์ที่ใช้ต้องระยะเวลาการก่อสร้างไว้ด้วย หากผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแหล่งหรือชนิดแอสฟัลต์ จะต้องทำการออกแบบส่วนผสมใหม่โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงหรือหากในระหว่างการก่อสร้าง เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัสดุชั้นทางเดิมหรือแอสฟัลต์ที่ใช้ หรือเหตุอื่นที่มีผลทำให้คุณภาพของส่วนผสมเปลี่ยนแปลงไปนายช่างผู้ควบคุมงานอาจจะให้ออกแบบส่วนผสมใหม่ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

วัสดุผสมเพิ่มรวม (Blended Stabilizing Agents) วัสดุผสมเพิ่ม อาจนำมาใช้ร่วมกันได้โดยต้องเลือกใช้และทดสอบออกแบบส่วนผสมกับชนิดวัสดุชั้นทางเดินที่ต้องปรับปรุงและให้มีคุณภาพตามแบบและข้อกำหนด ทั้งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากการทางหลวงเป็นแต่ละกรณี

สารผสมเพิ่ม สารผสมเพิ่มชนิดใดๆที่นำมาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชนิดของสารผสมเพิ่ม โดยต้องทดสอบและออกแบบส่วนผสมกับวัสดุชั้นทางเดินที่ต้องปรับปรุง และส่วนผสมต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดในรูปแบบที่ผู้ออกแบบได้ระบุไว้ พร้อมเสนอเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วนต่อการทางหลวง เพื่อพิจารณาเห็นชอบทั้งในด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ละกรณีที่นำมาใช้งานต้องสะอาดปราศจากสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น เกลือ น้ำตาล น้ำมัน กรด ด่าง และอินทรีย์ตุ่นหรือสารเคมีที่อาจกระทบต่อคุณภาพวัสดุที่ผสม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อนนำมาใช้งาน

2.2.4 การออกแบบปรับปรุงชั้นทางเดิน

- การออกแบบทั่วไป หมายถึง ข้อแนะนำต่างๆที่ให้ไว้แก่ผู้ออกแบบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบโดยมีหัวข้อแนะนำต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ในงานใดๆอาจออกแบบให้ปรับปรุงชั้นทางเดิน โดยวิธีการปรับปรุงในที่หรือปรับปรุงที่โรงงานหรือทั้งสองวิธีได้แล้วแต่ความเหมาะสม
- การปรับปรุงชั้นทางเดินเป็นชั้นทางใหม่ อาจนำวัสดุชั้นทางเดินใดๆที่เหมาะสมมารวมกันเพื่อปรับปรุงให้เป็นชั้นทางใหม่ก็ได้
- ชั้นผิวทางเดินที่เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ที่มีค่าเพนเนเตอร์ชั้นของแอสฟัลต์ 30 ปีนไป ควรพิจารณานำมุนเวียนใช้ในงานผิวทางหรืองานซ่อมบำรุงผิวทางให้เหมาะสม พื้นที่ไม่ควรนำมารวมกับวัสดุชั้นพื้นทางหรือชั้นรองพื้นทาง
- ชั้นผิวทางเดินที่เป็นผิวทางแอสฟัลต์อื่นและที่ไม่ใช่ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต อาจนำไปปรับปรุงรวมกับชั้นทางอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
- สำหรับการปรับปรุงชั้นทางเดินในที่ ถ้าชั้นผิวทางแอสฟัลต์เดิมมีความหนามากเกินกว่าปีดความสามารถของเครื่องจักรบดบดที่จะดำเนินการได้ผลดี ให้บดผิวทางส่วนที่มีความหนาเกินนั้นออก หากไม่สามารถบดผิวทางออกบางส่วนได้ ให้ขุดรื้อผิวทางแอสฟัลต์นั้นออก แล้วทดสอบด้วยวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของชั้นทางที่จะปรับปรุงนั้น

การออกแบบส่วนผสมในรูปแบบจะต้องแสดงรูปตัด โครงสร้างชั้นทางเดิน รูปตัด โครงสร้างชั้นทางใหม่ รายละเอียดวิธีการปรับปรุงและการใช้วัสดุต่างๆพร้อมทั้งข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุและส่วนผสม ถ้าผู้ออกแบบมิได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและส่วนผสมเป็น

อย่างอื่น ให้คุณสมบัติของวัสดุและส่วนผสมเป็นไปตามมาตรฐานของกรรมทางหลวงสำหรับชั้นทางนี้ ๆ ก่อนการออกแบบส่วนผสม ให้ผู้รับจ้างต้องสำรวจตรวจสอบหาข้อมูลชั้นทางที่จะปรับปรุงโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการออกแบบส่วนผสม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสถานะ และก่อนเริ่มงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ผู้รับจ้างเสนอผลการออกแบบส่วนผสมพร้อมด้วยตัวอย่างวัสดุที่ใช้ พร้อมข้อมูลต่างๆ ต่อกรรมทางหลวงหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นตามกรรมทางหลวงต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบส่วนผสมนี้ ผู้รับจ้างอาจร้องขอให้กรรมทางหลวงเป็นผู้ออกแบบส่วนผสมให้ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น กรณีผลการทดสอบส่วนผสมในสถานะหรือในห้องปฏิบัติการหรือจากแปลงทดสอบสถานะในสถานะหรือจากแปลงก่อสร้างได้ ในสถานะ ในแต่ละกรณีหรือหลายกรณีที่ไม่เป็นไปตามแบบหรือข้อกำหนดหรือแบบส่วนผสมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมทางหลวงนายช่างผู้ควบคุมงานต้องพิจารณาให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบหรือข้อกำหนดหรือให้ออกแบบส่วนผสมใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบ การออกแบบส่วนผสม การแก้ไขปรับปรุงแบบส่วนผสม ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ รวมถึงผลความเสียหายใด ๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

2.3 มาตรฐานวิธีการทดลอง

2.3.1 วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน

การทดลอง Compaction Test วิธีนี้ เป็นการทดลองโดยวิธี Dynamic Compaction เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นของดินกับปริมาณน้ำที่ใช้ในการบดทับ เมื่อทำการบดทับในแบบ (Mold) ตามขนาดข้างล่างนี้ด้วยค้อนหนัก 4.537 กิโลกรัม (10.0 ปอนด์) ระยะปลดอย่างต่ำ 457.2 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) วิธี ก. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 101.6 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) วิธี ข. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152.4 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) วิธี ค. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 101.6 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) วิธี ง. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152.4 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4)

วิธีการทดลองที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ อาศัยวิธีการและปรับปรุงจากการทดลองของเครื่องมือทดลองประกอบด้วย

แบบ (Mold) ทำด้วยโลหะแข็งและเหนียว ลักษณะทรงกระบอกคลื่น 2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 101.6 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สูง 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว) และจะต้องมีปลอก (Collar) ขนาดเดียวกัน สูง 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) มีฐานทึบ, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

152.4 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) สูง 177.8 มิลลิเมตร (7 นิ้ว) และจะต้องมีปลอกขนาดเดียวกันสูง 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) มีฐานทึบหรือเจาะรูพรุน ในการทดลองต้องใช้เหล็กโลหะรอง (Spacer Disc) ตามข้อ 2.1.2 รองด้านล่าง เพื่อให้ได้ตัวอย่างสูง 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว) หรืออาจใช้แบบขนาดสูง 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว) โดยไม่ต้องใช้แท่งโลหะรองแต่ต้องมีฐานทึบ หรือแบบขนาดสูงอื่นใด ซึ่งเมื่อใช้แท่งโลหะรองแล้วได้ความสูงของตัวอย่างในแบบเท่ากับ 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว)

แท่งโลหะรอง เป็นโลหะรูปทรงกระบอก เพื่อใช้กับแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152.4 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150.8 มิลลิเมตร ($5 \frac{15}{16}$ นิ้ว) และสูงขนาดต่างๆ ซึ่งเมื่อใช้กับแบบ แล้วจะเหลือเป็นตัวอย่างสูงเท่ากับ 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว)

ค้อน (Hammer) ทำด้วยโลหะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) มีมวลรวมทั้งด้ามถือ 4.537 กิโลกรัม (10.0 ปอนด์) ต้องมีปลอกที่ทำไว้อย่างเหมาะสม เป็นด้าบงคับให้ระยะตกเท่ากับ 457.2 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) เหนือระดับดินที่ต้องการบดทับ จะต้องมีรูระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร เจ้าห่างจากปลายของปลอกทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 19.0 มิลลิเมตร

เครื่องดันตัวอย่าง (Sample Extruder) เป็นเครื่องดันดินออกจากแบบภายหลังเมื่อทดลอง เสร์วิสแล้ว จะมีหรือไม่มีกีดี ประกอบด้วยตัว jack ทำหน้าที่เป็นตัวดัน และโครงเหล็กทำหน้าที่เป็น ตัวจับแบบ ในกรณีที่ไม่มีใช้ ให้ใช้สิ่วหรือเครื่องมืออย่างอื่นแค่ตัวอย่างออกจากแบบ

ตาชั่งแบบ Balance มีจุดความสามารถซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 16 กิโลกรัม ซึ่งให้ละเอียดถึง 0.01 กิโลกรัม สำหรับหาชั่งตัวอย่างทดลอง และตาชั่งแบบ Scale หรือแบบ Balance มีจุดความสามารถ ซึ่งได้ 1,000 กรัม ซึ่งให้รายละเอียดถึง 0.01 กรัม สำหรับหาปริมาณน้ำในดิน

เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส สำหรับอบดินตัวอย่าง

เหล็กป่า (Straight Edge) เป็นเหล็กกล้ายึบระหวัด หนา และแข็ง เพียงพอในการตัดแต่ง ตัวอย่างที่ส่วนบนของแบบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่ยาวเกินไปจนเกะกะและ หนาประมาณ 3.0 มิลลิเมตร

ตะแกรงร่อนดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) สูงประมาณ 5 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) มี ขนาด 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) และ ขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4)

เครื่องผสม เป็นเครื่องมือจำเป็นต่างๆ ที่ใช้ผสมตัวอย่างกับน้ำ ได้แก่ ภาชนะ, ช้อน, พลั่ว, เครื่องค้อนยาง, ถ้วยตวงวัดปริมาตรน้ำ หรือจะใช้เครื่องผสมแบบ Mechanical Mixer ที่ได้ กระป๋องอบดิน สำหรับใส่ตัวอย่างดินเพื่อบาประมานน้ำในดิน

การเตรียมตัวอย่าง ได้แก่ ดินหรือหินคลุก หรือ Soil-Aggregate หรือวัสดุอื่นใดที่ต้องการ ทดลองให้ดำเนินการ ถ้าขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุด (Maximum size) มีขนาดใหญ่กว่า 19.0

มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ให้เตรียมตัวอย่างโดย นำตัวอย่างมาทำให้แห้ง โดยวิธีตากแห้ง และทำ Quartering หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง เมื่อแห้งพอดemoane แล้ว (มีน้ำประมาณร้อยละ 2-3) นำมา ร่อนผ่านตะแกรงเป็น 3 ขนาด กึ่ง ขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ขนาดระหว่าง 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) ทำการซั่งหามมวลของวัสดุแต่ละขนาดที่ เตรียมไว้ กึ่งทราบมวลของตัวอย่างแต่ละขนาดมีอยู่ขนาดละเท่าใด ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ให้ทิ้งไป แทนที่ของตัวอย่าง ด้วยตัวอย่างที่มีขนาดระหว่าง 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ถึงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) ด้วยมวลที่เท่ากับตัวอย่าง เช่น มีขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร อよู่ 2,650 กรัม ที่ให้ใช้ตัวอย่างขนาดระหว่าง 19.0 มิลลิเมตรถึง ขนาด 4.75 มิลลิเมตร เพิ่ม เข้าไปอีก 2,650 กรัม ที่เหลือจะเป็นขนาดเล็กกว่า 19.0 มิลลิเมตร ตามที่มีจริง ดังนี้ ตัวอย่างทั้งหมด ที่มวล 9,000 กรัม มีขนาดใหญ่กว่า 19.0 มิลลิเมตร 2,650 กรัม มีขนาดระหว่าง 19.0 มิลลิเมตร ถึง ขนาด 4.75 มิลลิเมตร 4,850 กรัม มีขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร 1,500 กรัม จากวิธีการเตรียม ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว จะได้มวลของตัวอย่างที่เตรียมไว้ กึ่ง มีขนาดระหว่าง 19.0 มิลลิเมตร ถึง ขนาด 4.75 มิลลิเมตร เป็นจำนวน $2,650+4,850$ เท่ากับ 7,500 กรัม และมีขนาดเล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,500 กรัม คุณตัวอย่างที่ได้ให้เข้ากัน ถ้าขนาดของตัวอย่างก้อนที่ใหญ่ที่สุด มี ขนาดเล็กกว่า 19.0 มิลลิเมตร ($\frac{3}{4}$ นิ้ว) ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้ง โดยวิธีตากแห้ง (มีน้ำประมาณร้อยละ 2-3) และทำ Quartering หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่างแล้วคุณตัวอย่างให้เข้ากัน ถ้าต้องการ ทดสอบตามวิธี ก. หรือ ง. ตั้งกล่าวในขوب่าย ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้ง โดยวิธีตากแห้ง แล้วใช้ ก้อนยางทุบให้ก้อนหลุดจากกัน และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) แล้วคุณ ตัวอย่างให้เข้ากัน

การทดสอบ Compaction Test จะใช้แบบ (Mold) ขนาดใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการตามวิธี ต่างๆ ดังกล่าว ในขอบ่ายและคำแนะนำในการทดสอบ ดังนี้

- นำตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้แล้วมาคุณตัวอย่างให้เข้ากันได้ดี
- เติมน้ำปริมาณหนึ่ง โดยปกติมักเริ่มต้นที่ปริมาณร้อยละ 4 ต่ำกว่าปริมาณน้ำที่ให้ ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)
- คุณตัวอย่างที่เติมน้ำแล้วหรือนำเข้าเครื่องผสมจนเข้ากันดี
- แบ่งตัวอย่างใส่ลงในแบบซึ่งมีปлокสวมเรียบร้อย โดยประมาณให้คิดแต่ละชั้น เมื่อ บดทับแล้วมีความสูงประมาณ 1 ใน 4 ของ 127 มิลลิเมตร ($\frac{5}{8}$ นิ้ว)
- ทำการบดทับโดยค้อน ดังนี้ ตามวิธี ก. และ ก. จำนวน 25 ครั้งและ ตามวิธี ข. และ ง. จำนวน 56 ครั้ง

- ดำเนินการบดทับจนได้ตัวอย่างที่ทำการบดทับแล้วเป็นชั้นๆ จำนวน 5 ชั้น มีความสูงประมาณ 127 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) (สูงกว่าแบบประมาณ 10 มิลลิเมตร)
- ถอดปลอกออก ใช้เหล็กปắcแต่งหน้าให้เรียบท่าระดับของตอนบนของแบบ (เหลือความสูงเท่า 116.4 มิลลิเมตร) กรณีมีหลุমบนหน้าให้เติมดินตัวอย่างแล้วใช้ค้อนยางทุบให้น้ำไปซึ่งจะได้มวลของดินตัวอย่างและมวลของแบบ หักมวลของแบบออกก็จะได้มวลของดินตัวอย่างเปรียก (A)
- ในขณะเดียวกันที่ทำการบดทับตัวอย่างในแบบ ให้นำดินใส่กระป๋องอบดิน เพื่อนำไปทดลองหาปริมาณน้ำในดินด้วย มวลของดินที่นำไปหาปริมาณน้ำในดินให้ใช้ดังนี้
- ขนาดก้อนใหญ่สุด 19.0 มิลลิเมตร ใช้ประมาณ 300 กรัม และ ขนาดก้อนใหญ่สุด 4.75 มิลลิเมตรใช้ประมาณ 100 กรัม
- คำนวณหาค่าความแน่นเปรียก ρ_t (Wet Density) และความแน่นแห้ง ρ_d (Dry Density) เมื่อทราบปริมาณน้ำในดิน w (Moisture Content)
- ดำเนินการโดยเพิ่มน้ำขึ้นอีกครึ่งละ 2% จนกว่าจะได้ความแน่นลดลงจึงหยุดการทดลอง หรืออาจลดน้ำที่ผสม ในกรณีที่เมื่อเพิ่มน้ำแล้วได้ความแน่นลดลงเพื่อให้เขียน Curve ได้
- เก็บ Curve ระหว่างความแน่นแห้ง ρ_d และปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ w ก็จะทราบค่าความแน่นแห้งสูงสุด Max. ρ_d (Maximum Dry Density) และปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นสูงสุด OMC. (Optimum Moisture Content)

การคำนวณ

1. คำนวณหาปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ

$$W = 100$$

เมื่อ w = ปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง
 M_1 = มวลของดินเปรียก มีหน่วยเป็นกรัม
 M_2 = มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็นกรัม

2. คำนวณหาค่าความแน่นเปรียก (Wet Density)

$$\rho_t =$$

เมื่อ ρ_t = ความแน่นเปรียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิเมตร

A = มวลของดินเปียกที่บดทับในแบบ มีหน่วยเป็นกรัม
 V = ปริมาตรของแบบ หรือปริมาตรของดินเปียกที่บดทับในแบบ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

3. คำนวณหาค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + \frac{w}{100}}$$

เมื่อ ρ_d = ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิเมตร

ρ_t = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิเมตร
 w = ปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ

ในการทำ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐานให้รายงาน ดังนี้

1. ค่าความแน่นแห้งสูงสุด มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิเมตร (แบบสูงกว่ามาตรฐาน)
2. ค่าปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นแห้งสูงสุด เป็นร้อยละ

ตัวอย่าง ความแน่นแห้งสูงสุด (แบบสูงกว่ามาตรฐาน) เท่ากับ 2.231 กรัม ต่อมิลลิเมตร (ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) ปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.8 (ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

2.3.2 วิธีการทดลองหาค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน

ขอบข่าย Unconfined Compressive Strength คือ ค่าแรงอัด (Compressive Load) สูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ ซึ่งเท่าตัวอย่างดินรูปทรงกระบอกหรือรูป Prismatic จะรับได้ ถ้าในกรณีที่ค่าแรงอัดต่อหน่วยพื้นที่ยังไม่ถึงค่าสูงสุดเมื่อความเครียด (Strain) ในแนวตั้งเกินร้อยละ 20 ให้ใช้ค่าแรงอัดต่อหน่วยพื้นที่ที่ความเครียดร้อยละ 20 นั้นเป็นค่า Unconfined Compressive Strength การทดลองนี้ได้ปรับปรุงจาก AASHTO T 208-70 อธิบายถึงการหาค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน ในสภาพ Undisturbed และ Remolded อัตราการเพิ่มแรงอัดในระหว่างการทดลอง จะควบคุมโดยความเครียด (Strain) หรือความคุณโดยความเก็บ (Stress) ก็ได้ครึ่งเมื่อทดลองประกอบด้วย

เครื่องกด เป็นเครื่องใช้กดแท่งตัวอย่าง มีหลายแบบ เช่น Deadweight หรือ Hydraulic เป็นแรงกด หรืออาจใช้เครื่องมือกดชนิดอื่นๆ ที่สามารถควบคุมอัตราเร็วของแรงกด และมีกำลังกดเพียงพอ สำหรับดินที่มีค่า Unconfined Compressive Strength น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่ำตาร่าง เช่นติเมตร (0.1 นิวตันต่ำตาร่างมิลลิเมตร) ต้องใช้เครื่องกดที่สามารถอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 กิโลกรัมต่ำตาร่าง เช่นติเมตร (0.001 นิวตันต่ำตาร่างมิลลิเมตร) และสำหรับดินที่มีค่า Unconfined Compressive Strength มากกว่า 1 กิโลกรัมต่ำตาร่าง เช่นติเมตร (0.1 นิวตันต่ำตาร่างมิลลิเมตร) เครื่องกดจะต้องอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.05 กิโลกรัมต่ำตาร่าง เช่นติเมตร (0.005 นิวตันต่ำตาร่างมิลลิเมตร)

เครื่องดันตัวอย่างดิน ใช้ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากห้องบาน (Thin Wall Tube)

Dial Gauge ใช้วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร หรือ 0.001 นิว สามารถอ่านระยะทางเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของความยาวแท่งตัวอย่าง ที่จะใช้ทดสอบ

Vernier Caliper ใช้วัดขนาดของแท่งตัวอย่าง โดยวัดได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตรหรือ 0.01 นิว

นาฬิกาจับเวลา

เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส

เครื่องซั่งชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม ใช้สำหรับดันตัวอย่างดินที่มีมวลน้อยกว่า 100 กรัม ให้ใช้เครื่องซั่งชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

เครื่องมือเบ็ดเตล็ด เครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องใช้คือ เครื่องมือตัดและตอกแต่งตัวอย่างเครื่องทำตัวอย่าง Remolded และกระปองอบดิน

- การเตรียมตัวอย่างขนาดแท่งตัวอย่าง แท่งตัวอย่างควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 33 มิลลิเมตร (1.3 นิว) ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเม็ดวัสดุในตัวอย่างต้องไม่เกิน 1 ใน 10 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง และสำหรับแท่งตัวอย่างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 71 มิลลิเมตร (2.8 นิว) ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเม็ดวัสดุต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง ถ้าหากหลังจากเสร็จการทดลองแล้วพบว่า มีเม็ดวัสดุที่ใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ให้หมายเหตุไว้ในแบบฟอร์มอัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งตัวอย่างจะมีค่าตั้งแต่ 2 ถึง 3 วัดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งตัวอย่างให้ได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร หรือ 0.01 นิว โดยใช้ Vernier Caliper หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม
- ตัวอย่าง Undisturbed เตรียมตัวอย่าง Undisturbed จากแท่งตัวอย่าง Undisturbed ขนาดใหญ่หรือจากดินที่ได้จากการเก็บตัวอย่างโดยใช้ห้องบานแท่งตัวอย่างที่ได้จากห้องบาน

อาจจะทดลองได้โดยไม่ต้องตกแต่ง แต่ต้องตัดปลายทั้งสองข้างของตัวอย่างให้เรียบและมีสัดส่วนดังที่ได้ระบุมาแล้ว ในการเตรียมตัวอย่างจะต้องระมัดระวังอย่าให้มีการเปลี่ยนรูปร่างและขนาดหน้าตัดเกิดขึ้นในระหว่างการคั้นตัวอย่างดินออกจากตัวอย่าง ถ้าหากเห็นว่าจะเกิดการอัดตัวอย่างดินหรือจะทำให้ตัวอย่างดินถูก揉บกวนก็ให้ตัดแบ่งท่อบางตามความยาวออกเป็นส่วนๆ การเตรียมตัวอย่างทดลองถ้าหากเป็นไปได้ ก็ควรเตรียมในห้องที่ควบคุมความชื้น เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น แท่งตัวอย่างทดลองจะต้องมีหน้าตัดตั้งฉากกับแกนตามยาวของแท่งตัวอย่าง ในการตัดและแต่งปลายทั้งสองข้างของแท่งตัวอย่าง ถ้าหากมีเม็ดวัสดุที่ทำให้ผิวน้ำไม่เรียบ ก็ให้ปัดผิวน้ำด้วยปูนปลาสเตอร์ โดยให้มีความหนาน้อยที่สุดหรือใช้ Hydrostone หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ให้ชี้ง茫มวลของแท่งตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองหาปริมาณน้ำในดินของแท่งตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่างทั้งแท่งหรือส่วนที่เป็นตัวแทนของแท่งตัวอย่าง

- ตัวอย่าง Remolded นำตัวอย่างดิน Undisturbed เดิม มาดำเนินนี้อย่างทั่วถึง ในการทำต้องระวังอย่าให้มีฟองอากาศเข้าไปปนในดิน หลังจากนั้นก็อัดดินลงใน Mold ที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม และมีขนาดตามที่ได้ระบุไว้ เมื่อได้อัดดินใน Mold จนเดิมแล้วให้แต่งปลายแท่งตัวอย่างจนเรียบได้หน้าตัดตั้งฉากกับแกนตามยาวของแท่งตัวอย่าง แล้วดันแท่งตัวอย่างมี Void Ratio และปริมาณน้ำในดิน ใกล้เคียงกับตัวอย่าง Undisturbed เดิมการทดลองโดยวิธีควบคุมความเครียด (Strain) วางแผนแท่งตัวอย่างไว้ตรงกลางแผ่นกลมอันล่างของเครื่องกด แล้วเลื่อนจนแผ่นกลมอันบนของเครื่องกดแตะกับผิวน้ำของแท่งตัวอย่าง หมุนหน้าปัดของ Dial Gauge ที่ใช้อ่านระนาบทางของการกดให้เข้มขึ้นที่ศูนย์ กดแท่งตัวอย่างด้วยอัตราเร็วคิดเป็นความเครียดในแนวคิด 0.5 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ต่อนาที จนแรงกดและระยะยุบตัวของแท่งตัวอย่างทุกๆ 30 วินาที ในการใช้อัตราเร็วของความเครียดค่าใดจะต้องประมาณว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้แรงกดจนถึงแรงกดสูงสุด จะต้องไม่เกิน 10 นาที (*1) เพิ่มแรงกดต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงกดคงในขณะที่ความเครียดเพิ่มขึ้น หรือจนกระทั่งความเครียดมีค่า 20 เปอร์เซ็นต์ หาปริมาณน้ำในดินโดยนำแท่งตัวอย่างเข้าเตาอบ นอกจากร้อนที่ต้องเตรียมแท่งตัวอย่าง Remolded ก็ให้ใช้ส่วนของดินที่เป็นตัวแทนของแท่งตัวอย่าง ได้เขียนรูปสภาพแท่งตัวอย่างที่ทดลองเสร็จแล้ว ถ้าตัวอย่างมีรอยแตกร้าวฉุมของรอยแตกร้าวเทียบกับแกนนอนการทดลองโดยวิธีควบคุมความเก็บ (Stress) ก่อนการทดลองให้ประมาณค่าแรงกดสูงของแท่งตัวอย่าง (*2) วางแผนแท่งตัวอย่างไว้ตรงกลางแผ่นกลมแผ่นล่างของเครื่องกด

เลื่อนจนแผ่นกอล์ฟอันบน แตะกับผิวนของแท่งตัวอย่างแล้วตั้งศูนย์บนหน้าปัดที่ใช้อ่านระยะยุบตัวของแท่งตัวอย่าง ใช้แรงกดเริ่มแรกบนแท่งตัวอย่างเท่ากับ 1/15 ถึง 1/10 ของแรงกดสูงสุดที่ได้ประมาณไว้แล้วทึ่งไว้ครึ่งนาที แล้วอ่านระยะยุบตัวของแท่งตัวอย่างเพิ่มแรงกดต่อไป เท่ากับแรงกดแรก แล้วทึ่งไว้ครึ่งนาทีเหมือนครั้งแรก ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้แรงกดสูงสุด หรือจนกระทั่งความเครียดมีค่าเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างการเพิ่มแรงกด ถ้าสังเกตว่าจะต้องใส่แรงกดมากกว่า 15 ครั้ง หรือน้อยกว่า 10 ครั้ง เพื่อให้ได้แรงกดสูงสุดแล้ว จะต้องรีบเปลี่ยนแรงกดแต่ละครั้งให้มากขึ้น หรือน้อยลงทันที ในการหาปริมาณน้ำในดินอาจหาจากดินทั้งแท่งที่ทดลอง เสร็จแล้ว หรือส่วนของดินที่เป็นตัวแทนแท่งตัวอย่างก็ได้เขียนรูปสภาพแท่งตัวอย่างที่ทดลองเสร็จแล้ว ถ้าตัวอย่างมีรอยแตกร้าวให้วัดมุมของรอยแตกร้าวเทียบกับแกนนอนดินที่อ่อนมากจะมีความเครียดไปจนถึงแรงกดสูงสุดมาก ดินชนิดนี้จึงต้องทดลองโดยใช้อัตราเร็วของความเครียดสูง ในการหาปริมาณค่าน้ำที่ต้องมีประสาทรณ์พอเพียง มิฉะนั้นจะต้องใช้เครื่องทดสอบเล็ก (Penetrometer) ทดลองบนส่วนของตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ดูเพื่อหาค่าน้ำโดยประมาณ

- คำนวณหาความเครียดในแนวตั้ง สำหรับแรงกดใดๆ (ได้โดยใช้สูตร

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

เมื่อ ΔL = ระยะยุบตัวของแท่งตัวอย่างที่แรงกดใดๆ โดยอ่านจาก Dial Gauge

L_0 = ความยาวเดิมของแท่งตัวอย่าง

- คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยสำหรับแรงกดใดๆ (A) ได้โดยใช้สูตร

$$A = \frac{A_0}{1-\epsilon}$$

เมื่อ A_0 = พื้นที่หน้าตัดเดิมของแท่งตัวอย่าง

= ความเครียดตามแนวตั้งที่แรงกดนั้นๆ

- คำนวณหาความเค้นสำหรับแรงกดใดๆ (σ_c) ได้โดยใช้สูตร

$$\sigma_c = \frac{P}{A}$$

เมื่อ P = แรงกด¹
 A = พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยที่แรงกดนั้นๆ

- เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง σ_c และ โดยใช้ σ_c เป็นแกนตั้งและ เป็นแกนนอน จากกราฟหาค่าสูงสุดของ σ_c หรือค่า σ_c ที่เท่ากับร้อยละ 20 ได้ในกรณีที่ต้องการจะใช้กราฟอธิบายคุณสมบัติของดิน ก็ให้แนบแพนกราฟนี้รวมไว้ในรายงานผลการทดลองด้วยการรายงาน ให้รายงานผลการทดลองดังต่อไปนี้ ค่า Unconfined Compressive Strength ชนิดและรูปร่างของแท่งตัวอย่าง เช่น Undisturbed, Compacted, Remolded,Cylindrical, Prismatic
- อัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งตัวอย่าง
- ลักษณะดินโดยทั่วไป เช่น ชื่อของดิน, สัญลักษณ์ เป็นต้น
- Initial Density ปริมาณน้ำในดินและ Degree of Saturation (ถ้าตัวอย่างถูกทำให้อิ่มตัวในห้องปฏิบัติการให้หมายเหตุ Degree of Saturation อีกค่าหนึ่งไว้ด้วย)
- ค่าความเครียดที่ความเค้นสูงสุดเป็นร้อยละ (อ่านจากกราฟ)
- ค่าอัตราเร็วเฉลี่ยของความเครียดเป็นร้อยละต่อนาที โดยคิดตั้งแต่เริ่มกดจนถึงแรงกดสูงสุด
- ให้เขียนหมายเหตุในกรณีที่เกิดมีลักษณะผิดปกติในการทดลอง หรือแบบรายละเอียดอื่นๆที่คิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้อธิบายผลทดลอง

ข้อควรระวัง ในการดันตัวอย่างดินออกจากห้องเพื่อใช้ทดลอง จะต้องดันไปตามทิศทางเดียวกันกับที่ตัวอย่างเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกในระหว่างเก็บตัวอย่าง เพื่อลดการรบกวนตัวอย่างดิน และในการทำตัวอย่าง Remolded ถ้าแท่งตั้งอย่างหลังจากทำ Remolded แล้วได้ความแన่นแตกต่างจากก่อนทำ Remolded ให้นำมาดำเนินการใหม่

2.4 กลไกของการปรับปรุงคุณสมบัติของดินซีเมนต์

Lambe et al. (1959) อธิบายว่าซีเมนต์เป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นจากผลึกของ TricalciumSilicate (C,S), Dicalcium Silicate (C,S), Tricalcium Aluminate (C,A), Tetracalcium AluminateFerrite (C,AF) เมื่อผสมกับน้ำและคินจะทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้ได้สารประกอบ Calcium Silicate Hydrate (CSH), Calcium Aluminate Hydrate (CAH) และ Hydrate

Lime ที่แยกตัวออกมาของเกิดปฏิกิริยา สารประกอบ CSH และ CAH จะมีคุณสมบัติเป็นตัวเชื่อมประสานเมื่อน้ำระเหยออกไป นอกจากนั้น Released Hydrate Lime ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว ยังทำให้ความเป็นต่างเพิ่มขึ้น ทำให้ Colloid gel หรือ Cement Gel ที่ประกอบไปด้วย CSH และ CAH เกิดการรวมตัว แล้วยึดเกาะกันเป็นมวลที่มีกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นตามอายุการบ่ม ในดินเม็ดหยาบ เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน การยึดเกาะกันของเม็ดจะคล้ายกับในคอนกรีต แต่ว่า Cement paste จะไม่อุดเต็มช่องว่างอนุภาคของเม็ดดิน แรงเชื่อมยึดติดจะเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวทางด้าน Mechanical Interlock ของอนุภาคเม็ดดินที่มี CSH และ CAH เกาะอยู่ที่ผิวอนุภาคของเม็ดดิน สำหรับดินเม็ดละอองยึด แรงยึดเกาะกันจะประกอบไปด้วยแรงทางด้าน Mechanical Interlock และ Chemical cementation การยึดเกาะทางด้าน Chemical cementation นั้นเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับ Silica และ Alumina ที่มีอยู่ตามผิวของเม็ดดิน โดยมีนาเป็นตัวกลาง การเกิดปฏิกิริยาทำให้ได้สารประกอบ CSH, CAH เพิ่มขึ้น และทำให้มีคุณสมบัติคล้ายดินตะกอนคือมีค่าพลาสติก (plasticity) ลดลง เหตุผลน่าจะมาจากการแยกตัวของ Calcium ion ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน กลไกที่เกิดขึ้นถ้าไม่มาจาก cation exchange ก็น่าจะมาจากการจับกุมเพิ่มขึ้นของ Cation ในดินเหนียว กระบวนการทึบส่องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างหนาแน่น บริเวณอนุภาคดินเหนียว ส่งผลให้ออนุภาคของดินเหนียวรวมตัวกันและตกตะกอนเป็นวัสดุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นนี้ทำให้ดินเหนียวมีคุณสมบัติคล้ายดินตะกอนคือมีค่าพลาสติก (plasticity) ต่ำ

Herzog (1963) กล่าวถึงการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันว่าเป็นการเกิดสารประกอบ CSH, CAH ซึ่งเป็นปฏิกิริยาในช่วงแรก ส่วนปฏิกิริยาช่วงที่สองซึ่งต้องใช้เวลานาน เป็นปฏิกิริยาระหว่าง Calcium ion ที่เกิดจาก Released hydrated lime ของปฏิกิริยาไฮเดรชันกับ Silica และ Ahumina ที่มีอยู่ในเม็ดดิน มีผลทำให้กำลังอัดของดินซีเมนต์สูงขึ้นตามอายุการบ่มที่นานขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวรู้จักกันว่าปฏิกิริยาโพโซซานิค

Moh (1965) ได้ศึกษาเรื่องปฏิกิริยาของแร่ประกอบดินเหนียว กับซีเมนต์และสารเคมีผสมเพิ่มจำนวนโซเดียม และได้เขียนปฏิกิริยาของดินซีเมนต์เป็นสมการทางเคมีดังต่อไปนี้





Pendola et al.(1969) สรุปว่าการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์นี้ เป็นกระบวนการร่วมกันของปฏิกิริยาทางเคมีและเคมีระหว่างซีเมนต์ น้ำและดินซึ่งประกอบด้วยกลไก 4 ชนิดคือ

Hydration of cement คือกระบวนการที่สำคัญ โดยขณะที่ซีเมนต์รวมตัวกับน้ำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันทำให้เกิดการเขื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน และก่อรูปร่างเป็นโครงข่ายที่แข็งแรงต่อเนื่องมากขึ้นอย่างตามการเคลื่อนไหวของเม็ดดิน ทำให้เม็ดดินที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาเข้ามาใกล้ชิดกัน โครงข่ายที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุที่ถูกปรับปรุงแล้ว ยังแทรกตัวอยู่ระหว่างของเม็ดดินทำให้หลักการซึมผ่านและการบวมตัวของมวลดิน รวมทั้งเพิ่มความด้านทานต่อการเสื่อมสภาพ เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงความชื้นรอบๆ อีกด้วย

Cation exchange การลดลงของค่าพลาสติกของดินหลังจากการผสมซีเมนต์กับดินประเภทมีความเชื่อมแน่นที่มีความชื้น เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยน Cat ion หรือการรวมตัวกันของ Cat ion บนผิวดินของเม็ดดิน ปฏิกิริยาที่ว่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังการผสมซีเมนต์

Carbonation คือกระบวนการเขื่อมแน่นจากปฏิกิริยาเคมีของการรับอนไดออกไซด์ในอากาศ กับ Lime ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทำให้เกิด Calcium carbonate ส่งผลให้เกิดสารเขื่อมแน่นเพิ่มมากขึ้น

Pozzolanic reaction คือกระบวนการระหว่าง Free lime ที่ถูกปลดปล่อยออกจากสารที่มีกรด ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและมีผลทำให้กำลังของวัสดุสูงขึ้น ปฏิกิริยานี้จะต้องอาศัยระยะเวลาและมีผลทำให้กำลังของวัสดุสูงขึ้น

Terrel et al. (1979) กล่าวถึงปฏิกิริยาของดินซีเมนต์ว่า การผสมซีเมนต์กับดินเม็ดหินซีเมนต์เพส จะทำหน้าที่ยึดอนุภาคเม็ดดินเข้าด้วยกัน โดยทำการยึดเกาะที่ผิวระหว่างซีเมนต์เจล และผิวอนุภาค ส่วนดินเม็ดคละอิยด แร่ดินเหนียวที่สามารถอุดกั้นสภาวะแวดล้อมที่มีค่า pH สูง จะทำปฏิกิริยากับ Free lime หรือ Hydrate lime ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้เกิด CSH และ CAH

2.5 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อกำลังของดินซีเมนต์

2.5.1 ปริมาณซีเมนต์และประเภทของซีเมนต์

Felt (1955) ศึกษาอิทธิพลของปริมาณซีเมนต์โดยนำดินสามชนิดคือ Loamy sand, Medium clay และ Silty clay loam มาทดลองผสมซีเมนต์ตั้งแต่ร้อยละ 6 ถึง 30 โดยปริมาตรที่อายุการบ่มตั้งแต่ 2 วันจนถึง 1 ปี และผ่านสภาพภูมิอากาศ 2 แบบคือ Wet-dry และ Freeze-thaw ตั้งแต่ 12 รอบ

ถึง 96 รอบ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กำลังอัดของดินซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ ดินที่มีขนาดเม็ดใหญ่จะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าดินที่มีขนาดเม็ดเล็ก ดินที่มีปริมาณดินเหนียวผสมอยู่สูง จะมีกำลังอัดน้อยกว่าดินที่มีปริมาณดินเหนียวต่ำ และมีความคงทนของดินซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ที่ใช้

นอกจากนี้ Felt (1955) ศึกษาอิทธิพลของประเภทซีเมนต์โดยนำดินสองชนิดคือ Silty clayloam และ Sandy loam มาผสมกับซีเมนต์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 พบว่าดินที่ผสมด้วยซีเมนต์ประเภทที่ 3 จะให้กำลังที่สูงกว่าดินที่ผสมซีเมนต์ประเภทที่ 1 แต่ซีเมนต์ประเภทที่ 3 จะไม่มีอิทธิพลต่อกำลังอัดของดินทุกชนิด เช่น ดิน Sandy loam ผสมกับซีเมนต์ประเภทที่ 3 จะให้กำลังอัดเป็นสองเท่าของดินที่ผสมกับซีเมนต์ประเภทที่ 1 ที่อายุการบ่ม 7 วันและเป็น 1.4 เท่า ที่อายุการบ่ม 28 วัน แต่สำหรับดิน Silty clay loam เมื่อผสมกับซีเมนต์ประเภทที่ 3 จะให้กำลังสูงกว่าดินที่ผสมกับซีเมนต์ประเภทที่ 1 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดินซีเมนต์ ถูกศึกษาอย่างจริงจัง โดย Terashi et al. (1979) และต่อมาก็มีการศึกษาด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น

Kawasaki et al. (1981), Nontananandh and Yupakorn (2002) ชี้ว่างานวิจัยเหล่านี้สรุปว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำลังของดินซีเมนต์คือ ปริมาณน้ำและปริมาณซีเมนต์

Ruenkrairergsa (1982) อธิบายว่าปริมาณซีเมนต์เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อกำลังอัดของดินซีเมนต์ อัตราการเพิ่มกำลังอัดของดินซีเมนต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน พันธะเชื่อมประสานในดิน เม็ดหินจะแข็งแรงกว่าในดินเม็ดละอองดินที่มีดินเหนียวมากจะให้กำลังอัดต่ำ ดังนั้นปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมจะช่วยลดแรงกระแทกของดินซีเมนต์

Ade and Overton (1989) ได้ศึกษาผลของพันธะเชื่อมประสาน (cementation) ในดินเม็ดหิน ภายนอกได้ความหนาแน่นที่เท่ากัน ปริมาณน้ำที่ผสมเท่ากันและแรงดันรอบข้างต่ำ แต่แตกต่างกันที่ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ผสม พบว่าเมื่อปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้น ค่ากำลังและค่ามุมของแรงเสียดทานภายใน (internal friction angle) จะเพิ่มขึ้น

Clare and Pollard (1951) ศึกษาอิทธิพลของประเภทซีเมนต์โดยนำดิน 3 ชนิดในประเภทอังกฤษมาผสมกับซีเมนต์ พบว่าที่อายุบ่ม 24 ชั่วโมงดินซีเมนต์จะมีกำลังอัดสูงมากเมื่อผสมดินกับซีเมนต์ประเภท High-alumina ขณะที่ซีเมนต์ประเภทอื่นต้องมีอายุการบ่ม 5 วันและถ้าใช้ซีเมนต์ประเภท British rapid hardening ซึ่งเทียบได้กับซีเมนต์ประเภทที่สาม พบว่าที่อายุการบ่มเท่ากัน ค่ากำลังคราก (yield strength) ที่ได้จะมีค่าสูงกว่าดินที่ผสมกับซีเมนต์ประเภทที่หนึ่งมาก

Massachusetts Institute of Technology (1954) ได้นำดินตะกอนปนทรายและดินเหนียว (clayey sandy silt) ในรัฐไอโอ瓦 มาผสมกับซีเมนต์และพบว่าดินที่ผสมกับซีเมนต์ประเภทที่สามจะ

มีแรงอัดสูงกว่าดินที่ผสมซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง 1.5 เท่า และ 1.3 เท่า ที่ระยะเวลา 7 วันและ 28 วันตามลำดับ

Davidson and Bruns (1960) ได้รายงานผลเกี่ยวกับกำลังอัด โดยวิธีทดสอบ Freezethaw ของดินราย ดินตะกอน และดินเหนียว บริเวณรัฐไอโวอา ประเทศสหรัฐอเมริกา และสรุปว่าการใช้ซีเมนต์ประเภทที่สาม ใน การ ก่อสร้างถนน จะ ประ ย ค ท ว า ใช้ซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง เพราะว่า การใช้ซีเมนต์ประเภทที่หนึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มอย่างน้อย 7 วัน แต่ว่า การใช้ซีเมนต์ประเภทที่สาม จะใช้เวลาในการบ่มน้อยกว่าทำให้ได้เปรียบเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้าง

Horpibulsuk (2001), Miura et al. (2001) แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำและปริมาณซีเมนต์สามารถควบรวมผสมไว้ในตัวแปรงตัวเดียวได้ ตัวแปรงนี้เรียกว่า Clay-water/cement Ratio

2.6 การบ่มดินซีเมนต์

Highway Research Board (1949) ได้รายงานเกี่ยวกับการรักษาความชื้นของดินผสมซีเมนต์ในสนามโดยการปูพิภพใน 4 รั้สค์ด้วย Bituminous seal 4 ชนิดคือ MC-2, RC-1, MC-3 และ Asphalt emulsion ว่าวัสดุปูพิภพ 4 ชนิด มีความสามารถในการเก็บรักษาความชื้นระหว่างการบ่ม 7 วัน ในสนามได้เป็นอย่างดี

Clare and Pollard (1951) สรุปถึงอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อ กำลังของดินซีเมนต์ว่า อุณหภูมิบรรยายกาศ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของการบ่มเพิ่มขึ้นเป็น 60 องศาเซลเซียส กำลังอัดของดินซีเมนต์ที่อายุการบ่ม 7 วันจะสูงขึ้นร้อยละ 2 - 2.5 ต่ออุณหภูมิการบ่มที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส การ ก่อสร้าง ที่ ใช้ ดิน ซี เม น ต์ ใน พื้น ที่ ที่ มี อากา ศ ศ บ น อุ่น จ ะ ให้ กำ ล ั ง อ ด ท ี อ ย ุ 3 ด ี օ น น ร ე ก หลัง การ ก่อสร้าง สูง กว่า การ ก่อสร้าง ใน พื้น ที่ ที่ มี อากา ศ ศ ห า ก ว่า ร ॉ ย ล ะ 50 -100

Maner (1952) ได้ทดลองใช้วัสดุต่างๆ ได้แก่ Waterproof paper, Calcium chloride, RC-2 Asphalt, Tar และ Asphalt emulsion ในการบ่มพื้นทางดินซีเมนต์พบว่าวัสดุ Bituminous Asphalt ทึ้ง 3 ชนิด และ Waterproof paper ใช้งานได้ผลดี นอกจากนี้ยังพบว่าความชื้นในอากาศมีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณความชื้นในดินซีเมนต์

Leadabrand (1956) นำดิน 2 ชนิด คือ Clayey sandy soil และ Silty soil มาทดสอบกับซีเมนต์ร้อยละ 10 ของน้ำหนักดินแห้ง แล้วทำการบดอัดในห้องปฏิบัติการ เพื่อหา กำลังอัดที่อายุการบ่มตั้งแต่ 2 วันจนถึง 5 ปี พบว่า กำลังอัดของดินซีเมนต์จะคล้ายกับ กำลังอัดของคอนกรีตกล่าวคือ กำลังอัดจะเพิ่มขึ้นตามอายุของดินซีเมนต์ และยังได้ทำการเจาะตัดดินซีเมนต์ในสนามจาก

โครงการก่อสร้างของรัฐต่าง ๆ 4 รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 20 ปีมาทดสอบหาผลลัพธ์ว่า กำลังอัดของดินซีเมนต์ในส่วนจะสอดคล้องกับกำลังอัดของดินซีเมนต์ในห้องปฏิบัติการ

Ng (1966) พบว่ากำลังอัดของดินลูกรังผสมซีเมนต์จะแปรผันกับอุณหภูมิที่ใช้บ่มกล่าวอุณหภูมิการบ่มเพิ่มขึ้นจาก 70°F เป็น 100°F กำลังอัดของดินซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20

Wang and Huston (1972) รายงานว่าการลดอุณหภูมิในการบ่มจะทำกำลังอัดลดลงแต่จะเพิ่มความเครียดที่จุดวิกฤต ไม่ว่าจะทดสอบแรงดึง หรือแรงอัด

Shacscl and Lee (1974) ทำการศึกษาเรื่องการบ่มดินซีเมนต์โดยใช้ตัวอย่าง Artificial Soil ซึ่งได้จากการนำ Uniform sand จากเมือง Botany รัฐ New Southh Wales ประเทศไทย มาผสมกับ Comercial Air-floated China Clay (kaolin) ในอัตราส่วน 60 - 40 โดยน้ำหนัก และผสมซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 0, 3 และ 8 ทำการบ่ม 2 ลักษณะ คือบ่มในอากาศที่อุณหภูมิกองที่ 20องศาเซลเซียส และบ่มในกองพลาสติกที่อุณหภูมิกองที่ 20องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาบ่ม 0, 1, 3, 9, 23, 44 และ 81 วัน จากนั้นทดสอบหาค่าการหดตัว หรือค่าการขยายตัว ค่ากำลังอัด ค่ากำลังดึง และวัดการกระจายตัวของโพรง (poreSize distribution) ของดินซีเมนต์จากการจำลองแท่งตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือที่มี MercuryIntrusion porosimeter พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนต์และอายุการบ่มจะทำให้ กำลังอัด และกำลังดึงเพิ่มขึ้น การบ่มในอากาศจะทำให้เกิดการหดตัวมากกว่าการบ่มแบบชื้น และ ขังเพิ่มน้ำด้วยโพรง (pore size) และปริมาตร (pore volume) เมื่ออายุการบ่มมากขึ้นตัวอย่าง ส่วนการบ่มแบบชื้น เมื่ออายุการบ่มมากขึ้น จำทำให้ขนาดโพรงลดลง

2.7 กำลังของดินซีเมนต์

Wang and Huston (1972) ทำการทดสอบหากำลังดึง และกำลังอัดของวัสดุสมรรถะว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งกับดินตะกอนที่ได้จาก Glacial deposit ใน Rhode island พบว่าการเสียรูปที่จุดวิกฤตจากการทดสอบทั้งแบบรับแรงอัดและรับแรงดึง จะมีค่าคงที่เสมอ ถ้าหากค่าความหนาแน่นแห้ง ปริมาณความชื้น และสภาพการบ่มเหมือนกัน ค่ากำลังและค่าการเสียรูปที่ได้จากการทดสอบแบบรังแรงดึงจะมีค่าต่ำกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบแบบรังแรงอัด ค่ากำลังรับแรงดึง จะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 10 - 20 ของค่ากำลังรับแรงอัด ส่วนค่าการเสียรูปที่จุดวิกฤตเนื่องจากแรงดึง จะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.0 - 2.5 ของค่าการเสียรูปที่จุดวิกฤตเนื่องจากแรงอัด สำหรับทุกอายุการบ่มและปริมาณซีเมนต์ที่ศึกษา และยังพบอีกว่าค่าโมดูลัสยึดหยุ่นของแรงอัดกับค่าโมดูลัสยึดหยุ่นของแรงดึง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังอัด

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทำโครงการ

3.1 บทนำ

การบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ โดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมในที่กับบ้านใหม่ (Pavement In-Place Recycling) เป็นวิธีที่ใช้อาย่างแพร่หลายในกรมทางหลวงในปัจจุบัน การศึกษา กำลังรับแรงอัดเป็นส่วนหนึ่ง และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยวิธีนี้ เพราะมีผลกับการรับน้ำหนักของถนน อีกทั้งที่ผ่านมากำลังรับแรงอัดจะใช้อายุในการบ่มที่ 7 วัน ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลาในการบ่มนาน อาจจะทำให้มีผลกระทบ ในการ ปฏิบูรณ์งานในสนามในการตัดสินใจที่จะดำเนินการบูรณะผิวทางในชั้นต่อไป การทำโครงการครั้งนี้ จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัด กับอายุในการบ่มที่ 3 วันเพื่อนำค่าที่ได้ไปพยากรณ์ หาค่ากำลังรับแรงอัดที่มีอายุบ่ม 7 วันตามมาตรฐานกำหนด

วิธีการดำเนินโครงการจะทำการศึกษาถนนที่มีโครงสร้างชั้นพื้นทางเป็นหินคลุกและมีผิว ทางแอสฟัลต์หนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร เป็นถนนที่มีการบูรณะเป็นจำนวนมากในขณะนี้จำนวน สายทางที่ใช้ในการศึกษาโครงการครั้งนี้มีจำนวน 4 สายทาง โดยทำการเก็บตัวอย่างจากสายทาง ด้วยเครื่องจักรชุดตัดในสนาม ให้ได้ความลึก 20 เซนติเมตร แล้วนำตัวอย่างนั้นมาออกแบบหา ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ได้กำลังรับแรงอัดที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่อายุบ่ม 7 วันก่อนทำการทดสอบตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดตามระยะบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมง ในห้องปฏิบัติการ

3.2 แผนงาน

ดำเนินการโครงการนี้โดยเก็บตัวอย่างจากสายทางด้วยเครื่องจักรชุดตัดให้ได้ความลึก 20 เซนติเมตร เป็นจำนวน 4 สายทางดังนี้

สายทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนอ.ปากช่อง – อ.สีคิว ระหว่าง กม. 182+000 – กม. 187+000 (ด้านขวาล่าง)

สายทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนบ.หนองบัวโภค - อ.โนนไทย ระหว่าง กม. 365+538 – กม. 368+960

สายทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 – ต่อเขตอุทัยาน แห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม. 2+000 – กม. 10+000

สายทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ล้านรายน์ – ปากช่อง ระหว่าง กม. 22+150 – กม. 22+800

3.2.1 การเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

ทำการตากตัวอย่างที่เก็บมาจากสายทางให้แห้ง ก่อนจะแบ่งตัวอย่างด้วยเครื่องแบ่งตัวอย่าง ให้ได้ปริมาณตามต้องการ แล้วซึ่งตัวอย่างเตรียมไว้เพื่อทำการทดลองต่อไป

3.2.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างที่เก็บมาจากสายทางแต่ละสายจะต้องทดสอบหาคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่

- การทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้างตามมาตรฐานวิธีการ ทดลองที่ ทล.ท.204/2516 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM T 27-70)
- การทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้างตามมาตรฐานวิธีการ ทดลองที่ ทล.ท.205/2517 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM T 27-70)
- การทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน ตามมาตรฐานวิธีการทดลองที่ ทล.ท.108/2517 จากการทดลองจะได้ค่าความแน่นแห้งสูงสุด (Max Dry Density) และค่าปริมาณน้ำที่ทำให้ความแน่นแห้งสูงสุด (Optimum Moisture Content) ในแต่ละสายทางทั้ง 4 สายทาง
- ออกแบบหาอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยนำวัสดุทางเดินผสม ปูนซีเมนต์ ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4 เปอร์เซ็นต์และทำก้อนตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ละ 5 ก้อนบ่ม ในถุงพลาสติกเป็นเวลา 7 วันก่อนทดสอบหากำลังรับแรงอัดให้นำก้อนตัวอย่างแช่น้ำ 2 ชั่วโมง เมื่อได้ค่ากำลังรับแรงอัดกับเปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมแล้วเอาไป เก็บกราฟ โดยใช้เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่มีกำลังรับแรงอัดที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากการทดลองจะได้อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ของแต่ละสายทาง
- การทดลองหาค่า Unconfined Compaction Strength ของดิน ตามมาตรฐานวิธีการ ทดลองที่ ทล.ท.105/2515 ทำการทดลองหลังจากได้อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์แล้ว โดยที่ทั้ง 4 สายทางจะต้องทำก้อนตัวอย่างตามช่วงอายุการบ่ม ช่วงละ 7 ตัวอย่างแล้วนำมาหาเป็นค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย ของแต่ละช่วงอายุการ บ่ม 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงและนำค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยไปเก็บกราฟ กับอายุของการบ่มจากการทดสอบทำให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์กำลังรับ แรงอัดกับอายุบ่มของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์พิเศษและฟลิต์



รูปที่ 3.1 การตากตัวอย่าง



รูปที่ 3.2 การแบ่งตัวอย่าง



รูปที่ 3.3 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดลอง




รูปที่ 3.4 การบ่มก้อนตัวอย่าง



รูปที่ 3.5 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

3.3 ขั้นตอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ

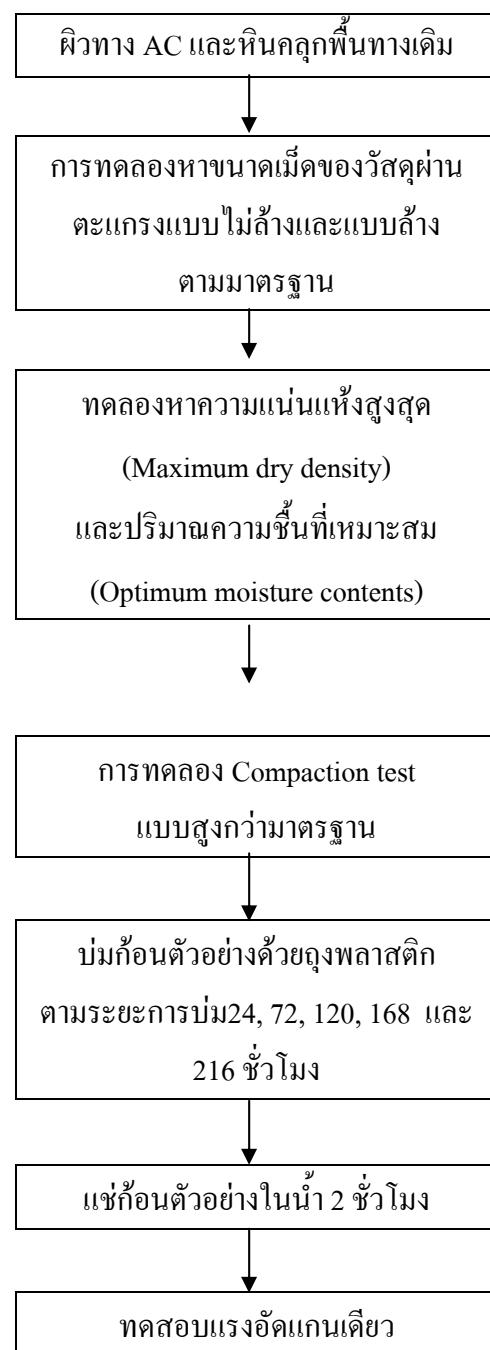

รูปที่ 3.6 แผนการดำเนินโครงการในห้องปฏิบัติการ

บทที่ 4

การศึกษาผลทดลองและวิจารณ์ผล

4.1 บทนำ

บทนี้จะนำเสนอผลการศึกษาที่นำเสนอไว้ในบทที่ 3 ดังแต่การเก็บตัวอย่างจากสายทางทั้ง 4 สาย การหาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุพื้นทางและผิวทางเดิม การออกแบบห้ออัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เจนถึงการหาความสัมพันธ์ของกำลังรับแรงอัดกับอายุในการบ่มของก้อนตัวอย่างและสร้างทดสอบถึงกำลังอัด สมการทำนายกำลังรับแรงอัดในห้องปฏิบัติการและในสนามพร้อมทั้งนำเสนอขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยวิธี Pavement In – Place Recycling

4.2 วิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

วัสดุที่นำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นหินคลุกพื้นทางและผิวทางแอสฟัลต์เดิมทั้ง 4 สายทาง ส่วนผสมเพิ่มที่นำมาใช้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 ใช้ตราอินทรีย์เพชรผู้วิจัยขอเสนอผลทดลองในห้องปฏิบัติการ ตามตารางและกราฟที่แสดงผล ตามมาตรฐานวิธีการทดลองของกรมทางหลวง ของแต่ละสายทางและสรุปผลทดลองไว้ดอนท้ายผลการทดลองทุก ๆ สายทาง โดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2, 205, 2090 และ 2247 ตามลำดับ ได้ทดลองหาคุณสมบัติเบื้องต้น การทดลองทางนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้างตามมาตรฐานการทดลองที่ ทล.ท.204/2516 การทดลองทางนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้างตามมาตรฐานการทดลองที่ ทล.ท. 205/2517 การทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐานตามมาตรฐานวิธีการทดลองที่ ทล.ท. 108/2517 การออกแบบห้ออัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ และการทดลองหาค่า Unconfined Compaction Strength ตามมาตรฐานวิธีการทดลองที่ 105/2515


ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อ.ปากช่อง – อ.สีคิว
Location: Sta. 182+000 – Sta. 187+000 (ด้านขາล่อง)

ตารางที่ 4.1 JOB MIX DESIGN FOR PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING HW 2

	ITEM การทดสอบ	RESULT OF SAMPLE	
		Sta.	
GRADATION OF EXTRACTED SAN	2"	100	
	1"	91.4	
	3/4"	85.5	
	3/8"	73.1	
	#4	48.6	
	#10	35.4	
	#40	17.0	
	#200 (ไม่เกิน 25%)	9.3	
PROCTO	Optimum Moisture Content (%)	5.1	
	Maximum Dry Density (gm./ml)	2.240	
UCS	Min % Portland Cement ที่ UCS 24.5 ksc.	1.55	
	ค่า Unconfined Compressive Strength ตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 24.5 ksc.		

ตารางที่ 4.2 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2


ค่า AVG. Unconfined Compressive Strength (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)				(%)
1.0	2.0	3.0	4.0	(Ksc.)
22.0	24.7	35.8	35.9	

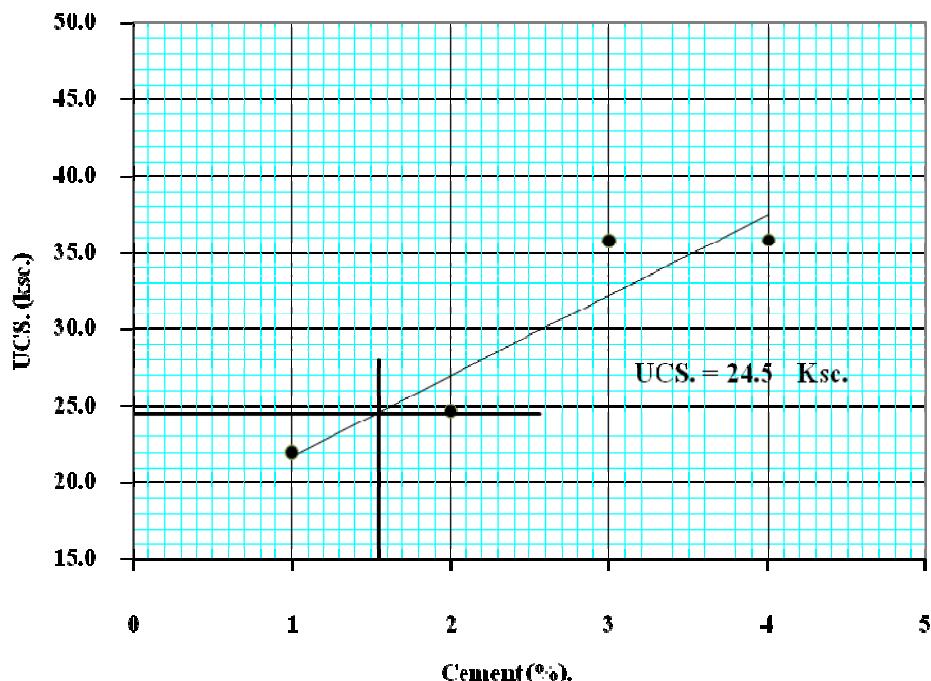

รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด

ตารางที่ 4.3 SIEVE ANALYSIS OF FINE AND COARSE AGGREGATES HW 2

Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing	
2"	-	7974	75 - 95	100	
1"	686	7288		91.4	
3"/4	470	6818		85.5	
3"/8	989	5829		73.1	40 - 75
# 4	1954	3875		48.6	30 - 60
Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing	
# 4	-	918.3	100.0	48.6	30 - 60
# 10	249.4	668.9	72.8	35.4	20 - 45
# 40	347.7	321.2	35.0	17.0	15 - 30
# 200	145.5	175.7	19.1	9.3	2 - 20
Pan		-	-	-	

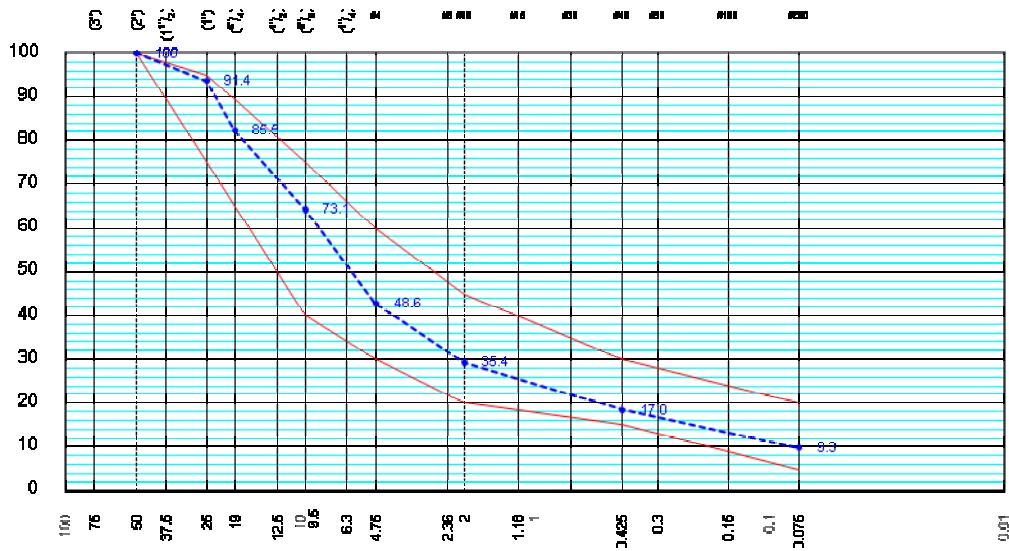


รูปที่ 4.2 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทางเดิน

ตารางที่ 4.4 COMPACTION TEST HW 2

DENSITY

Trial (Water added)	%	2	4	6	8
Mass Mold + Soil (Kg.)		5.613	5.765	5.793	5.776
Mass Mold (Kg.)		3.550	3.550	3.550	3.550
Mass Soil (Kg.)		2.063	2.215	2.243	2.226
Wet Density (gm./ml.)		2.167	2.327	2.356	2.338
Dry Density (gm./ml.)		2.104	2.229	2.212	2.163
WATER CONTENT					
Can No. (gm.)		43	35	33	46
Mass Can+Wet Soil (gm.)		385.1	358.3	303.2	400.2
Mass Can+Dry Soil (gm.)		375.0	345.1	287.1	373.2
Mass Water (gm.)		10.1	13.2	16.1	27.0
Mass Can (gm.)		38.8	44.1	39.0	39.8
Mass Dry Soil (gm.)		336.2	301.0	248.1	333.4
Water content (%)		3.0	4.4	6.5	8.1

100 % Mod.. Comp=2.240 gm./ml. 95 % Mod.. Comp. = 2.128 gm./ml. O.M.C =5.1%

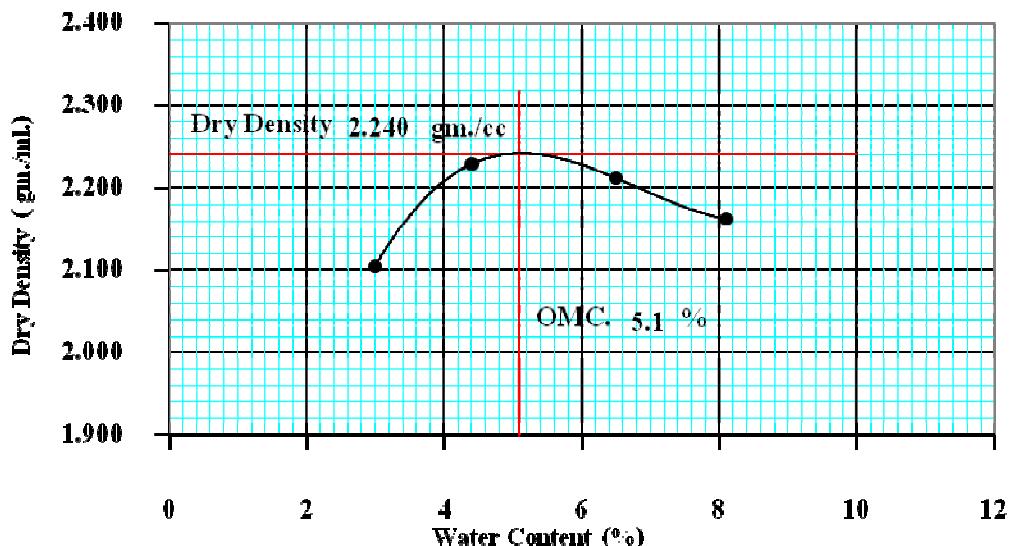

รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำกับความหนาแน่นของวัสดุพื้นทางเดิน

ตารางที่ 4.5 SUMMARY JOB MIX DESIGN PERCENT CEMENT HW 2


Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
168	5.2	2.221	1.0	22.0
168	5.6	2.225	2.0	24.5
168	7.3	2.187	3.0	24.7
168	6.6	2.194	4.0	35.8

ตารางที่ 4.5 เป็นสรุปผลทดลองในการออกแบบห้าอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เริ่มจากอัตรา 1 ถึง 4 ใช้อายุการบ่ม 168 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดทดลองกำลังรับแรงอัดอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.25 – ตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.6 SUMMARY UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
24	5.2	2.206	1.55	18.4
72	5.0	2.211	1.55	23.4
120	5.7	2.184	1.55	23.5
168	5.0	2.200	1.55	25.0
216	4.3	2.222	1.55	27.3

ตารางที่ 4.6 เป็นสรุปผลทดสอบกำลังรับแรงอัดในแต่ละช่วงอายุการบ่มโดยการใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามที่ได้ออกแบบไว้ที่เริ่มจากอายุการบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงซึ่งรายละเอียดผลทดสอบอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.29 – ตารางที่ 4.33

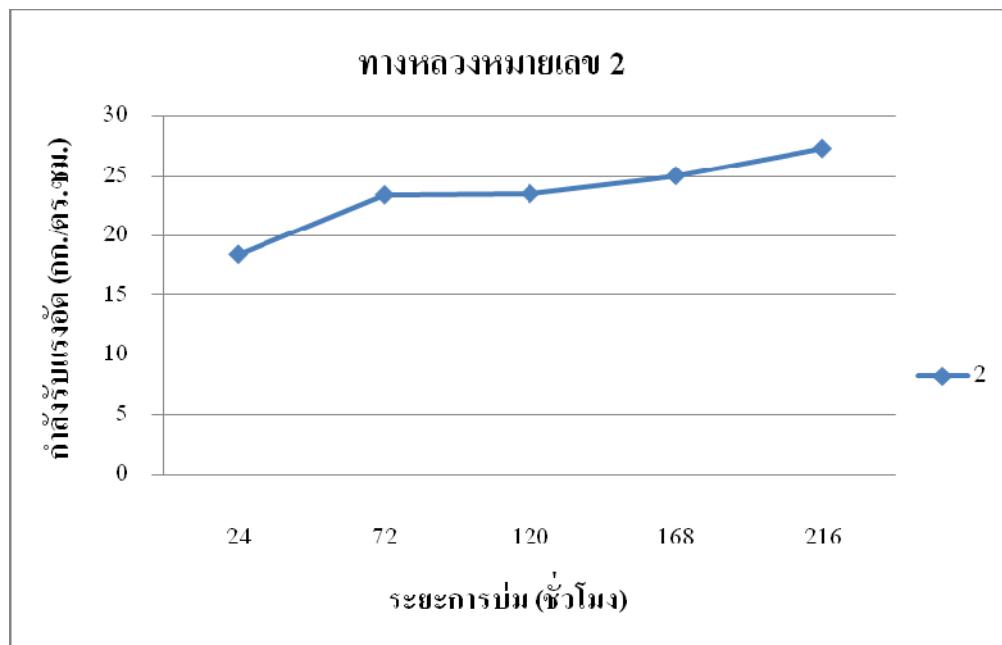

รูปที่ 4.4 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับระยะเวลาบ่ม

4.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2

ผลทดสอบทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว ระหว่าง กม.182+000 – กม. 187+000(ด้านขalicong) ผลการทดสอบหาน้ำดเม็ดของวัสดุตามมาตรฐานวิธีการทดสอบผลอยู่ในเกรด B ตามมาตรฐานพื้นทางทินคลุก ผลการทดสอบ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน มีค่าปริมาณน้ำในเดินที่ทำให้เกิดความแน่นแห้งสูงสุด เท่ากับร้อยละ 5.1 , ค่าความแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.240 กรัมต่อมิลลิเมตร ผลการออกแบบหาอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 1.55 ที่กำลังรับแรงอัด 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวตามระบบบ่มที่ 24, 72, 120, 168, และ 216 ชั่วโมงได้ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย 18.4, 23.4, 23.5, 25.0 และ 27.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บ.หนองบัวโภค – อ.โนนไทย


Location: Sta. 365+538 – Sta. 368+960

ตารางที่ 4.7 JOB MIX DESIGN FOR PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING HW 205

ITEM การทดสอบ		RESULT OF SAMPLE
		Sta.
GRADATION OF EXTRACTED SAN	2"	100
	1"	90.0
	3/4"	88.3
	3/8"	69.4
	#4	43.5
	#10	25.5
	#40	12.1
	#200 (ไม่เกิน 25%)	6.7
PROCTO	Optimum Moisture Content (%)	8.1
	Maximum Dry Density (gm./ml)	2.145
UCS	Min % Portland Cement ที่ UCS 24.5 ksc.	1.50
	ค่า Unconfined Compressive Strength ตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 24.5 ksc.	

ตารางที่ 4.8 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205


ค่า AVG. Unconfined Compressive Strength (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)				(%)
1.0	2.0	3.0	4.0	
16.6	32.4	42.9	45.2	(Ksc.)

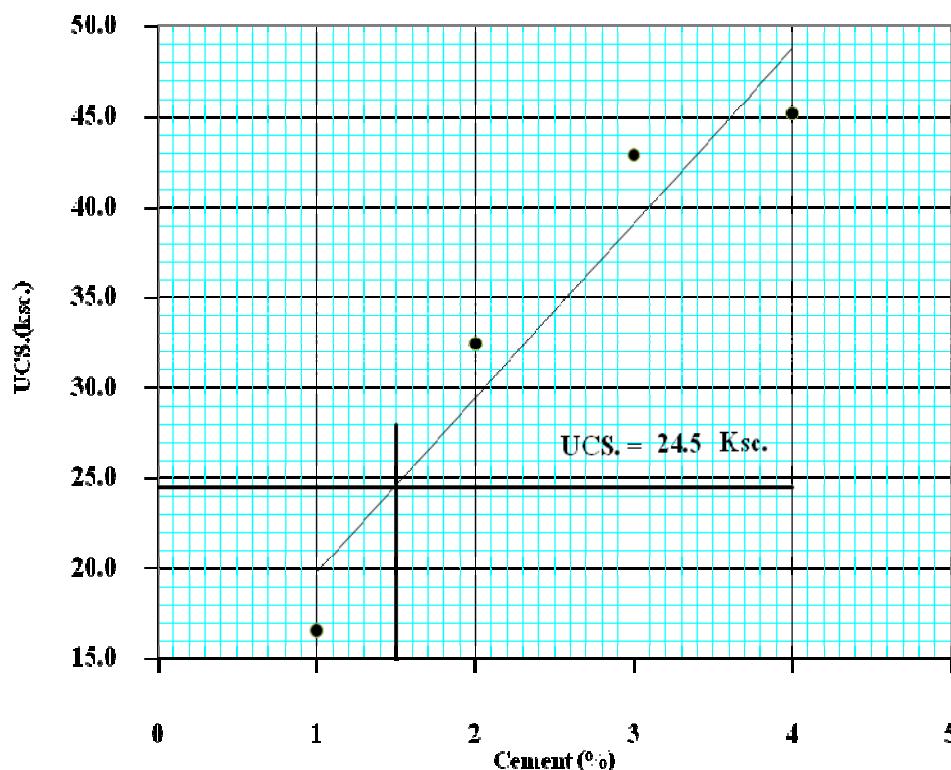

รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด

ตารางที่ 4.9 SIEVE ANALYSIS OF FINE AND COARSE AGGREGATES HW 205

Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing
2"	-	8770	75 - 95	100
1"	877	7893		90.0
3"/4	149	7744		88.3
3"/8	1658	6086		69.4
# 4	2271	3815		43.5
Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing
# 4	-	930.3	100.0	43.5
# 10	385.0	545.3	58.6	25.5
# 40	286.6	258.8	27.8	12.1
# 200	115.5	143.3	15.4	6.7
Pan		-	-	-

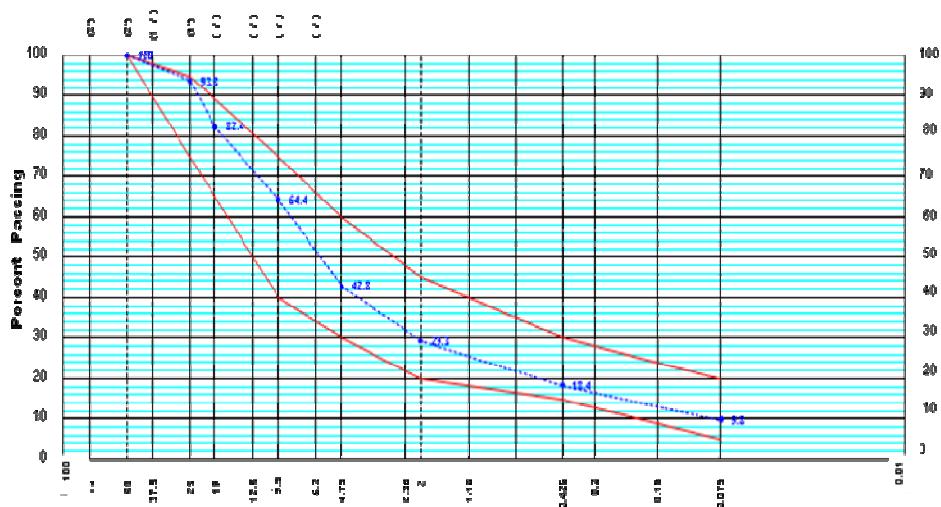


รูปที่ 4.6 การกรราชายตัวของวัสดุพื้นทางเดิน

ตารางที่ 4.10 COMPACTION TEST HW 205

DENSITY

Trial (Water added) %	2	4	6	8
Mass Mold + Soil (Kg.)	5.530	5.679	5.758	5.765
Mass Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550
Mass Soil (Kg.)	1.980	2.129	2.208	2.215
Wet Density (gm./ml.)	2.080	2.237	2.319	2.327
Dry Density (gm./ml.)	2.004	2.108	2.145	2.133
WATER CONTENT				
Can No. (gm.)	33	38	49	27
Mass Can+Wet Soil (gm.)	304.5	280.3	296.9	315.6
Mass Can+Dry Soil (gm.)	294.8	266.5	277.0	292.8
Mass Water (gm.)	9.7	13.8	19.9	22.8
Mass Can (gm.)	38.9	40.7	31.1	42.1
Mass Dry Soil (gm.)	255.9	225.8	245.9	250.7
Water content (%)	3.8	6.1	8.1	9.1

100 % Mod. Comp=2.145 gm./ml. 95 % Mod. Comp= 2.038 gm./ml. O.M.C.=8.1%

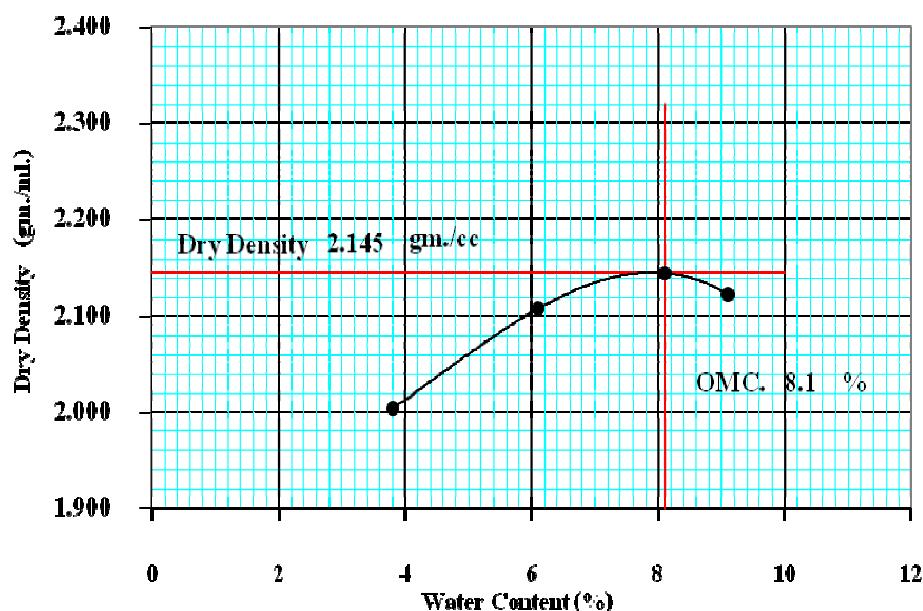

รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำกับความหนาแน่นของวัสดุพื้นทางเดิน

ตารางที่ 4.11 SUMMARY JOB MIX DESIGN PERCENT CEMENT HW 205


Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
168	5.2	2.221	1.0	22.0
168	5.6	2.225	2.0	24.5
168	7.3	2.187	3.0	24.7
168	6.6	2.194	4.0	35.8

ตารางที่ 4.11 เป็นสรุปผลทดลองในการออกแบบห้อตราชั่วันผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เริ่มจากวัยละ 1 ถึง 4 ใช้อายุการบ่ม 168 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดทดลองกำลังรับแรงอัดอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.34 – ตารางที่ 4.37

ตารางที่ 4.12 SUMMARY UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
24	5.2	2.206	1.55	18.4
72	5.0	2.211	1.55	23.4
120	5.7	2.184	1.55	23.5
168	5.0	2.200	1.55	25.0
216	4.3	2.222	1.55	27.3

ตารางที่ 4.12 เป็นสรุปผลทดสอบกำลังรับแรงอัดในแต่ละช่วงอายุการบ่มโดยการใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามที่ได้ออกแบบไว้ที่เริ่มจากอายุการบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงซึ่งรายละเอียดทดลองอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.38 – ตารางที่ 4.42

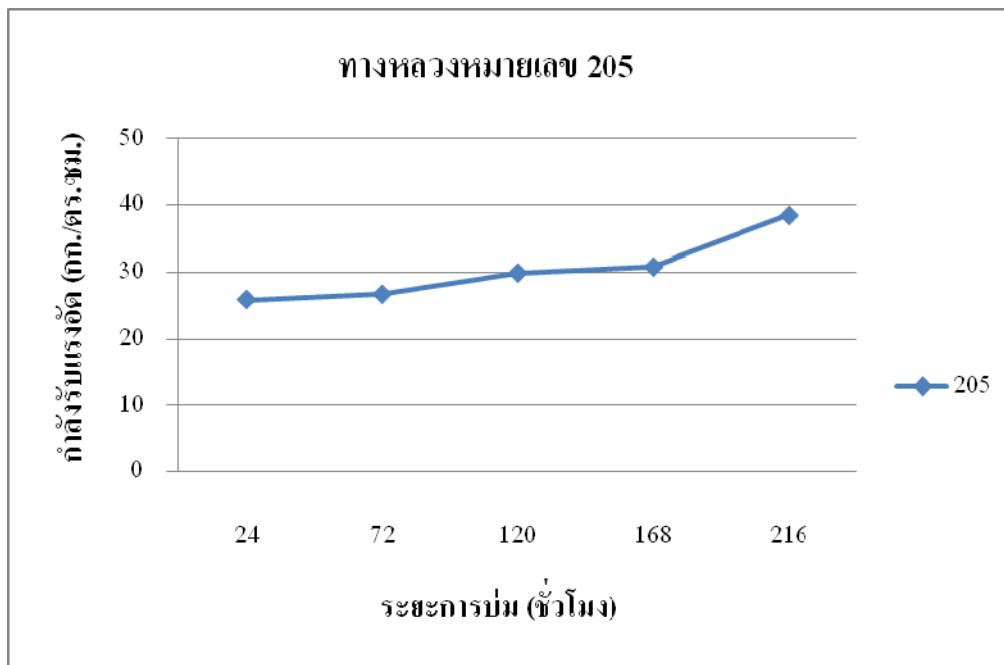

รูปที่ 4.8 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับระยะการบ่ำ

4.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 205

ผลทดสอบทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บ.หนองบัวโภก – อ.โนนไทย ระหว่าง กม. 365+538 – กม. 368+960 ผลการทดสอบทางนาดเม็ดของวัสดุตามมาตรฐานวิธีการทดสอบผลอยู่ในเกรด B ตามมาตรฐานพื้นที่ทางหินคลุก ผลการทดสอบ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน มีค่าปริมาณน้ำในดินที่ทำให้เกิดความแน่นแห้งสูงสุด เท่ากับร้อยละ 8.1 , ค่าความแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.145 กรัมต่omm³ ผลการออกแบบหาอัตราส่วนพสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับ 1.94 เปอร์เซ็นต์ที่กำลังรับแรงอัดที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวตามระยะการบ่ำที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 มิลลิเมตรได้ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย 25.9, 29.9, 30.8, 33.6 และ 38.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Location: Sta. 2+000 – Sta. 10+000


ตารางที่ 4.13 JOB MIX DESIGN FOR PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING

ITEM การทดลอง		RESULT OF SAMPLE	
		Sta.	
GRADATION OF EXTRACTED SAN	2"	100	
	1"	94.0	
	3/4"	87.5	
	3/8"	64.5	
	#4	40.4	
	#10	23.9	
	#40	10.0	
	#200 (ไม่เกิน 25%)	5.0	
	Optimum Moisture Content (%)	6.7	
PROCTO	Maximum Dry Density (gm./ml)	2.189	
	Min % Portland Cement ที่ UCS 24.5 ksc.	1.98	
UCS	ค่า Unconfined Compressive Strength ตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 24.5 ksc.		

ตารางที่ 4.14 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW. 2090

ค่า AVG. Unconfined Compressive Strength (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)			
1.0	2.0	3.0	4.0
16.2	24.8	34.9	40.6


(%)
(Ksc.)

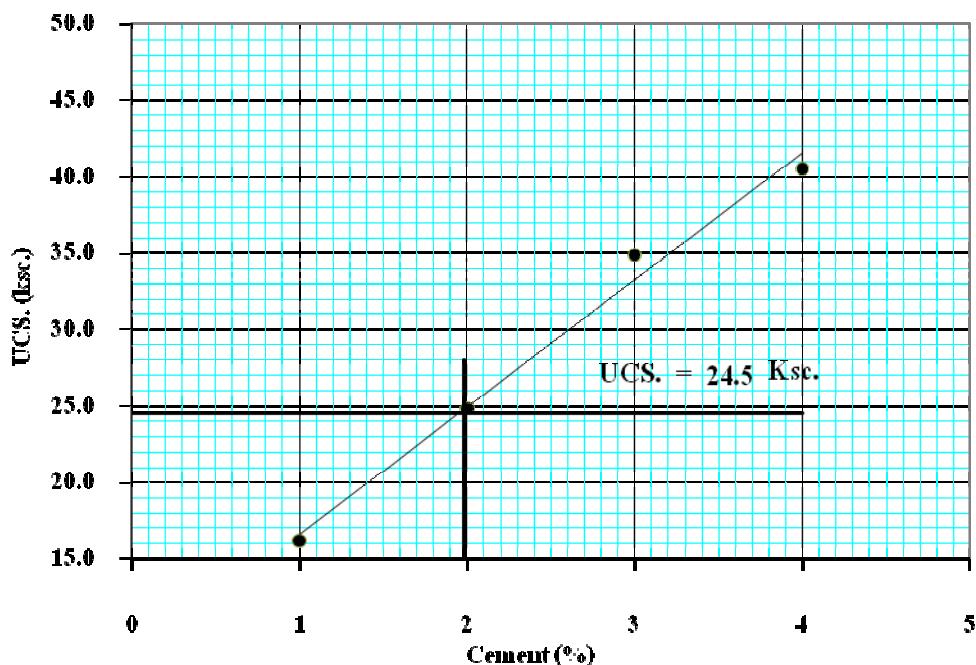

รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด

ตารางที่ 4.15 SIEVE ANALYSIS OF FINE AND COARSE AGGREGATES HW 2090

Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing	
2"	-	8770		100	75 - 95
1"	877	7893		90.0	
3"/4	149	7744		88.3	
3"/8	1658	6086		69.4	
# 4	2271	3815		43.5	
Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing	
# 4	-	930.3	100.0	43.5	30 - 60
# 10	385.0	545.3	58.6	25.5	20 - 45
# 40	286.6	258.8	27.8	12.1	15 - 30
# 200	115.5	143.3	15.4	6.7	2 - 20
Pan		-	-	-	

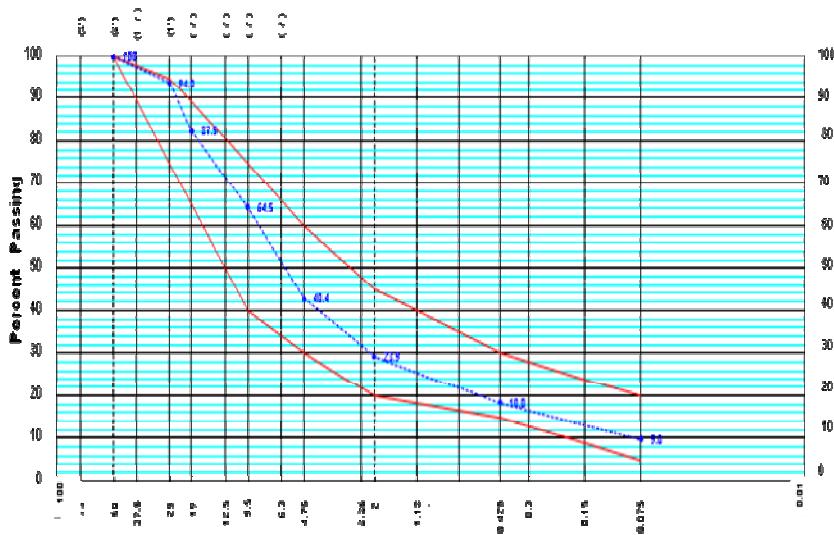

รูปที่ 4.10 การกระจายตัวของสัดส่วนทางเดิน


ตารางที่ 4.16 COMPACTION TEST HW 2090

DENSITY

Trial (Water added)	%	2	4	6	8
Mass Mold + Soil (Kg.)		5.558	5.663	5.774	5.716
Mass Mold (Kg.)		3.550	3.550	3.550	3.550
Mass Soil (Kg.)		2.008	2.113	2.224	2.166
Wet Density (gm./ml.)		2.109	2.220	2.336	2.275
Dry Density (gm./ml.)		2.052	2.108	2.189	2.112
WATER CONTENT					
Can No. (gm.)		23	63	55	33
Mass Can+Wet Soil (gm.)		305.5	287.9	311.4	370.7
Mass Can+Dry Soil (gm.)		298.3	275.0	293.8	347.0
Mass Water (gm.)		7.2	12.9	17.6	23.7
Mass Can (gm.)		42.4	31.1	31.6	39.0
Mass Dry Soil (gm.)		255.9	243.9	262.2	308.0
Water content (%)		2.8	5.3	6.7	7.7

100 % Mod.. Comp=2.189 gm./ml. 95 % Mod.. Comp= 2.080 gm./ml.

O.M.C.=6.7%

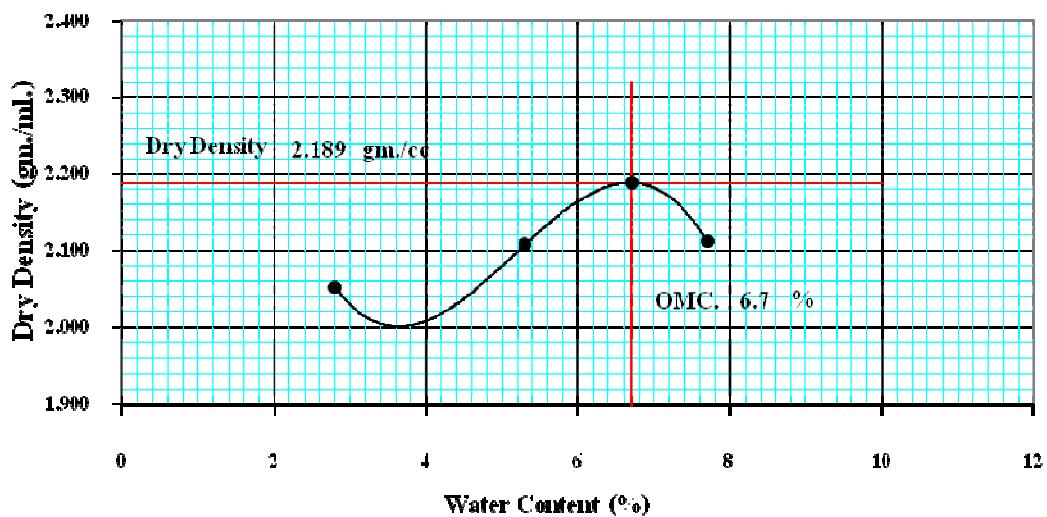

รูปที่ 4.11 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำกับความหนาแน่นของวัสดุพื้นที่ทางเดิน

ตารางที่ 4.17 SUMMARY JOB MIX DESIGN PERCENT CEMENT HW 2090


Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
168	5.2	2.221	1.0	22.0
168	5.6	2.225	2.0	24.5
168	7.3	2.187	3.0	24.7
168	6.6	2.194	4.0	35.8

ตารางที่ 4.17 เป็นสรุปผลทดลองในการออกแบบห้าอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เริ่มจากร้อยละ 1 ถึง 4 ใช้อายุการบ่ม 168 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดทดลองกำลังรับแรงอัดอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.43 – ตารางที่ 4.46

ตารางที่ 4.18 SUMMARY UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
24	5.2	2.206	1.55	18.4
72	5.0	2.211	1.55	23.4
120	5.7	2.184	1.55	23.5
168	5.0	2.200	1.55	25.0
216	4.3	2.222	1.55	27.3

ตารางที่ 4.18 เป็นสรุปผลทดสอบกำลังรับแรงอัดในแต่ละช่วงอายุการบ่มโดยการใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามที่ได้ออกแบบไว้ที่เริ่มจากอายุการบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดผลทดสอบอยู่ในภาคผนวก ตารางที่ 4.47 – ตารางที่ 4.51

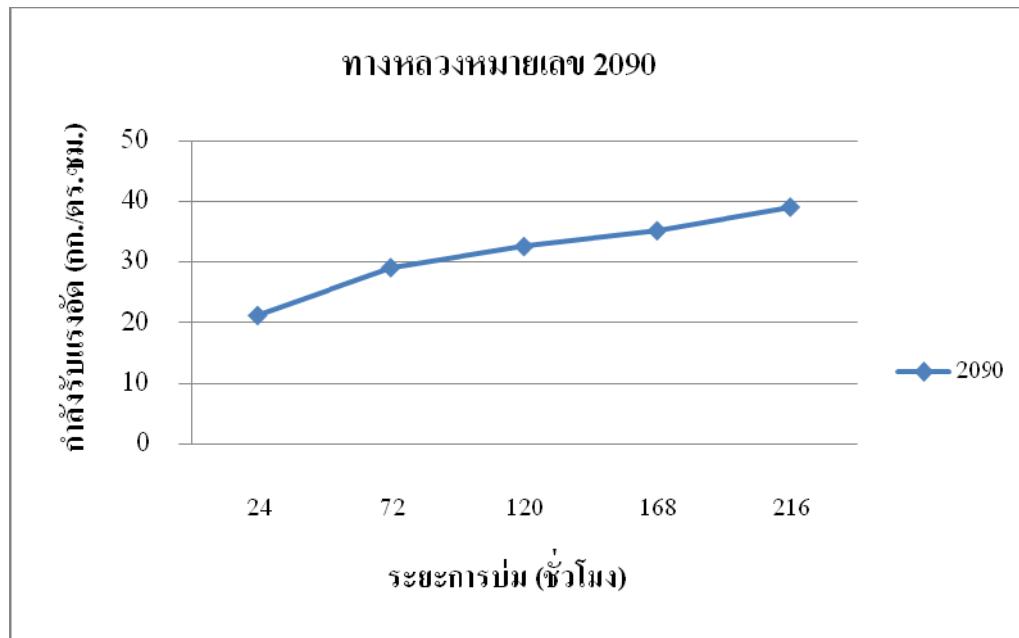

รูปที่ 4.12 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดกับระยะเวลาบ่ม

4.5 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2090

ผลทดลองทางหลวงหมายเลข 2090ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2– ต่อเขตอุทัยธานี แห่งชาติฯไหสู่ ระหว่าง กม.2+000 – กม.10+000ผลการทดลองทางนาดเมื่อข้องวัสดุตาม มาตรฐานวิธีการทดลองผลอยู่ในเกรด B ตามมาตรฐานพื้นทางทินคลุก ผลการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน มีค่าปริมาณน้ำในดินที่ทำให้เกิดความแน่นแห้งสูดเท่ากับร้อยละ 6.7 ค่าความแน่นแห้งสูงสุด เท่ากับ 2.189 กรัมต่อมิลลิเมตร ผลการออกแบบหาอัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 1.98 ที่กำลังรับแรงอัดที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวตามระเบียบมทที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมง ได้ค่า กำลังรับแรงอัดเฉลี่ย 21.3, 29.2, 32.7, 35.3 และ 39.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ล้านรายมี – ปากช่อง


Location: Sta. 22+150 – Sta. 22+800

ตารางที่ 4.19 JOB MIX DESIGN FOR PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING HW 2247

ITEM การทดลอง		RESULT OF SAMPLE
		Sta.
GRADATION OF EXTRACTED SAN	2"	100
	1"	93.0
	3/4"	84.4
	3/8"	71.4
	#4	52.7
	#10	35.4
	#40	16.3
	#200 (ไม่เกิน 25%)	9.3
PROCTO	Optimum Moisture Content (%)	6.4
	Maximum Dry Density (gm./ml)	2.290
UCS	Min % Portland Cement ที่ UCS 24.5 ksc.	2.20
	ค่า Unconfined Compressive Strength ตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 24.5 ksc.	

ตารางที่ 4.20 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247


ค่า AVG. Unconfined Compressive Strength (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)			
1.0	2.0	3.0	4.0
(%)			
15.6	22.9	30.8	38.1
(Ksc.)			

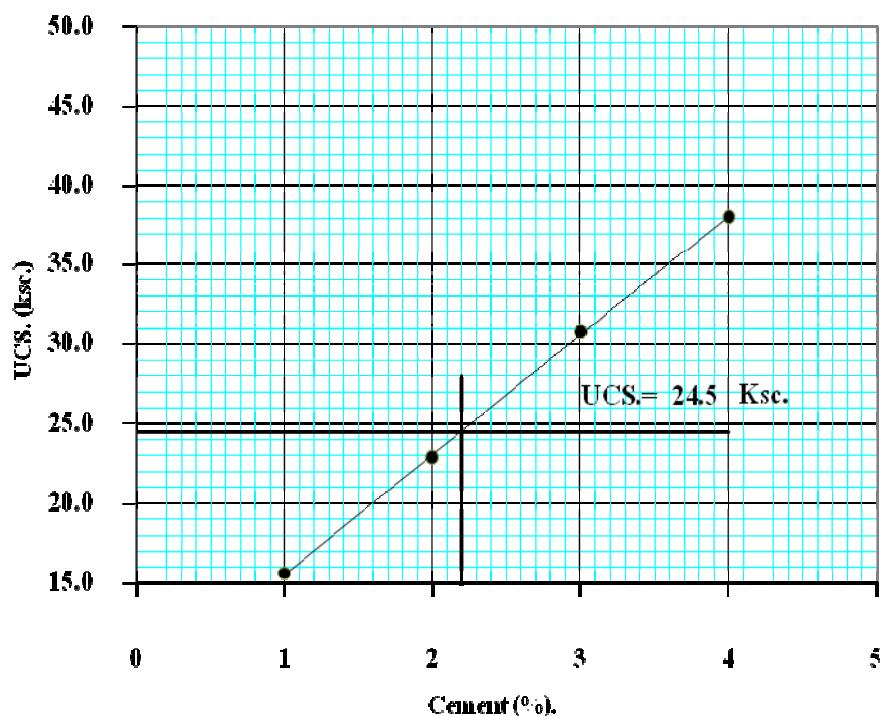

รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปูนซีเมนต์กับกำลังรับแรงอัด

ตารางที่ 4.21 SIEVE ANALYSIS OF FINE AND COARSE AGGREGATES

Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing
2"	-	8770		100
1"	614	8156		93.0
3"/4	754	7402		84.4
3"/8	1140	6262		71.4
# 4	1640	4622		52.7
Sieve No.	Mass retained	Mass passing	% passing	Total % passing
# 4	-	930.3	100.0	52.7
# 10	305.4	624.9	67.2	25.5
# 40	337.2	287.7	30.9	16.3
# 200	123.6	164.2	17.6	9.3
Pan		-	-	-

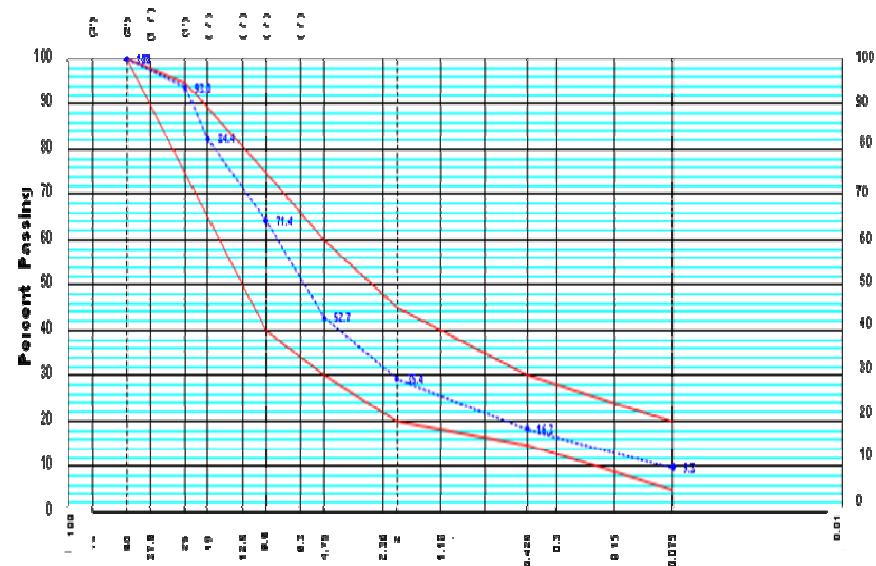

รูปที่ 4.14 การกระจายตัวของวัสดุพื้นทางเดิน


ตารางที่ 4.22 COMPACTION TEST

DENSITY

Trial (Water added) %	2	4	6	8
Mass Mold + Soil (Kg.)	5.706	5.799	5.870	5.869
Mass Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550
Mass Soil (Kg.)	2.156	2.249	2.320	2.319
Wet Density (gm./ml.)	2.265	2.363	2.437	2.436
Dry Density (gm./ml.)	2.216	2.263	2.290	2.260
WATER CONTENT				
Can No. (gm.)	95	41	68	93
Mass Can+Wet Soil (gm.)	366.2	328.9	353.1	420.4
Mass Can+Dry Soil (gm.)	359.2	316.8	334.4	393.0
Mass Water (gm.)	7.0	12.1	18.7	27.4
Mass Can (gm.)	42.5	40.8	42.2	42.2
Mass Dry Soil (gm.)	316.7	276.0	292.2	350.8
Water content (%)	2.2	4.4	6.4	7.8

100 % Mod.. Comp=2.290 gm./ml. 95 % Mod.. Comp= 2.176 gm./ml.

O.M.C =6.4 %

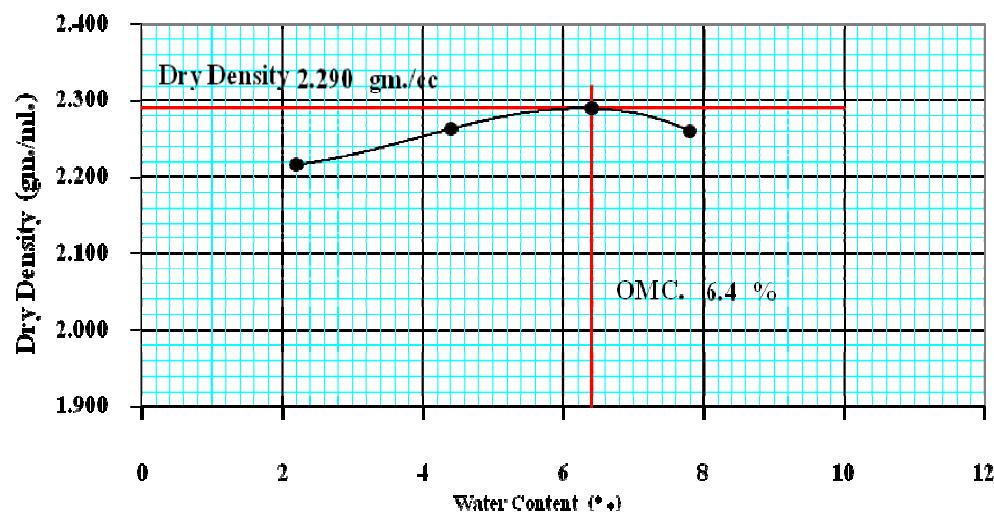

รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำกับความหนาแน่นของวัสดุพื้นทางเดิน

ตารางที่ 4.23 SUMMARY JOB MIX DESIGN PERCENT CEMENT HW.2247


Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
168	5.2	2.221	1.0	22.0
168	5.6	2.225	2.0	24.5
168	7.3	2.187	3.0	24.7
168	6.6	2.194	4.0	35.8

ตารางที่ 4.23 เป็นสรุปผลทดลองในการออกแบบห้าอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เริ่มจากวัยละ 1 ถึง 4 ใช้อายุการบ่ม 168 ชั่วโมงซึ่งรายละเอียดทดลองกำลังรับแรงอัด อุญจัยในภาคผนวก ตารางที่ 4.52 – ตารางที่ 4.55

ตารางที่ 4.24 SUMMARY UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW.2247

Age. hr.	Laboratory test		Percent Cement	Average UCS. Kg./cm. ²
	Opt. Moisture (%)	Dry Density (gm./ml.)		
24	5.2	2.206	1.55	18.4
72	5.0	2.211	1.55	23.4
120	5.7	2.184	1.55	23.5
168	5.0	2.200	1.55	25.0
216	4.3	2.222	1.55	27.3


ตารางที่ 4.24 เป็นสรุปผลทดสอบกำลังรับแรงอัดในแต่ละช่วงอายุการบ่มโดยการใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามที่ได้ออกแบบไว้ที่เริ่มจากอายุการบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ชั่วโมงซึ่งรายละเอียดทดลองของอุญจัยในภาคผนวก ตารางที่ 4.56 – ตารางที่ 4.60

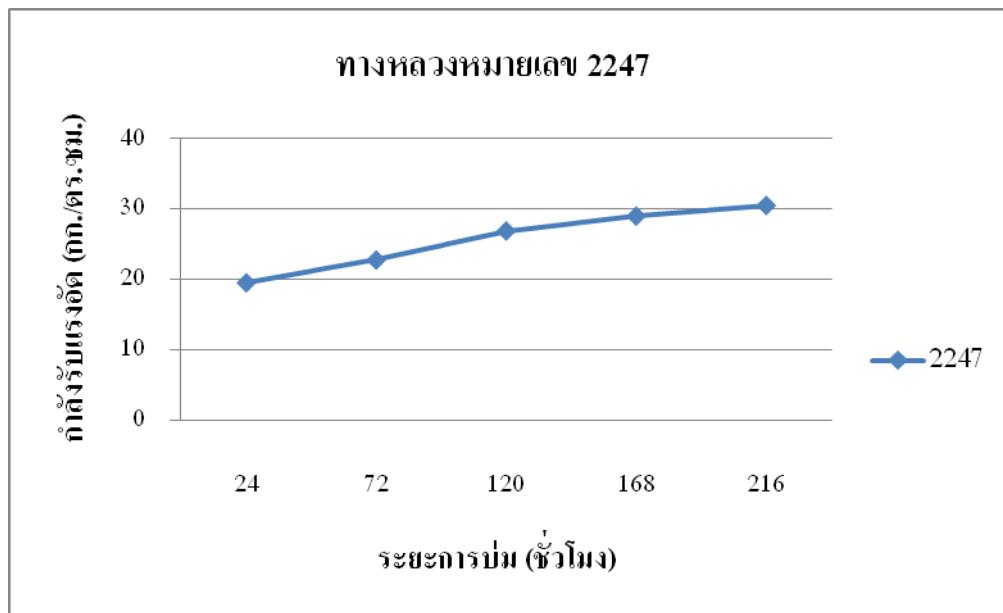


รูปที่ 4.16 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยกับระยะการบ่ม

4.6 ผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ ทางหลวงหมายเลข 2247


ผลทดลองทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน อ.สำราญ – อ.ปากช่อง ระหว่าง กม.22+150 – กม.22+800 ผลการทดลองทางนาดเม็ดของวัสดุตามมาตรฐานวิธีการทดลองผลอยู่ในเกรด B ตาม มาตรฐานพื้นที่ทางหินคลุก ผลการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน มีค่าปริมาณน้ำ ในดินที่ทำให้เกิดความแน่นแห้งสูงสุด เท่ากับร้อยละ 6.4 ค่าความแน่นแห้งสูงสุด เท่ากับ 2.290 กิรัมต่อมิลลิเมตร ผลการออกแบบหาอัตราส่วนผสานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่ากับร้อยละ 2.2 ที่ กำลังรับแรงอัดที่ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวตามระยะ การบ่มที่ 24, 72, 120, 168 และ 216 ซ.ว.โ.ม ได้ค่าเฉลี่ยกำลังรับแรงอัด 19.6, 22.8, 26.9, 29.0 และ 30.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

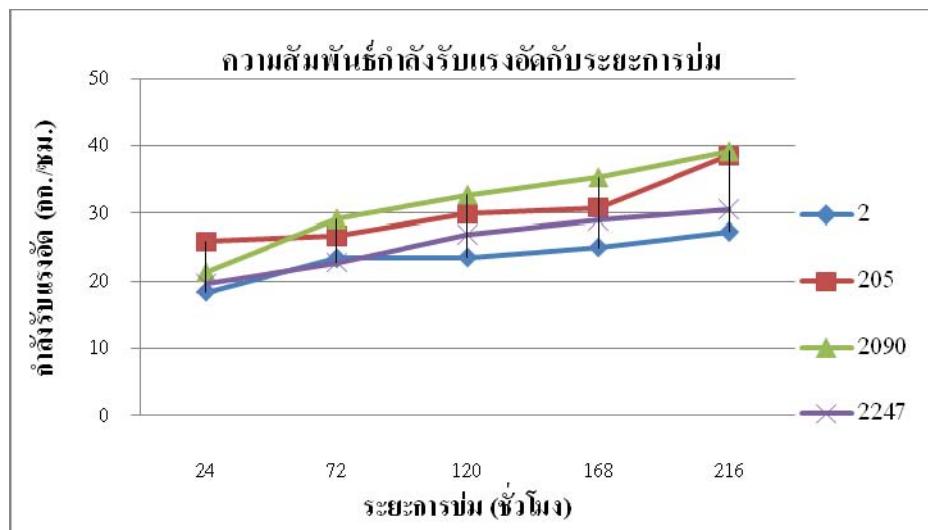


รูปที่ 4.17 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยตามระยะการบ่มของ 4 สายพาก

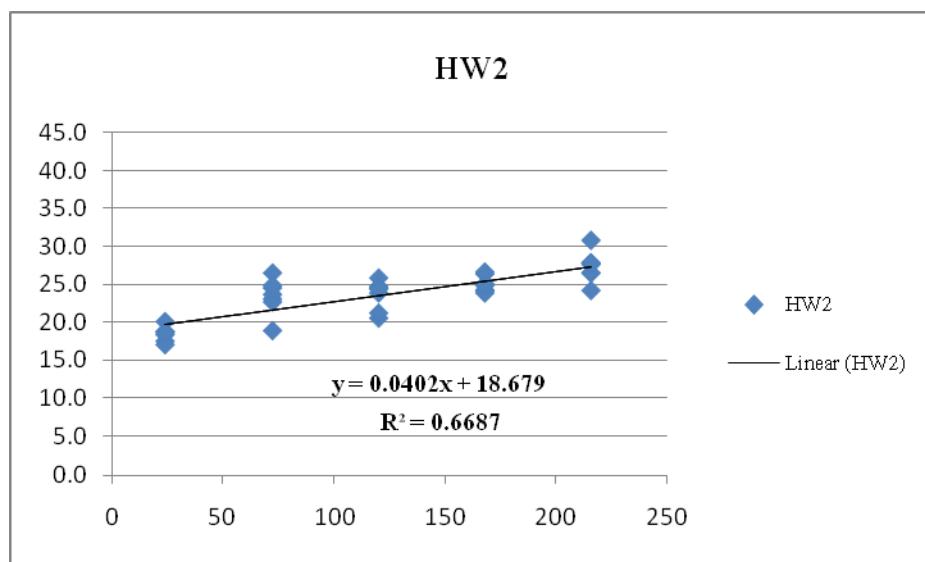


รูปที่ 4.18 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ

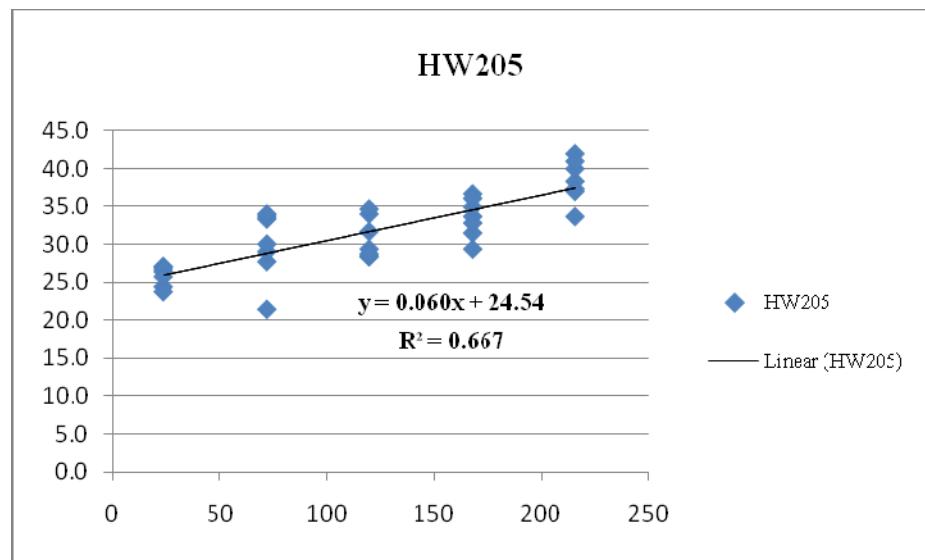


รูปที่ 4.19 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ

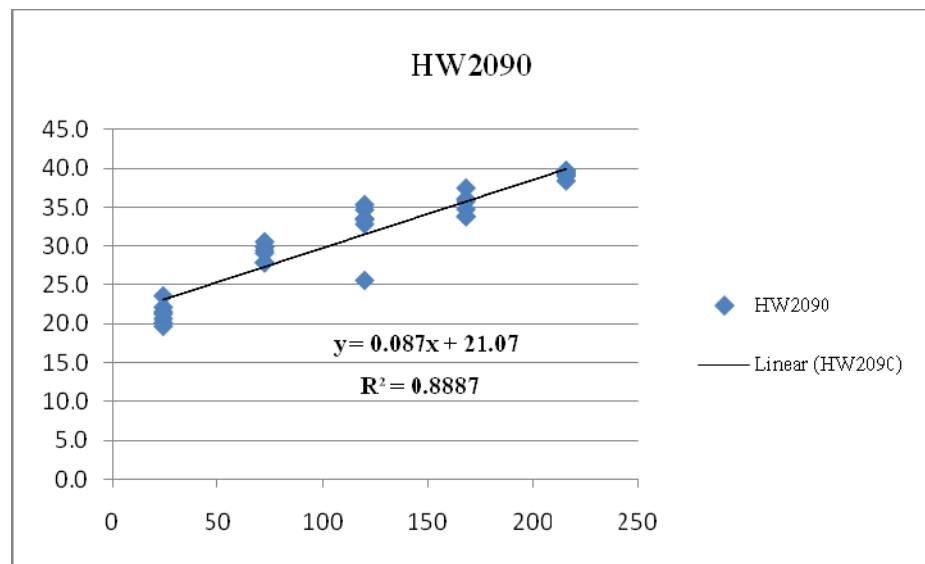


รูปที่ 4.20 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ

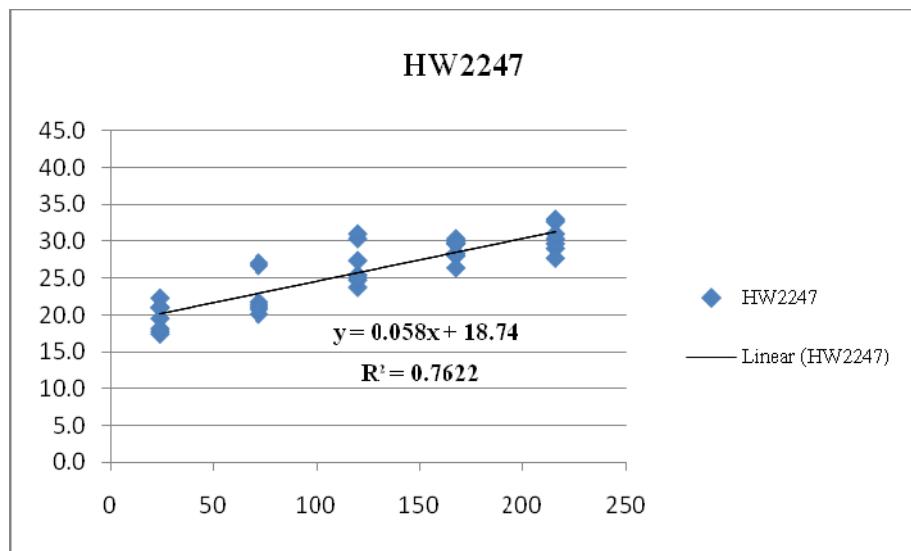

รูปที่ 4.21 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดและสมการ

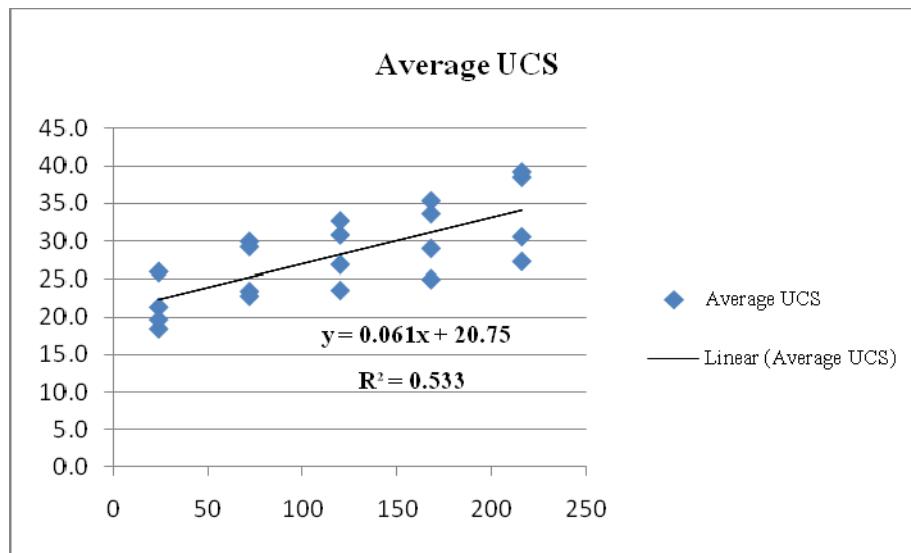

รูปที่ 4.22 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยและสมการ

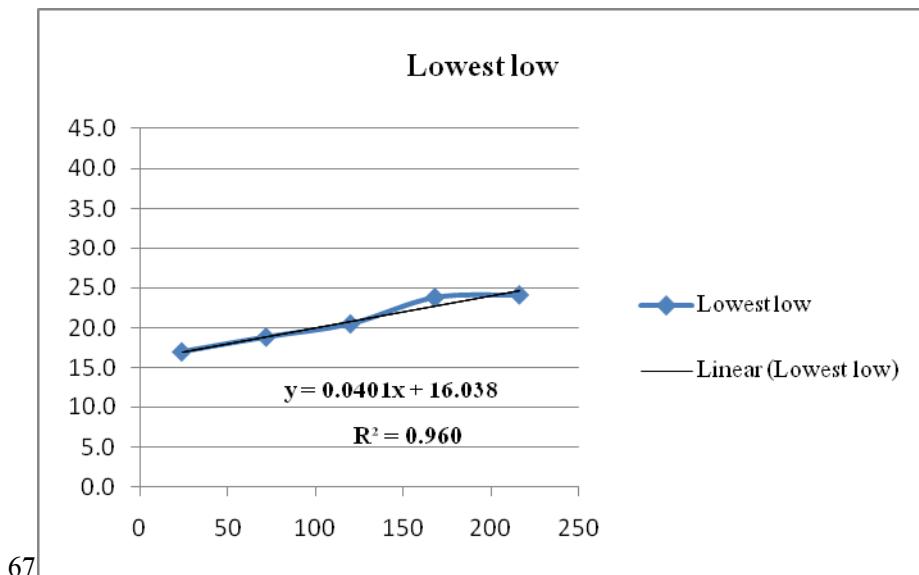

รูปที่ 4.23 กราฟแสดงกำลังรับแรงอัดต่ำสุดและสมการ

4.7 ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ

วัสดุแต่ละสายทางใช้อัตราส่วนของปูนซีเมนต์ที่ต่างกันที่ทำให้ได้กำลังอัดเท่ากับ 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุบ่ม 7 วันตามมาตรฐานของกรมทางหลวง จากรูปที่ 4.17 กราฟแสดงกำลังอัดเฉลี่ยตามระยะเวลาบ่มของแท่งตัวอย่างทั้ง 4 สายทาง จะเห็นว่ากำลังอัดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระยะเวลาบ่มซึ่งกำลังอัดเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองจำนวน 7 ตัวอย่างในแต่ละช่วงการบ่ม ลักษณะกราฟแต่ละเส้นมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงและมีความลาดชัน เป็นการพัฒนา กำลังอัดที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาบ่มตามลำดับ และดูว่ากำลังอัดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาบ่ม การพิจารณาเส้นกราฟทางสาย 205 และทางสาย 2090 เป็นกราฟเส้นตรงมีความลาดชันที่ค่ากำลังอัดอัดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาบ่ม และที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมงมีค่าแรงอัดที่มากกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นเส้นกราฟที่ค่าหมายกับการนำไปใช้งาน ส่วนเส้นกราฟทางสาย 2 และทางสาย 2247 เป็นกราฟเส้นตรงมีความลาดชันน้อย มีค่ากำลังอัดที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมงต่ำกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นเส้นกราฟที่มีค่ากำลังอัดต่ำ เนื่องจาก ขนาดเม็ดของวัสดุมีเม็ดใหญ่ และเม็ดละเอียด ต่างกันทำให้การพัฒนา กำลังอัดแต่ละสายทางไม่เท่ากัน ที่อายุบ่ม 168 ชั่วโมงของ 4 สายทางมีค่า กำลังอัดมากกว่า 24.5 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร จากกราฟสามารถใช้สมการหาอัตราส่วนกำลังอัดที่ อายุบ่ม 168 ชั่วโมงกับกำลังอัดที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมงของแต่สายทาง มีดังนี้

ทางสาย 2 สมการ $y = 0.040x + 18.67$ ($25.39/21.55$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.18 เท่า

ทางสาย 205 สมการ $y = 0.060x + 24.54$ ($34.62/28.86$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.19 เท่า

ทางสาย 2090 สมการ $y = 0.087x + 21.07$ ($35.68/27.33$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.30 เท่า
 ทางสาย 2247 สมการ $y = 0.058x + 18.74$ ($28.48/22.91$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.24 เท่า
 กำลังอัดเฉลี่ย สมการ $y = 0.061x + 20.75$ ($30.99/25.14$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.23 เท่า
 กำลังอัดต่ำสุด สมการ $y = 0.040x + 16.03$ ($22.75/18.91$) อัตราส่วนเท่ากับ 1.20 เท่า

4.8 ผลการทดลองในสนาม

ได้ศึกษากำลังอัดในสนามจริงจำนวน 2 สายทาง เปรียบเทียบกับสมการกำลังอัดเฉลี่ยได้ดังนี้

- ทางสาย 205 ตอนอ.โนนไทย – นครราชสีมา กม.377+350 – กม.3785+541 โดยใช้ตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุบ่มเท่ากันกับในห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ตัวอย่าง ที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมง ได้ค่ากำลังอัด 17.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และที่อายุบ่ม 168 ชั่วโมง ได้ค่ากำลังอัด 28.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีอัตราส่วนของกำลังอัดเฉลี่ยที่อายุบ่ม 168 ชั่วโมงกับกำลังอัดเฉลี่ยที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมง ($28.1/17.8$) มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.57 และมีค่าสูงกว่าค่าอัตราส่วนของสมการกำลังอัดเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 27.6
- ทางสาย 202 ตอนแยกเข้าบัวใหญ่ – สี่แยกบ้านสีดา กม.52+370 – กม.54+460 ที่อายุบ่ม 72 ชั่วโมง ได้ค่ากำลังอัด 15.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และที่อายุบ่ม 168 ชั่วโมง ได้ค่ากำลังอัด 27.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีอัตราส่วนกำลังอัดที่อายุบ่ม 168 ชั่วโมงกับอายุบ่ม 72 ชั่วโมง ($27.3/15.6$) มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.75 และมีค่าสูงกว่าค่าอัตราส่วนของสมการกำลังอัดเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 42.2

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจำลองทำนายกำลังอัดของดินซีเมนต์ที่ใช้ในงาน Pavement In – Place Recycling ที่อายุบ่ำน 24,72,120,168 และ 216 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ได้สมการทำนายกำลังอัด ในแต่ละสายทางดังนี้ ทางสาย 2 สมการ $y = 0.040x + 18.67$, ทางสาย 205 สมการ $y = 0.060x + 24.54$, ทางสาย 2090 สมการ $y = 0.087x + 21.07$ และ ทางสาย 2247 สมการ $y = 0.058x + 18.74$ งานวิจัยได้หาสมการทำนายกำลังอัดเฉลี่ย $y = 0.061x + 20.75$ และ $R^2 = 0.553$ สมการทำนายกำลังอัดต่ำสุดในห้องปฏิบัติการ $y = 0.040x + 16.03$ และ $R^2 = 0.960$ จากสมการทำนายกำลังอัดที่ได้จะพิจารณากำลังอัดที่อายุบ่ำน 72 ชั่วโมงและ 168 ชั่วโมง โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อกันซึ่งอัตราส่วนของสมการทำลายอัดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.23 ผู้วิจัยได้นำสมการทำนายกำลังอัดเฉลี่ย $y = 0.061x + 20.75$ และ $R^2 = 0.533$ ในห้องปฏิบัติการมาใช้กับค่ากำลังอัดในสนามจริง จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ทางสาย 202 มีอัตราส่วนกำลังอัดที่อายุบ่ำน 168 กับ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 1.57 และ ทางสาย 205 มีอัตราส่วนกำลังอัดที่อายุบ่ำน 168 กับ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 1.75

ค่า R^2 เป็นสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ ดัง $R^2 = 0.533$ ของสมการทำลายอัดเฉลี่ย แสดงว่ามีสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.533 หรือร้อยละ 53.3 โดยค่า R^2 นี้ชี้ว่ายังไง ผลของ y จะได้เป็นค่าหรืออิทธิพลจากตัวแปรร้อยละ x 53.3 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.7 เป็นผลจากตัวแปรหรือปัจจัยอื่น ถ้าสมการมีค่า R^2 ยิ่งสูงความแม่นยำของสมการที่นำไปใช้ทำนายผลลัพธ์ย่อมมีค่าสูงยิ่งขึ้น และค่า $R^2 = 0.960$ ของสมการทำลายอัดต่ำสุด แสดงว่ามีสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.960 หรือร้อยละ 96.0 ซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่า $R^2 = 0.533$ ของสมการทำลายอัดเฉลี่ย

จากการทดสอบกำลังอัดในสนามทั้ง 2 สายทางมีค่าอัตรากำลังอัดส่วนสูงกว่าอัตราส่วนสมการทำลายอัดเฉลี่ยในห้องปฏิบัติการงานวิจัยนี้ให้ประโยชน์นี้ในแง่ของวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และคืนสภาพถนนให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร็วขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

- ควรนำสมการทำนายกำลังอัดต่ำสุด $y = 0.040x + 16.03$ และมีค่า $R^2 = 0.960$ มาใช้ในการดำเนินงานสนามเพื่อพิจารณาแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดจะได้ปรับปรุงแก้ไขอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ทันกับเวลา

- ควรพิจารณาการบ่มในสنانมให้เพิ่มมากขึ้นและมีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนากำลังอัดของคินเซ็นต์ในสنانมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารอ้างอิง

กรมทางหลวง (2539) มาตรฐานงานทาง Standard for highway construction เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง (2543) มาตรฐานวิธีการทดลอง Standard testmethods เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1
กระทรวงคมนาคม

วันชัย ศิริเดิศวัฒนา (2549) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังอัดของถนนที่ซ่อมแซมโดยเทคนิคการ
หมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Davidson, D.T. and Bruns, B.W. (1960). Comparision of Type I and Type III Portland Cement for
Soil Stabilization. **Highway Research Board.** Bulletin 267.28-45

Davidson, D.T. (1961). Soil Stabilization with Portland Cement. **Highway Research Board.**
Bulletin 292. 45-151.

Felt, E.J. (1955). Factor Influencing Physical Properties of Soil-Cement Mixtures. **Highway
Research Board.** Bulletin 108. 138-163.

Herzog, A. and Mitchell, J.K. (1963). Reaction Accompanying the Stabilization of Clay with
Cement. **Highway Research Record.** 36:146-171.

Massachusetts Institute of Technology, (1954). Soil Stabilization for Highways. Massachusetts.
Massachusetts Department of Public Works and Joint Highway Research Project.
81.

Moh, Z.C. (1965). Reaction of Soil Minerals with Cement and Chemicals, **Highway Research
Record.** 86: 39-61.

Ruenkrairergsa, T. (1982). Principle of Soil Stabilization. **Group Training in Road
Construction.** Bangkok. Thailand. 17-26.

Wang, M.C. and Huston, M.T. (1972). Direct-Tensile Stress and Strain of Cement Stabilized Soil.
Highway Research Record. 351: 19-24.

Wirtgen. (1992). Cold Recycling. **An Economic and Ecologically Construction Process.**
West Germany. Wirtgen.

ກາຄົນວິກ

ຕາງ່າງUNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH

ตารางที่ 4.25 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	330	1782	81.7	21.8	
2	310	1674	81.7	20.5	
3	330	1782	81.7	21.8	
4	380	2052	81.7	25.1	
5	315	1701	81.7	20.8	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 22.0	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.775	5.752	5.777	5.788	5.782	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.225	2.202	2.227	2.238	2.232	
Wet Density (gm./ml.)	2.337	2.313	2.339	2.351	2.344	
Dry Density (gm./ml.)	2.217	2.201	2.232	2.239	2.218	2.221

WATER CONTENT

Can No.	29	12	27	54	82	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	288.6	282.8	323.7	320.4	317.5	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	275.9	271.1	310.8	307.1	302.7	
Water (gm.)	12.7	11.7	12.9	13.3	14.8	
Wt. Can (gm.)	41.2	42.4	41.3	41.6	42.5	
Wt. Dry Soil (gm.)	234.7	228.7	269.5	265.5	260.2	
Water Content (%)	5.4	5.1	4.8	5.0	5.7	5.2

ตารางที่ 4.26 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 2.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	245	1323	81.7	16.2	
2	370	1998	81.7	24.4	
3	405	2187	81.7	26.8	
4	380	2052	81.7	25.1	
5	470	2538	81.7	31.0	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average	24.7 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.776	5.771	5.786	5.810	5.793	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.226	2.221	2.236	2.260	2.243	
Wet Density (gm./ml.)	2.338	2.333	2.349	2.374	2.356	
Dry Density (gm./ml.)	2.208	2.213	2.220	2.257	2.229	2.225

WATER CONTENT

Can No.	87	40	1	11	8	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	310.4	326.3	313.0	319.0	308.3	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	295.5	311.7	298.2	305.4	294.0	
Water (gm.)	14.9	14.6	14.8	13.6	14.3	
Wt. Can (gm.)	42.8	40.7	42.7	43.7	43.3	
Wt. Dry Soil (gm.)	252.7	271.0	255.5	261.7	250.7	
Water Content (%)	5.9	5.4	5.8	5.2	5.7	5.6

ตารางที่ 4.27 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 3.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	505	2727	81.7	33.4
2	605	3267	81.7	40.0
3	470	2538	81.7	31.0
4	590	3186	81.7	39.0
5	540	2916	81.7	35.7
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 35.8 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.782	5.779	5.783	5.791	5.783	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.232	2.229	2.233	2.241	2.233	
Wet Density (gm./ml.)	2.344	2.341	2.346	2.354	2.346	
Dry Density (gm./ml.)	2.187	2.182	2.178	2.200	2.188	2.187

WATER CONTENT

Can No.	50	63	83	93	22	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	301.7	250.4	281.0	276.6	251.7	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	284.3	235.5	264.2	261.3	237.5	
Water (gm.)	17.4	14.9	16.8	15.3	14.2	
Wt. Can (gm.)	42.6	31.1	46.1	42.1	40.9	
Wt. Dry Soil (gm.)	241.7	204.4	218.1	219.2	196.6	
Water Content (%)	7.2	7.3	7.7	7.0	7.2	7.3

ตารางที่ 4.28 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 4.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	550	2970	81.7	36.3	
2	595	3213	81.7	39.3	
3	480	2592	81.7	31.7	
4	595	3213	81.7	39.3	
5	495	2673	81.7	32.7	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 35.9	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.783	5.771	5.778	5.784	5.774	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.233	2.221	2.228	2.234	2.224	
Wet Density (gm./ml.)	2.345	2.333	2.340	2.347	2.336	
Dry Density (gm./ml.)	2.204	2.184	2.199	2.193	2.191	2.194

WATER CONTENT

Can No.	35	48	34	39	28	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	278.1	279.9	286.0	276.0	267.8	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	264.0	264.9	271.3	260.8	253.7	
Water (gm.)	14.1	15.0	14.7	15.2	14.1	
Wt. Can (gm.)	44.2	44.3	42.1	43.7	40.1	
Wt. Dry Soil (gm.)	219.8	220.6	229.2	217.1	213.6	
Water Content (%)	6.4	6.8	6.4	7.0	6.6	6.6

ตาราง 4.29 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.55 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	283	1528.2	81.7	18.7
2	303	1636.2	81.7	20.0
3	264	1425.6	81.7	17.4
4	283	1528.2	81.7	18.7
5	277	1495.8	81.7	18.3
6	257	1387.8	81.7	17.0
7	281	1517.4	81.7	18.6
			ทดสอบท่ออายุครบ 24 ชั่วโมง	Average UCS = 18.4 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.796	5.761	5.753	5.771	5.737	5.727	5.774	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.246	2.211	2.203	2.221	2.187	2.177	2.224	
Wet Density (gm./ml.)	2.359	2.322	2.314	2.333	2.298	2.286	2.336	
Dry Density (gm./ml.)	2.251	2.205	2.189	2.224	2.184	2.167	2.223	2.206

WATER CONTENT

Can No.	9	25	47	73	31	95	35	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	316.6	311.2	285.6	309.2	290.3	307.2	330.6	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	304.1	297.6	272.6	296.2	278.0	293.4	316.7	
Water (gm.)	12.5	13.6	13.0	13.0	12.3	13.8	13.9	
Wt. Can (gm.)	43.6	41.9	44.1	31.3	42.1	42.6	44.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	260.5	255.7	228.5	264.9	235.9	250.8	272.5	
Water Content (%)	4.8	5.3	5.7	4.9	5.2	5.5	5.1	5.2

ตารางที่ 4.30 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.55 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	285	1539.0	81.7	18.8
2	348	1879.2	81.7	23.0
3	357	1927.0	81.7	23.6
4	342	1846.8	81.7	22.6
5	400	2160.0	81.7	26.4
6	370	1998.0	81.7	24.5
7	375	2025.0	81.7	24.8
			ทดสอบท่ออักษรบ 72 ชั้น ไม้	Average UCS = 23.4 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.765	5.767	5.744	5.768	5.771	5.754	5.751	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.215	2.217	2.194	2.218	2.221	2.204	2.201	
Wet Density (gm./ml.)	2.326	2.328	2.305	2.329	2.333	2.315	2.312	
Dry Density (gm./ml.)	2.237	2.209	2.199	2.208	2.222	2.203	2.196	2.211

WATER CONTENT

Can No.	15	36	50	33	99	78	94	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	321.5	320.3	295.5	291.7	327.5	352.9	338.8	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	310.6	306.1	283.1	278.5	314.1	337.8	323.9	
Water (gm.)	10.9	14.2	12.4	13.2	13.4	15.1	14.9	
Wt. Can (gm.)	39.1	42.9	42.6	39.0	46.5	41.6	42.3	
Wt. Dry Soil (gm.)	271.5	263.2	258.5	239.5	267.6	296.5	281.6	
Water Content (%)	4.0	5.4	4.8	5.5	5.0	5.1	5.3	5.0

ตารางที่ 4.31 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.55 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	360	1944.0	81.7	23.8
2	390	2106.0	81.7	25.8
3	310	1674.0	81.7	20.5
4	370	1998.0	81.7	24.5
5	373	2014.2	81.7	24.7
6	368	1987.2	81.7	24.3
7	320	1728.0	81.7	21.2
			ทดสอบท่ออักษรนบ 120 ชั่วโมง	Average UCS = 23.5 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.765	5.743	5.721	5.759	5.749	5.742	5.754	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.215	2.193	2.171	2.209	2.199	2.192	2.204	
Wet Density (gm./ml.)	2.326	2.303	2.280	2.320	2.310	2.303	2.315	
Dry Density (gm./ml.)	2.205	2.181	2.145	2.193	2.175	2.189	2.201	2.184

WATER CONTENT

Can No.	41	44	18	46	93	7	22	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	316.3	314.4	283.4	304.4	321.8	327.1	317.4	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	301.9	300.1	269.1	290.0	305.6	313.0	303.8	
Water (gm.)	14.4	14.3	14.3	14.4	16.2	14.1	13.6	
Wt. Can (gm.)	39.9	45.0	42.5	42.0	44.4	42.0	41.4	
Wt. Dry Soil (gm.)	262.0	255.1	226.6	248.0	261.2	271.0	262.4	
Water Content (%)	5.5	5.6	6.3	5.8	6.2	5.2	5.2	5.7

ตารางที่ 4.32 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.55 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	375	2025.0	81.7	24.8
2	364	1965.6	81.7	24.1
3	398	2149.2	81.7	26.3
4	366	1976.4	81.7	24.2
5	360	1944.0	81.7	23.8
6	378	2041.2	81.7	25.0
7	402	2170.8	81.7	26.6
			ทดสอบท่ออายุครับ 168 ชั่วโมง	Average UCS = 25.0 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.740	5.761	5.763	5.750	5.741	5.750	5.738	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.190	2.211	2.213	2.200	2.191	2.200	2.188	
Wet Density (gm./ml.)	2.301	2.322	2.325	2.311	2.301	2.310	2.298	
Dry Density (gm./ml.)	2.191	2.195	2.227	2.201	2.177	2.211	2.195	2.200

WATER CONTENT

Can No.	43	92	39	30	48	26	65	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	285.7	288.2	308.1	306.8	299.4	299.8	295.9	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	273.9	274.8	297.0	294.2	285.6	288.7	284.0	
Water (gm.)	11.8	13.4	11.1	12.6	13.8	11.1	11.9	
Wt. Can (gm.)	38.8	44.4	43.8	42.8	44.1	41.5	30.5	
Wt. Dry Soil (gm.)	235.1	230.4	253.3	251.4	241.5	247.2	253.5	
Water Content (%)	5.0	5.8	4.4	5.0	5.7	4.5	4.7	5.0

ตารางที่ 4.33 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2

CEMENT. 1.55 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	365	1971.0	81.7	24.1
2	400	2160.0	81.7	26.4
3	417	2251.8	81.7	27.6
4	400	2160.0	81.7	26.4
5	420	2268.0	81.7	27.8
6	420	2268.0	81.7	27.8
7	465	2511.0	81.7	30.7
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 216 ชั่วโมง	Average UCS = 27.3 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.770	5.765	5.746	5.755	5.764	5.762	5.732	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.220	2.215	2.196	2.205	2.214	2.212	2.182	
Wet Density (gm./ml.)	2.332	2.327	2.307	2.316	2.326	2.324	2.292	
Dry Density (gm./ml.)	2.223	2.246	2.197	2.229	2.234	2.232	2.193	2.222

WATER CONTENT

Can No.	96	6	84	14	38	21	89	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	312.4	305.5	281.2	305.9	316.1	295.6	332.1	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	299.8	296.4	269.9	296.0	305.3	285.5	319.6	
Water (gm.)	12.6	9.1	11.3	9.9	10.8	10.1	12.5	
Wt. Can (gm.)	42.1	43.2	43.8	42.4	41.0	40.1	42.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	257.7	253.2	226.1	253.6	264.3	245.4	277.4	
Water Content (%)	4.9	3.6	5.0	3.9	4.1	4.1	4.5	4.3

ตารางที่ 4.34 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	250	1350	81.7	16.5
2	235	1269	81.7	15.5
3	270	1458	81.7	17.8
4	240	1296	81.7	15.9
5	260	1404	81.7	17.2
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 16.6 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.769	5.753	5.761	5.755	5.769	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.219	2.203	2.211	2.205	2.219	
Wet Density (gm./ml.)	2.331	2.314	2.322	2.317	2.331	
Dry Density (gm./ml.)	2.174	2.157	2.156	2.165	2.174	2.165

WATER CONTENT

Can No.	14	15	24	30	21	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	320.6	321.0	246.0	259.6	263.9	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	301.9	301.8	231.3	245.4	248.9	
Water (gm.)	18.7	19.2	14.7	14.2	15.0	
Wt. Can (gm.)	42.4	39.1	40.7	43.1	40.0	
Wt. Dry Soil (gm.)	259.5	262.7	190.6	202.3	208.9	
Water Content (%)	7.2	7.3	7.7	7.0	7.2	7.3

ตารางที่ 4.35 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 2.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	530	2862	81.7	35.0	
2	500	2700	81.7	33.0	
3	510	2754	81.7	33.7	
4	470	2538	81.7	31.0	
5	445	2403	81.7	29.4	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 32.4	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.769	5.778	5.792	5.760	5.761	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.219	2.228	2.242	2.210	2.211	
Wet Density (gm./ml.)	2.331	2.340	2.355	2.322	2.322	
Dry Density (gm./ml.)	2.162	2.161	2.199	2.176	2.164	2.172

WATER CONTENT

Can No.	43	1	27	89	33	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	273.4	264.0	255.5	282.5	281.0	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	256.4	247.1	241.3	267.4	264.5	
Water (gm.)	17.0	16.9	14.2	15.1	16.5	
Wt. Can (gm.)	38.9	42.9	44.4	42.1	38.9	
Wt. Dry Soil (gm.)	217.5	204.2	199.9	225.3	255.6	
Water Content (%)	7.8	8.3	7.1	6.7	7.3	7.4

ตารางที่ 4.36 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 3.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	630	3402	81.7	41.6	
2	660	3564	81.7	43.6	
3	655	3637	81.7	43.3	
4	675	3645	81.7	44.6	
5	630	3402	81.7	41.6	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 42.9	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.772	5.767	5.777	5.772	5.787	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.222	2.217	2.227	2.222	2.237	
Wet Density (gm./ml.)	2.334	2.328	2.339	2.334	2.350	
Dry Density (gm./ml.)	2.187	2.182	2.178	2.200	2.188	2.187

WATER CONTENT

Can No.	50	63	83	93	22	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	301.7	250.4	281.0	276.6	251.7	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	284.3	235.5	264.2	261.3	237.5	
Water (gm.)	17.4	14.9	16.8	15.3	14.2	
Wt. Can (gm.)	42.6	31.1	46.1	42.1	40.9	
Wt. Dry Soil (gm.)	241.7	204.4	218.1	219.2	196.6	
Water Content (%)	6.7	6.7	7.4	6.1	7.4	6.9

ตารางที่ 4.37 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 4.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	U C S. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	638	3445	81.7	42.1	
2	730	3942	81.7	48.2	
3	672	3629	81.7	44.4	
4	710	3834	81.7	46.9	
5	673	3634	81.7	44.5	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 45.2	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.783	5.771	5.778	5.784	5.774	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.233	2.221	2.228	2.234	2.224	
Wet Density (gm./ml.)	2.345	2.333	2.340	2.347	2.336	
Dry Density (gm./ml.)	2.204	2.184	2.199	2.193	2.191	2.194

WATER CONTENT

Can No.	35	48	34	39	28	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	278.1	279.9	286.0	276.0	267.8	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	264.0	264.9	271.3	260.8	253.7	
Water (gm.)	14.1	15.0	14.7	15.2	14.1	
Wt. Can (gm.)	44.2	44.3	42.1	43.7	40.1	
Wt. Dry Soil (gm.)	219.8	220.6	229.2	217.1	213.6	
Water Content (%)	6.4	6.8	6.4	7.0	6.6	6.6

ตารางที่ 4.38 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.50 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	370	1998.0	81.7	24.5
2	400	2160.0	81.7	26.4
3	410	2214.0	81.7	27.1
4	410	2214.0	81.7	27.1
5	405	2187.0	81.7	26.8
6	390	2106.0	81.7	25.8
7	360	1944.0	81.7	23.8
ทดสอบที่อุณหภูมิ 24 ชั่วโมง				Average UCS = 25.9 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.725	5.740	5.684	5.724	5.674	5.738	5.745	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.175	2.190	2.134	2.174	2.124	2.188	2.195	
Wet Density (gm./ml.)	2.284	2.300	2.242	2.283	2.231	2.298	2.306	
Dry Density (gm./ml.)	2.149	2.152	2.121	2.150	2.105	2.170	2.167	2.145

WATER CONTENT

Can No.	28	97	50	53	92	34	29	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	284.4	341.0	356.0	335.0	350.5	325.6	323.0	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	269.9	321.9	339.1	317.9	333.2	309.8	306.1	
Water (gm.)	14.5	19.1	16.9	17.1	17.3	15.8	16.9	
Wt. Can (gm.)	39.9	45.0	42.5	42.0	44.4	42.0	41.4	
Wt. Dry Soil (gm.)	230.0	276.9	296.6	275.9	288.8	267.8	264.7	
Water Content (%)	6.3	6.9	5.7	6.2	6.0	5.9	6.4	6.2

ตารางที่ 4.39 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.50 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	505	2727.0	81.7	33.4
2	510	2754.0	81.7	33.7
3	325	1755.0	81.7	21.5
4	420	2268.0	81.7	27.8
5	440	2376.0	81.7	29.1
6	515	2781.0	81.7	34.0
7	455	2457.0	81.7	30.1
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 72 ชั่วโมง	Average UCS = 29.9 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.718	5.575	5.742	5.751	5.675	5.762	5.764	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.168	2.207	2.192	2.201	2.125	2.212	2.214	
Wet Density (gm./ml.)	2.277	2.319	2.303	2.312	2.232	2.324	2.325	
Dry Density (gm./ml.)	2.136	2.175	2.156	2.171	2.094	2.180	2.204	2.159

WATER CONTENT

Can No.	12	5	48	39	32	93	46	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	312.5	327.0	325.1	329.2	296.8	295.8	332.0	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	295.8	309.4	307.2	311.8	281.0	280.1	316.8	
Water (gm.)	16.7	17.6	17.9	17.4	15.8	15.7	15.2	
Wt. Can (gm.)	42.5	42.3	44.1	43.7	41.6	42.1	39.8	
Wt. Dry Soil (gm.)	253.3	267.1	263.1	268.1	239.4	238.0	277.0	
Water Content (%)	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	5.5	6.5

ตารางที่ 4.40 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.50 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	515	2781.0	81.7	34.0
2	430	2322.0	81.7	28.4
3	430	2322.0	81.7	28.4
4	445	2403.0	81.7	29.4
5	435	2349.0	81.7	28.8
6	480	2592.0	81.7	31.7
7	525	2835.0	81.7	34.7
ทดสอบที่อุณหภูมิ 120 ชั่วโมง				Average UCS = 30.8 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.759	5.735	5.762	5.740	5.731	5.727	5.774	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.209	2.185	2.212	2.190	2.181	2.177	2.224	
Wet Density (gm./ml.)	2.321	2.295	2.323	2.300	2.291	2.287	2.336	
Dry Density (gm./ml.)	2.175	2.163	2.196	2.162	2.167	2.141	2.206	2.173

WATER CONTENT

Can No.	14	18	23	6	33	24	35	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	312.0	317.9	346.6	310.5	288.5	321.1	337.1	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	295.1	301.9	329.9	294.4	275.0	303.2	220.8	
Water (gm.)	16.9	16.0	16.7	16.1	13.5	17.9	16.3	
Wt. Can (gm.)	42.4	40.2	42.4	43.1	38.9	40.2	44.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	252.7	261.7	287.5	251.3	236.1	263.0	276.6	
Water Content (%)	6.7	6.1	5.8	6.4	5.7	6.8	5.9	6.2

ตารางที่ 4.41 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.50 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	477	2575.8	81.7	31.5
2	510	2754.0	81.7	33.7
3	497	2683.8	81.7	32.8
4	529	2856.6	81.7	35.0
5	445	2403.0	81.7	29.4
6	555	2997.0	81.7	36.7
7	546	2948.4	81.7	36.1
			ทดสอบท่ออายุครับ 168 ชั่วโมง	Average UCS = 33.6 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.782	5.779	5.770	5.765	5.760	5.765	5.767	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.232	2.229	2.220	2.215	2.210	2.215	2.217	
Wet Density (gm./ml.)	2.344	2.341	2.332	2.327	2.321	2.327	2.328	
Dry Density (gm./ml.)	2.193	2.198	2.200	2.185	2.163	2.197	2.178	2.188

WATER CONTENT

Can No.	43	55	36	6	35	24	33	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	312.9	293.9	326.4	330.2	267.8	302.3	310.6	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	295.2	277.9	309.7	312.7	253.7	287.7	293.1	
Water (gm.)	17.7	16.0	16.7	17.5	14.1	14.6	17.5	
Wt. Can (gm.)	38.9	31.9	31.0	43.1	40.1	40.6	38.9	
Wt. Dry Soil (gm.)	256.3	246.0	278.7	217.1	269.6	247.1	254.2	
Water Content (%)	6.9	6.5	6.0	7.0	6.5	5.9	6.9	6.6

ตารางที่ 4.42 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 205

CEMENT. 1.50 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	565	3051.0	81.7	37.3
2	580	3132.0	81.7	38.3
3	635	3429.0	81.7	42.0
4	605	3267.0	81.7	40.0
5	560	3024.0	81.7	37.0
6	510	2754.0	81.7	33.7
7	620	3348.0	81.7	41.0
ทดสอบที่อุณหภูมิ 216 ชั่วโมง			Average UCS.=	38.5 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.821	5.774	5.751	5.746	5.757	5.743	5.760	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.271	2.224	2.201	2.196	2.207	2.193	2.210	
Wet Density (gm./ml.)	2.385	2.336	2.312	2.307	2.319	2.304	2.322	
Dry Density (gm./ml.)	2.244	2.185	2.187	2.158	2.177	2.143	2.178	2.182

WATER CONTENT

Can No.	23	18	46	32	48	14	39	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	334.7	327.8	301.8	307.6	326.9	315.4	335.9	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	317.4	309.2	287.7	290.4	309.6	296.3	317.8	
Water (gm.)	17.3	18.6	14.1	17.2	17.3	19.1	18.1	
Wt. Can (gm.)	42.3	40.1	39.7	41.6	44.0	42.3	43.7	
Wt. Dry Soil (gm.)	275.1	269.1	248.0	248.8	265.6	254.0	274.1	
Water Content (%)	6.3	6.9	5.7	6.9	6.5	7.5	6.6	6.6

ตารางที่ 4.43 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	290	1566	81.7	19.2
2	235	1269	81.7	15.5
3	235	1269	81.7	15.5
4	185	999	81.7	12.2
5	280	1512	81.7	18.5
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 16.2 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.735	5.716	5.709	5.719	5.752	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.185	2.166	2.159	2.169	2.202	
Wet Density (gm./ml.)	2.295	2.275	2.267	2.278	2.313	
Dry Density (gm./ml.)	2.194	2.150	2.174	2.149	2.182	2.170

WATER CONTENT

Can No.	23	63	6	7	32	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	323.7	293.2	332.0	302.6	339.3	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	311.3	278.8	320.1	287.9	322.4	
Water (gm.)	12.4	14.4	11.9	14.7	16.9	
Wt. Can (gm.)	42.3	31.0	43.1	42.1	41.5	
Wt. Dry Soil (gm.)	269.0	247.8	277.0	245.8	280.9	
Water Content (%)	4.6	5.8	4.3	6.0	6.0	5.3

ตารางที่ 4.44 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 2.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	450	2430	81.7	29.7	
2	335	1809	81.7	22.1	
3	400	2160	81.7	26.4	
4	310	1674	81.7	20.5	
5	385	2079	81.7	25.4	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 24.8	Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.756	5.709	5.745	5.668	5.723	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.206	2.159	2.195	2.118	2.173	
Wet Density (gm./ml.)	2.318	2.267	2.305	2.224	2.283	
Dry Density (gm./ml.)	2.201	2.141	2.208	2.134	2.174	2.172

WATER CONTENT

Can No.	34	18	15	53	48	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	345.4	327.4	327.8	357.2	324.4	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	330.1	311.4	315.6	344.4	311.0	
Water (gm.)	15.3	16.0	12.2	12.8	13.4	
Wt. Can (gm.)	41.9	40.0	39.0	41.9	44.0	
Wt. Dry Soil (gm.)	288.2	271.4	276.6	302.5	267.0	
Water Content (%)	5.3	5.9	4.4	4.2	5.0	5.6

ตารางที่ 4.45 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 3.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	525	2835	81.7	34.7
2	540	2916	81.7	35.7
3	585	3159	81.7	38.6
4	485	2619	81.7	32.0
5	505	2727	81.7	33.4
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 34.9 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.758	5.764	5.787	5.763	5.730	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.208	2.214	2.237	2.213	2.180	
Wet Density (gm./ml.)	2.319	2.326	2.350	2.324	2.290	
Dry Density (gm./ml.)	2.194	2.211	2.242	2.218	2.181	2.209

WATER CONTENT

Can No.	24	50	30	65	92	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	315.0	351.0	363.3	334.8	350.9	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	300.2	335.7	348.6	320.9	336.3	
Water (gm.)	14.8	15.3	14.7	13.9	14.6	
Wt. Can (gm.)	40.5	42.4	42.7	30.8	44.3	
Wt. Dry Soil (gm.)	259.7	293.3	305.9	290.1	292.0	
Water Content (%)	5.7	5.2	4.8	4.8	5.0	5.1

ตารางที่ 4.46 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 4.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	660	3564	81.7	43.6	
2	635	3429	81.7	41.9	
3	630	3402	81.7	41.6	
4	550	2970	81.7	36.3	
5	595	3213	81.7	39.3	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average	40.6 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.740	5.720	5.738	5.706	5.715	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.190	2.170	2.188	2.156	2.165	
Wet Density (gm./ml.)	2.300	2.280	2.298	2.265	2.274	
Dry Density (gm./ml.)	2.172	2.163	2.189	2.145	2.145	2.163

WATER CONTENT

Can No.	28	97	93	39	14	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	335.7	361.2	360.7	345.0	296.5	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	319.2	345.0	345.5	329.0	282.1	
Water (gm.)	16.5	16.2	15.2	16.0	14.4	
Wt. Can (gm.)	39.7	44.8	42.0	43.6	42.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	279.5	300.2	303.5	285.4	239.9	
Water Content (%)	5.9	5.4	5.0	5.6	6.0	5.6

ตารางที่ 4.47 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.98 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	305	1647.0	81.7	20.2
2	313	1690.2	81.7	20.7
3	357	1927.8	81.7	23.6
4	326	1760.4	81.7	21.5
5	335	1809.0	81.7	22.1
6	298	1609.2	81.7	19.7
7	322	1738.8	81.7	21.3
ทดสอบที่อุณหภูมิ 24 ชั่วโมง				Average UCS = 21.3 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.754	5.746	5.776	5.771	5.756	5.761	5.764	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.204	2.196	2.226	2.221	2.206	2.211	2.214	
Wet Density (gm./ml.)	2.315	2.307	2.338	2.332	2.317	2.323	2.326	
Dry Density (gm./ml.)	2.168	2.170	2.206	2.215	2.186	2.183	2.194	2.189

WATER CONTENT

Can No.	25	15	35	47	31	23	50	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	304.6	290.0	302.1	292.1	281.8	314.6	288.8	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	287.9	275.1	287.5	279.6	268.2	298.2	274.9	
Water (gm.)	16.7	14.9	14.6	12.5	13.6	16.4	13.9	
Wt. Can (gm.)	41.8	39.1	44.2	44.0	42.0	42.4	42.5	
Wt. Dry Soil (gm.)	246.1	236.0	243.3	235.6	226.2	255.8	232.4	
Water Content (%)	6.8	6.3	6.0	5.3	6.0	6.4	6.0	6.1

ตารางที่ 4.48 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.98 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	453	2446.2	81.7	29.9
2	421	2273.4	81.7	27.8
3	452	2440.8	81.7	29.9
4	445	2403.0	81.7	29.4
5	462	2494.8	81.7	30.5
6	422	2278.8	81.7	27.9
7	440	2376.0	81.7	29.1
			ทดสอบท่ออักษรนบ 72 ชั้น ไม้	Average UCS = 29.2 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.765	5.768	5.794	5.772	5.762	5.767	5.773	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.215	2.218	2.244	2.222	2.212	2.217	2.223	
Wet Density (gm./ml.)	2.326	2.330	2.357	2.333	2.324	2.328	2.335	
Dry Density (gm./ml.)	2.174	2.198	2.217	2.189	2.184	2.170	2.180	2.187

WATER CONTENT

Can No.	4	73	36	39	7	89	21	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	278.8	285.3	289.5	307.2	287.3	297.6	316.3	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	263.3	270.9	274.9	290.9	272.6	280.2	298.0	
Water (gm.)	15.5	14.4	14.6	16.3	14.7	17.4	18.3	
Wt. Can (gm.)	42.2	31.0	42.8	43.8	42.2	42.2	40.0	
Wt. Dry Soil (gm.)	221.1	239.9	232.1	247.1	230.4	238.0	258.0	
Water Content (%)	7.0	6.0	6.3	6.6	6.4	7.3	7.1	6.7

ตารางที่ 4.49 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.98 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	387	2089.8	81.7	25.6
2	534	2883.6	81.7	35.3
3	506	2732.4	81.7	33.4
4	496	2678.4	81.7	32.8
5	506	2732.4	81.7	33.4
6	524	2829.6	81.7	34.6
7	506	2732.4	81.7	33.4
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 120 ชั่วโมง	Average UCS = 32.7 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.770	5.776	5.769	5.754	5.761	5.758	5.770	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.220	2.226	2.219	2.204	2.211	2.208	2.220	
Wet Density (gm./ml.)	2.332	2.338	2.331	2.315	2.323	2.320	2.332	
Dry Density (gm./ml.)	2.179	2.183	2.172	2.164	2.177	2.174	2.169	2.174

WATER CONTENT

Can No.	14	43	26	99	84	22	33	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	291.1	311.8	288.0	304.0	313.3	279.5	272.8	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	274.8	293.7	271.2	287.2	296.4	264.5	256.5	
Water (gm.)	16.3	18.1	16.8	16.8	16.9	15.0	16.3	
Wt. Can (gm.)	42.4	38.7	41.4	46.5	43.7	40.9	39.0	
Wt. Dry Soil (gm.)	232.4	255.0	229.8	240.7	252.7	223.6	217.5	
Water Content (%)	7.0	7.1	7.3	7.0	6.7	6.7	7.5	7.0

ตารางที่ 4.50 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.98 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	511	2759.4	81.7	33.8
2	540	2916.0	81.7	35.7
3	525	2835.0	81.7	34.7
4	545	2943.0	81.7	36.0
5	511	2759.4	81.7	33.8
6	566	3056.4	81.7	37.4
7	545	2943.0	81.7	36.0
			ทดสอบท่ออายุครับ 168 ชั่วโมง	Average UCS = 35.3 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.723	5.771	5.736	5.764	5.714	5.765	5.769	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.173	2.221	2.186	2.214	2.164	2.215	2.219	
Wet Density (gm./ml.)	2.282	2.333	2.296	2.325	2.273	2.327	2.331	
Dry Density (gm./ml.)	2.141	2.195	2.130	2.167	2.128	2.187	2.189	2.162

WATER CONTENT

Can No.	18	48	30	78	92	96	9	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	318.1	298.3	303.4	284.2	283.5	307.9	313.2	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	300.9	283.2	284.5	267.7	268.3	291.9	296.7	
Water (gm.)	17.2	15.1	18.9	16.5	15.2	16.0	16.5	
Wt. Can (gm.)	40.2	44.0	42.8	41.2	44.4	41.9	43.5	
Wt. Dry Soil (gm.)	260.7	239.2	241.7	226.5	223.9	250.0	253.2	
Water Content (%)	6.6	6.3	7.8	7.3	6.8	6.4	6.5	6.8

ตารางที่ 4.51 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2090

CEMENT. 1.98 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	595	3213.0	81.7	39.3
2	590	3186.0	81.7	39.0
3	600	3240.0	81.7	39.7
4	590	3186.0	81.7	39.0
5	580	3132.0	81.7	38.3
6	595	3213.0	81.7	39.3
7	600	3240.0	81.7	39.7
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 216 ชั่วโมง	Average UCS.= 39.2 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.760	5.777	5.761	5.760	5.770	5.754	5.769	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.210	2.227	2.211	2.210	2.220	2.204	2.219	
Wet Density (gm./ml.)	2.322	2.339	2.322	2.322	2.332	2.315	2.331	
Dry Density (gm./ml.)	2.180	2.190	2.162	2.180	2.179	2.192	2.189	2.182

WATER CONTENT

Can No.	65	6	38	41	46	95	93	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	284.7	280.6	306.4	289.7	305.9	298.3	304.0	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	269.2	265.5	288.1	274.5	288.5	284.7	288.0	
Water (gm.)	15.5	15.1	18.3	15.2	17.4	13.6	16.0	
Wt. Can (gm.)	30.8	43.2	41.0	40.8	39.8	42.5	42.0	
Wt. Dry Soil (gm.)	238.4	222.3	247.1	233.7	248.7	242.2	246.0	
Water Content (%)	6.5	6.8	7.4	6.5	7.0	5.6	6.5	6.6

ตารางที่ 4.52 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 1.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	245	1323.0	81.7	16.2
2	205	1107.0	81.7	13.5
3	238	1285.2	81.7	15.7
4	250	135.0	81.7	16.5
5	245	1323.0	81.7	16.2
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 15.6 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.787	5.790	5.788	5.828	5.800	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.237	2.240	2.238	2.278	2.250	
Wet Density (gm./ml.)	2.349	2.353	2.351	2.392	2.364	
Dry Density (gm./ml.)	2.246	2.252	2.245	2.285	2.251	2.256

WATER CONTENT

Can No.	73	30	22	43	84	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	292.9	300.0	304.8	307.8	313.3	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	281.4	288.9	293.0	295.7	300.5	
Water (gm.)	11.5	11.1	11.8	12.1	12.8	
Wt. Can (gm.)	31.0	42.8	40.9	38.7	43.7	
Wt. Dry Soil (gm.)	250.4	246.1	252.1	257.0	256.8	
Water Content (%)	4.6	4.5	4.7	4.7	5.0	4.7

ตารางที่ 4.53 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	384	2073.6	81.7	25.4	
2	353	1906.2	81.7	23.3	
3	353	1906.2	81.7	23.3	
4	331	1787.4	81.7	21.9	
5	314	1695.6	81.7	20.7	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average	22.9 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.774	5.776	5.787	5.765	5.792	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.224	2.226	2.237	2.215	2.242	
Wet Density (gm./ml.)	2.336	2.338	2.350	2.327	2.355	
Dry Density (gm./ml.)	2.227	2.233	2.257	2.218	2.256	2.238

WATER CONTENT

Can No.	6	31	36	21	15	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	287.5	321.0	340.3	332.1	314.1	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	276.1	308.5	328.6	318.5	302.5	
Water (gm.)	11.4	12.5	11.7	13.6	11.6	
Wt. Can (gm.)	43.2	42.0	42.8	40.0	39.1	
Wt. Dry Soil (gm.)	232.9	266.5	285.8	278.5	263.4	
Water Content (%)	4.9	4.7	4.1	4.9	4.4	4.6

ตารางที่ 4.54 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 3.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	398	2149.2	81.7	26.3
2	454	2451.6	81.7	30.0
3	500	2700.0	81.7	33.0
4	483	2608.2	81.7	31.9
5	494	2667.6	81.7	32.6
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average 30.8 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.775	5.780	5.793	5.795	5.814	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.225	2.230	2.243	2.245	2.264	
Wet Density (gm./ml.)	2.337	2.343	2.356	2.358	2.378	
Dry Density (gm./ml.)	2.243	2.244	2.248	2.259	2.267	2.252

WATER CONTENT

Can No.	18	50	99	39	14	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	308.7	327.1	311.1	324.0	310.6	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	297.9	315.1	299.0	312.2	298.1	
Water (gm.)	10.8	12.0	12.1	11.8	12.5	
Wt. Can (gm.)	40.2	42.5	46.5	43.8	42.4	
Wt. Dry Soil (gm.)	257.7	272.6	252.5	268.4	255.7	
Water Content (%)	4.2	4.4	4.8	4.4	4.9	4.5

ตารางที่ 4.55 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 4.0 % Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	UCS. (Kg./Sq.cm.)	
	Dial Reading	(Kg.)			
1	632	3412.8	81.7	41.7	
2	625	3375.0	81.7	41.3	
3	555	2997.0	81.7	36.7	
4	511	2759.4	81.7	33.8	
5	560	3024.0	81.7	37.0	
ทดสอบที่อุป 168 ชั่วโมง				Average	38.1 Kg./Sq.cm.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.791	5.813	5.782	5.788	5.784	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.241	2.263	2.232	2.238	2.234	
Wet Density (gm./ml.)	2.354	2.377	2.345	2.351	2.347	
Dry Density (gm./ml.)	2.257	2.270	2.250	2.245	2.248	2.256

WATER CONTENT

Can No.	48	78	25	9	92	
Wt. Can + Wet Soil (Kg.)	297.2	290.8	349.9	331.2	362.1	
Wt. Can + Dry Soil (Kg.)	286.8	279.6	337.5	319.3	348.7	
Water (gm.)	10.4	11.2	12.4	11.9	13.4	
Wt. Can (gm.)	44.0	41.2	41.8	43.5	44.4	
Wt. Dry Soil (gm.)	242.8	238.4	295.7	275.8	304.3	
Water Content (%)	4.3	4.7	4.2	4.3	4.4	4.4

ตารางที่ 4.56 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.20 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	264	1425.6	81.7	17.4
2	269	1452.6	81.7	17.8
3	318	1717.2	81.7	21.0
4	338	1825.2	81.7	22.3
5	296	1598.4	81.7	19.6
6	275	1485.0	81.7	18.2
7	319	1722.6	81.7	21.1
ทดสอบที่อุณหภูมิ 24 ชั่วโมง				Average UCS = 19.6 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.840	5.856	5.858	5.893	5.834	5.848	5.853	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.290	2.306	2.308	2.343	2.284	2.298	2.303	
Wet Density (gm./ml.)	2.405	2.422	2.424	2.461	2.399	2.413	2.419	
Dry Density (gm./ml.)	2.282	2.298	2.313	2.353	2.296	2.305	2.313	2.309

WATER CONTENT

Can No.	34	3	48	2	78	79	6	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	340.1	325.6	303.1	305.6	302.9	283.3	280.4	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	324.9	311.1	291.1	294.1	291.8	272.3	270.0	
Water (gm.)	15.2	14.5	12.0	11.5	11.1	11.0	10.4	
Wt. Can (gm.)	42.9	42.6	41.7	43.5	44.2	38.9	43.7	
Wt. Dry Soil (gm.)	282.0	268.5	249.3	250.6	247.6	233.4	226.3	
Water Content (%)	5.4	5.4	4.8	4.6	4.5	4.7	4.6	4.9

ตารางที่ 4.57 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.20 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	330	1782.0	81.7	21.8
2	320	1728.0	81.7	21.2
3	305	1647.0	81.7	20.2
4	405	2187.0	81.7	26.8
5	410	2214.0	81.7	27.1
6	325	1755.0	81.7	21.5
7	315	1701.0	81.7	20.8
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 72 ชั่วโมง	Average UCS = 22.8 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.800	5.732	5.740	5.701	5.714	5.672	5.723	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.250	2.182	2.190	2.151	2.164	2.122	2.173	
Wet Density (gm./ml.)	2.363	2.292	2.301	2.259	2.273	2.229	2.283	
Dry Density (gm./ml.)	2.244	2.185	2.187	2.158	2.177	2.143	2.178	2.182

WATER CONTENT

Can No.	34	3	48	2	78	79	6	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	284.7	303.2	287.5	267.6	317.0	274.1	311.7	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	272.5	291.0	275.5	257.5	305.4	265.3	299.4	
Water (gm.)	12.2	12.2	12.0	10.1	11.6	8.8	12.3	
Wt. Can (gm.)	42.1	41.3	44.1	42.9	41.5	45.1	43.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	230.4	249.7	231.4	214.6	263.9	220.2	256.2	
Water Content (%)	5.3	4.9	5.2	4.7	4.4	4.0	4.8	4.8

ตารางที่ 4.58 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.20 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	385	2079.0	81.7	25.4
2	360	1944.0	81.7	23.8
3	460	2484.0	81.7	30.4
4	415	2241.0	81.7	27.4
5	375	2025.0	81.7	24.8
6	470	2538.0	81.7	31.1
7	380	2052.0	81.7	25.1
ทดสอบที่อุณหภูมิ 120 ชั่วโมง				Average UCS = 26.9 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.827	5.840	5.832	5.846	5.846	5.835	5.761	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.277	2.290	2.282	2.296	2.296	2.285	2.211	
Wet Density (gm./ml.)	2.392	2.406	2.397	2.412	2.411	2.401	2.323	
Dry Density (gm./ml.)	2.282	2.300	2.289	2.306	2.314	2.295	2.225	2.287

WATER CONTENT

Can No.	5	31	43	50	30	15	22	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	284.6	318.9	293.6	303.2	293.7	305.1	283.9	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	273.4	306.7	282.2	291.7	283.6	293.4	273.7	
Water (gm.)	11.2	12.2	11.4	11.5	10.1	11.7	10.2	
Wt. Can (gm.)	41.0	42.0	38.7	42.5	42.8	39.0	41.2	
Wt. Dry Soil (gm.)	232.4	264.7	243.5	249.2	240.8	254.4	232.5	
Water Content (%)	4.8	4.6	4.7	4.6	4.2	4.6	4.4	4.6

ตารางที่ 4.59 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.20 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	455	2457.0	81.7	30.1
2	450	2430.0	81.7	29.7
3	460	2484.0	81.7	30.4
4	425	2295.0	81.7	28.1
5	430	2322.0	81.7	28.4
6	450	2430.0	81.7	29.7
7	400	2160.0	81.7	26.4
			ทดสอบท่ออายุครับ 168 ชั่วโมง	Average UCS = 29.0 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.820	5.854	5.838	5.844	5.827	5.801	5.853	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.270	2.221	2.186	2.214	2.164	2.215	2.219	
Wet Density (gm./ml.)	2.385	2.420	2.403	2.409	2.392	2.365	2.419	
Dry Density (gm./ml.)	2.271	2.316	2.289	2.301	2.282	2.265	2.297	2.289

WATER CONTENT

Can No.	92	73	94	97	87	66	25	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	290.5	309.6	306.4	316.7	319.7	309.5	294.3	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	278.8	297.6	293.8	304.5	307.0	297.8	281.6	
Water (gm.)	11.7	12.0	12.6	12.2	12.7	11.7	12.7	
Wt. Can (gm.)	44.5	31.1	42.2	45.1	43.0	31.3	41.9	
Wt. Dry Soil (gm.)	234.3	266.5	251.6	259.4	264.0	266.5	239.7	
Water Content (%)	5.0	4.5	5.0	4.7	4.8	4.4	5.3	4.8

ตารางที่ 4.60 UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH HW 2247

CEMENT. 2.20 %

Factor of Proving Ring. 5.4 Kg/Div

Sample No.	Ultimate Load		Adjust Area of Specimen (Sq.cm.)	Ultimate Compressive Strength (Kg./Sq.cm.)
	Dial Reading	(Kg.)		
1	460	2484.0	81.7	30.4
2	440	2376.0	81.7	29.1
3	450	2430.0	81.7	29.7
4	500	2700.0	81.7	33.0
5	495	2673.0	81.7	32.7
6	420	2268.0	81.7	27.8
7	470	2538.0	81.7	31.1
			ทดสอบที่อุณหภูมิ 216 ชั่วโมง	Average UCS = 30.5 Ksc.

DENSITY

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	
Wt. Mold + Soil (Kg.)	5.849	5.842	5.888	5.844	5.795	5.811	5.802	
Wt. Mold (Kg.)	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	
Wt. Soil (Kg.)	2.299	2.292	2.338	2.294	2.245	2.261	2.252	
Wet Density (gm./ml.)	2.415	2.408	2.456	2.410	2.359	2.375	2.365	
Dry Density (gm./ml.)	2.304	2.302	2.346	2.308	2.257	2.277	2.244	2.291

WATER CONTENT

Can No.	23	18	46	32	48	14	39	
Wt. Can + Wet Soil (gm.)	347.9	315.3	318.9	306.9	318.4	298.7	285.6	
Wt. Can + Dry Soil (gm.)	333.9	303.2	306.4	295.7	306.6	288.1	273.2	
Water (gm.)	14.0	12.1	12.5	11.2	11.8	10.6	12.4	
Wt. Can (gm.)	42.3	40.1	39.7	41.6	44.0	42.3	43.7	
Wt. Dry Soil (gm.)	291.6	263.1	266.7	254.1	262.6	245.8	229.5	
Water Content (%)	4.8	4.6	4.7	4.4	4.5	4.3	5.4	4.7

ประวัติผู้เขียน

นายวรรณพงษ์ คล่องแคล่ว เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2529 หลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานช่างเบี้ยนแบบที่กองซ่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสารบุรีเป็นระยะเวลา 4 ปี จากนั้นได้บรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนายช่างโยธา 2 ฝ่ายก่อสร้างทางสำนักทางหลวงที่ 8 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง และสาขาวิชาชีวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดครรภสีมา สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2543

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงที่ 8 ระหว่างปฏิบัติงานมีความสนใจในงานด้านวิศวกรรมงานทางและงานบูรณะทางหลวง โดยวิธี Pavement in-place recycling เป็นอย่างมากทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และกรมทางหลวงได้สนับสนุนทุนการศึกษา จึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสารบัญป์โภค สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปี พ.ศ. 2552